


Кондиционирование воздуха
Технические данные

FFA-A9

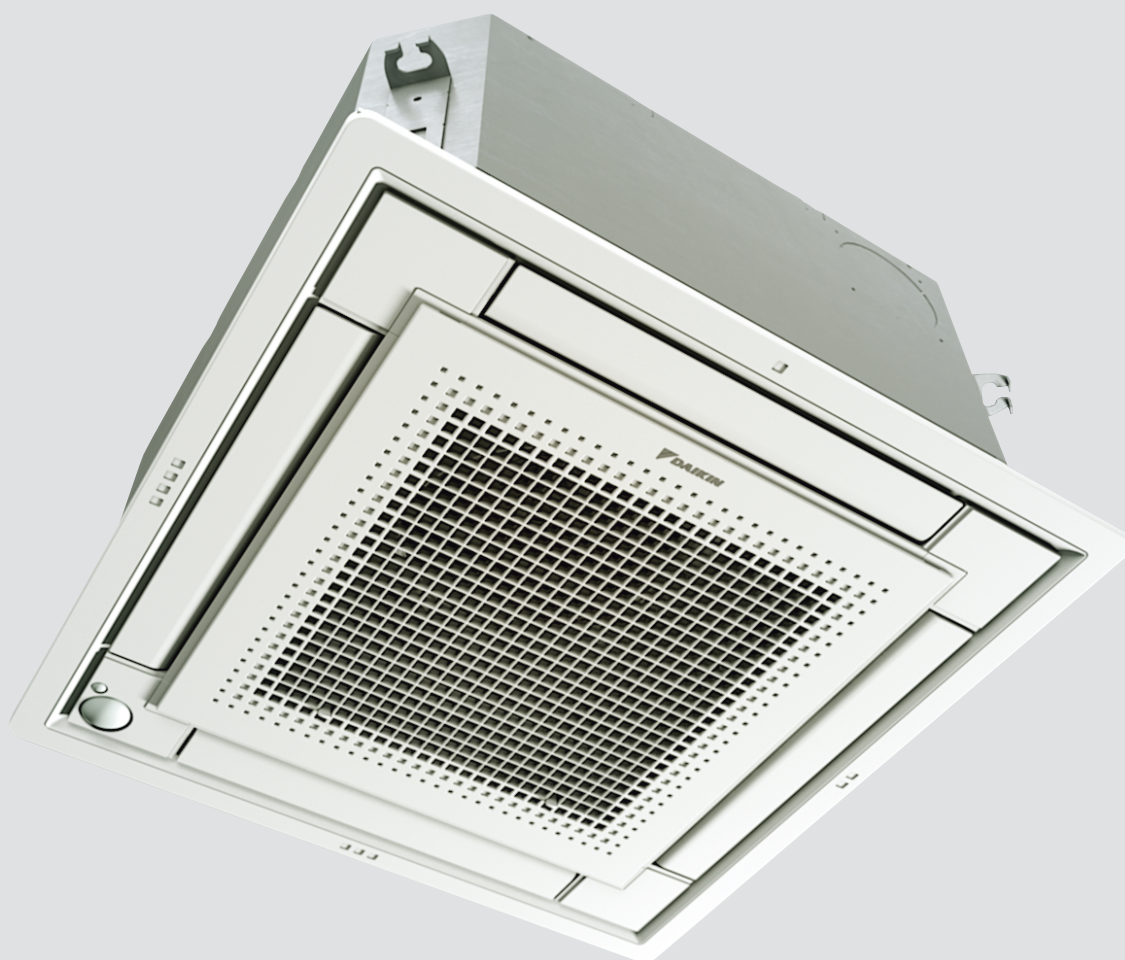

- > FFA25A2VEB9
- > FFA35A2VEB9
- > FFA50A2VEB9
- > FFA60A2VEB9

СОДЕРЖАНИЕ

FFA-A9

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	4
3	Установки защитного устройства	5
4	Опции	6
5	Размерные чертежи	7
6	Центр тяжести	10
7	Схемы трубопроводов	10
8	Монтажные схемы	11
	Монтажные схемы - Одна фаза	11
9	Данные об уровне шума	12
	Спектр звукового давления	12
10	Схемы распределения воздушных потоков	14
	Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение	14
	Схема распределения воздушных потоков - Нагрев	18

1 Характеристики

Уникальный дизайн: полностью встраивается в подвесной потолок

- Плоское расположение среди стандартных архитектурных потолочных плит, блок выступает всего на 8 мм
- Сочетание прекрасного дизайна и технического совершенства с элегантной белой или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно уменьшает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 16% меньшего количества хладагента
- Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие смежные помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 630 мм повышает гибкость системы и скорость установки



Инфраструктурное охлаждение



С инвертором



Датчик присутствия и напольный датчик



Режим работы во время Вашего отсутствия



Только вентилятор



Защита от сквозняков



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа



Предотвращение загрязнения потолка



Раздельное управление заслонками



Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Централизованное управление



Онлайн-управление с помощью приложения



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Комплект дренажного насоса



Двухблочная/трехблочная/четырёхблочная конфигурация



Мульти-система



Применение в системах VRV для жилых помещений

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				FFA25A9		FFA35A9		FFA50A9		FFA60A9		
Корпус	Материал			Плита из оцинкованной стали								
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	260/575/575								
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	280/686/597								
Вес	Блок		кг	16,0				17,5				
	Упакованный блок		кг	18,0				19,0				
Декоративная панель	Модель			BYFQ60C2W1W								
	Цвет			Белый (N9.5)								
	Размеры	ВысотахГлубина	Ширина	мм	46x620x620							
	Вес			кг	2,8							
Декоративная панель 2	Модель			BYFQ60C2W1S								
	Цвет			СЕРЕБРИСТЫЙ								
	Размеры	ВысотахГлубина	Ширина	мм	46x620x620							
	Вес			кг	2,8							
Декоративная панель 3	Модель			BYFQ60B2W1								
	Цвет			Белый (RAL9010)								
	Размеры	ВысотахГлубина	Ширина	мм	55x700x700							
	Вес			кг	2,7							
Декоративная панель 4	Модель			BYFQ60B3W1								
	Цвет			БЕЛЫЙ (RAL9010)								
	Размеры	ВысотахГлубина	Ширина	мм	55x700x700							
	Вес			кг	2,7							
Теплообменник	Внутр. длина		мм	1.295				1.248				
	Наружная длина		мм	1.342								
	Ряды	Количество		2				3				
	Шаг ребер		мм	1,20								
	Проходы	Количество		5				7				
	Лицевая сторона		м	0,29				0,30				
	Ступени	Количество		12				16				
	Отверстие пустой трубной решетки		Количество	0								
	Ребро	Тип		Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многослойные ребра и трубки Hi-XA)								
Воздушный фильтр	Тип			Полимерная сетка								
Вентилятор	Модель			QTS32D15M								
	Тип			Турбовентилятор								
	Количество			1								
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	9,0	10,0	12,7	14,5				
				куб. фт/мин	318	353	448	512				
			Средн.	м /мин	8,0 (0,000)	8,5 (0,000)	10,9 (0,000)	12,5 (0,000)				
				куб. фт/мин	282	300	385	442				
			Низк.	м /мин	6,5	8,6	9,5					
				куб. фт/мин	230	304	336					
	Нагрев	Выс.	м /мин	9,0	10,0	12,7	14,5					
			куб. фт/мин	318	353	448	512					
		Средн.	м /мин	8,0 (0,000)	8,5 (0,000)	10,9 (0,000)	12,5 (0,000)					
			куб. фт/мин	282	300	385	442					
		Низк.	м /мин	6,5	8,6	9,5						
			куб. фт/мин	230	304	336						

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Мотор вентилятора	Количество				1			
	Модель				ARW5204DK			
	Скорость	Ступени			3			
		Охлаждение	Выс./Низк.	об/мин	653/447		793/538	900/581
		Нагрев	Выс./Низк.	об/мин	653/447		793/538	900/581
	Мощность	Выс.	W	50				
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	48,0	51,0	56,0	60,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Средн./Низк.	дБА	31,0/28,5 (0,000)/25,0	34,0/30,5 (0,000)/25,0	39,0/34,0 (0,000)/27,0	43,0/40,0 (0,000)/32,0	
	Нагрев	Выс./Средн./Низк.	дБА	31,0/28,5/25,0	34,0/30,5/25,0	39,0/34,0/27,0	43,0/40,0/32,0	
Системы управления	ИК пульт дист. управления				BRC7EB530 (стандартная панель) / BRC7F530W (белая панель) / BRC7F530S (серая панель)			
	Проводной пульт ДУ				BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7			
Хладагент	Тип				R-32 / R-410A			
Подсоединения труб	Звукопоглощающая изоляция				Пенополиуретан			
	Жидкость	Тип/НД		мм	Раструб/6,35			
	Газ	Тип/НД		мм	Раструб/9.52		Раструб/12.70	
	Дренаж				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)			
	Теплоизоляция				Пенополистирол/полиэтилен			

Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Хомут для шланга; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна; Количество : 8;

Стандартные аксессуары : Винты; Количество : 4;

Стандартные аксессуары : Теплоизолированная труба; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Уплотнительный материал; Количество : 4;

Стандартные аксессуары : Хомуты; Количество : 7;

2-2 Электрические параметры				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Power supply	Фаза			1~			
	Частота		Гц	50			
	Voltage		V	220-240			

3 Установки защитного устройства

3 - 1 Установки защитного устройства

FFA-A9

3

Защитные устройства		FFA25-60A2VEB(9)
Плавкий предохранитель печатной платы		250V, 3.15A
Предохранитель печатной платы (привод вентилятора)		---
Защита двигателя вентилятора от перегрузки по току	Номинал	0.74A
Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора	Максимум	108°C
Предохранитель дренажного насоса		---

4D110743

4 Опции

4 - 1 Опции

FFA-A9

Дополнительный комплект	Наименование продукта	Совместимость				Доступность
		BYFC06B2W1	BYFC06B3W1	BYFC06C2W1W	BYFC06C2W1S	
Декоративная панель -	BYFC06B2W1	-	-	-	-	✓
Декоративная панель - стандартная	BYFC06B3W1	-	-	-	-	✓
Декоративная панель - белая	BYFC06C2W1W	-	-	-	-	✓
Декоративная панель -	BYFC06C2W1S	-	-	-	-	✓
Комплект датчика - белый	BRVQ60A2W1(3)	Нет	Да	Нет	-	✓
Комплект датчика - серебристый	BRVQ60A2S(3)	Нет	Нет	Да	-	✓
Уплотнительная деталь выпускного отверстия	BDBHC44C60	Да	Да	Да	-	✓
Прослойка панели	KDBQ44B60	Да	Нет	Нет	-	✓
Сменный фильтр с долгим сроком	KAFQ441BA60	Да	Да	Да	-	✓
Комплект для впуска	KDDQ44XA60	Да	Да	Да	-	✓
Дистанционное управление инфракрасное	BRC7EB530W(1)(2)	Да	Нет	Нет	-	✓
Пульт дистанционного управления инфракрасный НР	BRC7F530W(1)(2)	Нет	Да	Нет	-	✓
Пульт дистанционного управления инфракрасный НР	BRC7F530S(1)(2)	Нет	Нет	Да	-	✓
Проводной пульт ДУ	BRC1D528(2), BRC1H51(9)W/S/K, BRC1H81W/S	Да	Да	Да	-	✓
Проводной пульт ДУ	BRC1E53A7(8)/BRC1E53B7(9)/BRC1E53C7(10)(11)	Да	Да	Да	-	✓
Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима работы)	BRC2E52C7(5)(11)	Да	Да	Да	-	✓
Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима работы)	BRC3E52C7(5)(11)	Да	Да	Да	-	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302B51	✓	-	-	-	✓
Унифицированный пульт	DCS301B51	Да	Да	Да	-	✓
Таймер расписания	DST301B51	Да	Да	Да	-	✓
Проводной адаптер для дополнительного	KRP1B57	Да	Да	Да	-	✓
Проводной адаптер для дополнительного	KRP4A55	Да	Да	Да	-	✓
Проводной адаптер (счетчик времени)	EKRP1B2	Да	Да	Да	-	✓
Монтажный шкаф для печатной платы	KRP1B101, KRP1BA101	Да	Да	Да	-	✓
Дистанционный	KRCS01-4B	Да	Да	Да	-	✓
Пульт управления Touch	DCC601C51	Да	Да	Да	-	✓
Централизованные системы	DCC601A51	Да	Да	Да	-	✓
Интеллектуальный сенсорный пульт	DCM601A5A	Да	Да	Да	-	✓
Адаптер цифрового входа	BRP7A51(6)	Да	Да	Да	-	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A81(13)	Да	Да	Да	-	✓

- ①: Функция измерения недоступна.
 ②: Функция независимого управления заслонками недоступна.
 ③: Эта опция не может использоваться с моделями RR и RQ.
 ④: Функция независимого управления заслонками недоступна в сочетании с моделями RR и RQ.
 ⑤: Поддерживаются следующие языки:
 Языковой пакет 1: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский и португальский.
 С помощью кабеля персонального компьютера ЕКРССАВ3 и программы Updater можно дополнительно изменить язык на один из следующих:
 Языковой пакет 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий.
 Языковой пакет 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский.
 ⑥: Возможно только в сочетании с пультом ДУ BRC2/3E52C, BRC1E53A/B/C7, BRC1H51(9)W/S/K, BRC1H81W/S.
 ⑦: Требуется монтажный шкаф для печатной платы адаптера
 ⑧: Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и нидерландский.
 ⑨: Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский.
 ⑩: Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий.
 ⑪: Языковой пакет 3 контроллера BRC1E53C7 отличается от пакета контроллера BRC2/3E52C7.
 ⑫: Возможно только в сочетании с проводным или беспроводным пультом дистанционного управления (например, BRC1E*, BRC1H*, BRC7FA*)

3D106135B


5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи

FFA50-60A9

• ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

BYF060C2W1W БЕЛЫЙ №5
BYF060C2W1S СЕРЕБРЯНЫЙ DAIKIN

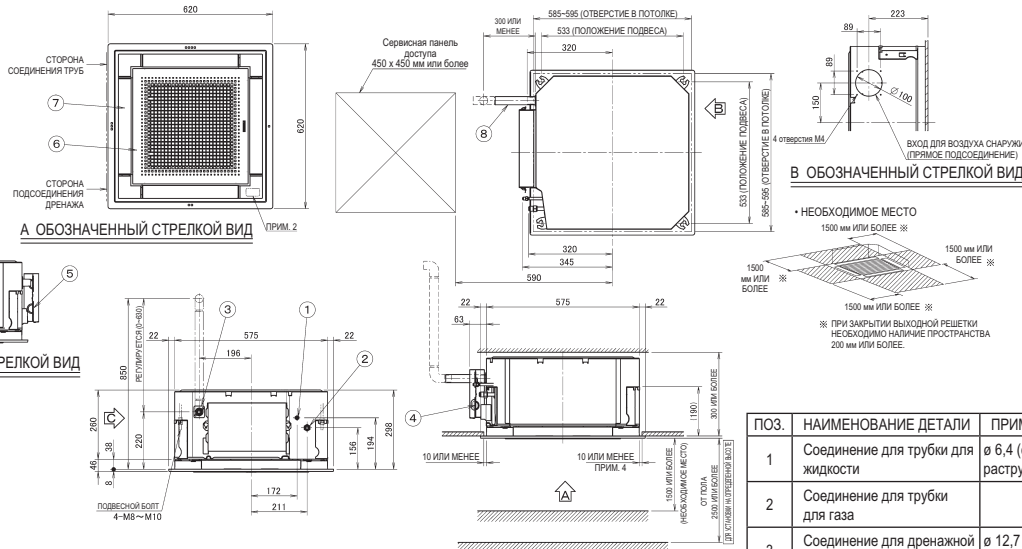

ПРИМЕЧАНИЯ

- Место для приклеивания таблички с данными изготовителя
Табличка с данными изготовителя для внутреннего блока: на раструбе внутри решетки на стороне всасывания
Табличка с данными изготовителя для декоративной панели: на внутренней раме внутри решетки на стороне всасывания
- При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного пульта дистанционного управления.
- Если температура и влажность на потолке превышают, соответственно, 30°C и RH 80%, свежий воздух поступает к потолку или блок работает круглосуточно, потребуется дополнительная изоляция (стекловата или вспененный полистирол толщиной 10 мм или более).
- Хотя установка может выполняться в квадратном отверстии в потолке размером, максимум 595 мм, необходимо оставить зазор 10 мм или меньше между главным блоком и отверстием в потолке, чтобы обеспечить место для перекрытия панели.


Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Соединение для трубки для жидкости	ø 6,4 (соединение раструбом)
2	Соединение для трубки для газа	
3	Соединение для дренажной трубы	ø 12,7 (соединение раструбом)
4	Подключение электропитания	VP20 (ВНЕШ. ДИАМ. ø 26)
5	Код дистанционного управления и подключение провода управления	
6	Решетка для выпуска воздуха	
7	Решетка на стороне всасывания	
8	Сливной шланг (принадлежность)	ВНУТР. ДИАМ. ø 25 (выход)

3D082052

FFA50-60A9

Декоративная панель

BYF060B2W1 WHITE Ra1 9010
BYF060B3W1 WHITE Ra1 9010

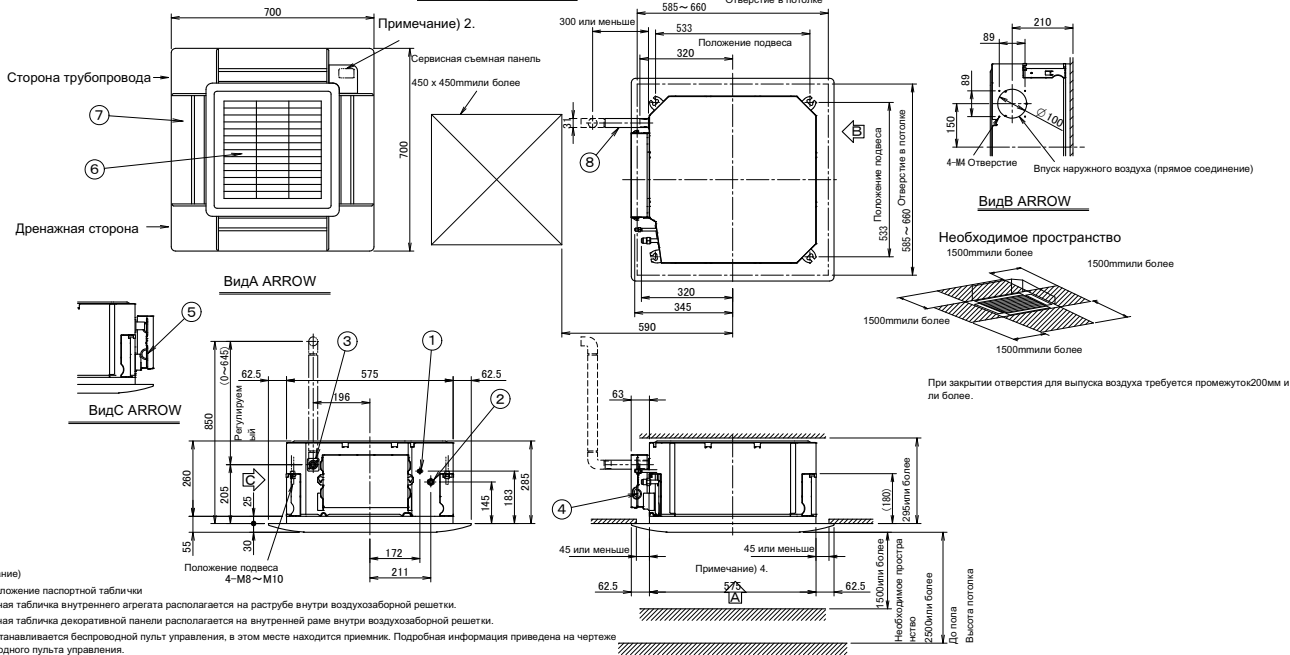

- Примечание)
- Местоположение паспортной таблички
Паспортная табличка внутреннего агрегата располагается на раструбе внутри воздухозаборной решетки.
Паспортная табличка декоративной панели располагается на внутренней раме внутри воздухозаборной решетки.
 - Когда устанавливается беспроводной пульт управления, в этом месте находится приемник. Подробная информация приведена на чертеже беспроводного пульта управления.
 - Если выполняется любое из следующих условий, требуется дополнительная изоляция (стекловата и пенополиэтилен толщиной ≥ 10 мм):
Условия окружающей среды в межпотолочном пространстве: температура ≥ 30°C и относительная влажность 80%.
Свежий воздух засасывается в межпотолочное пространство.
Блок работает непрерывно.
 - Хотя монтаж допускается при квадратном отверстии в потолке размером до 660 мм, обеспечьте зазор 45 мм или меньше между внутренним агрегатом и отверстием в потолке, чтобы гарантировать доступ на перекрытие панели.



Позиция	Наименование детали	Примечание	Позиция	Наименование детали	Примечание
1	Соединение трубопровода жидкого хладагента	ø 6,4 Соединение с нахлестными гайками	5		
2	Соединение трубопровода газообразного хладагента	ø 12,7 Соединение с нахлестными гайками	6	Воздуховыпускная решетка	
3	Соединение дренажной трубы	VP20 (O. D. ø 26)	7	Воздухозаборная решетка	
4	Электропитание		8	Сливной шланг Принадлежность	I. D. ø 25 Выход

3D082161C

6 Центр тяжести

6 - 1 Центр тяжести

FFA-A9

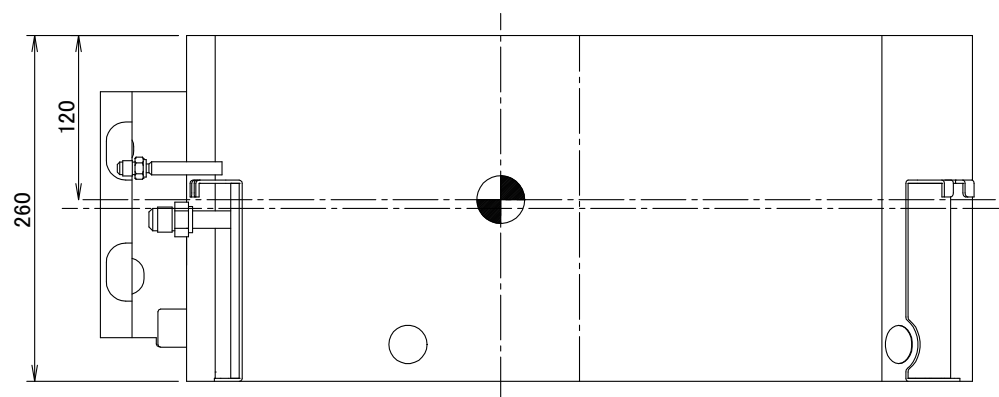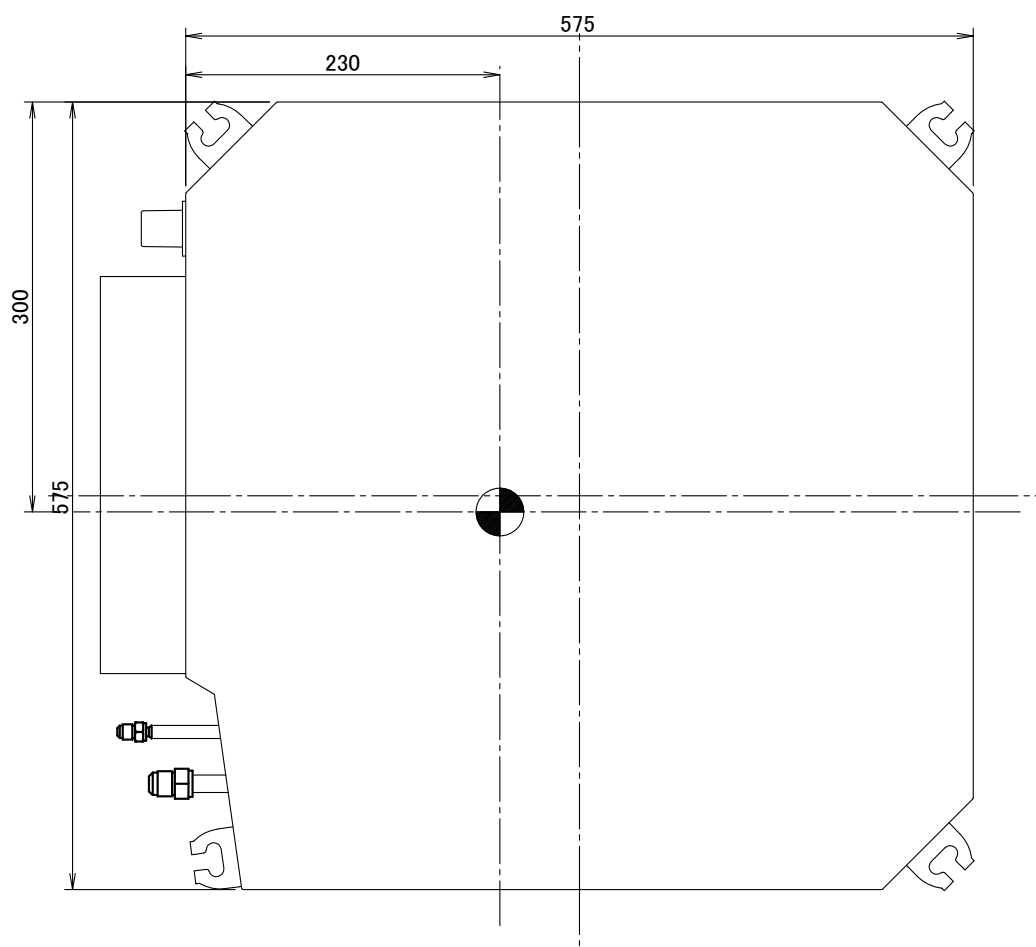

4D082432

7 Схемы трубопроводов


7 - 1 Схемы трубопроводов

FFA-A9

Расход хладагента

Охлаждение —————>

Нагрев - - - - ->

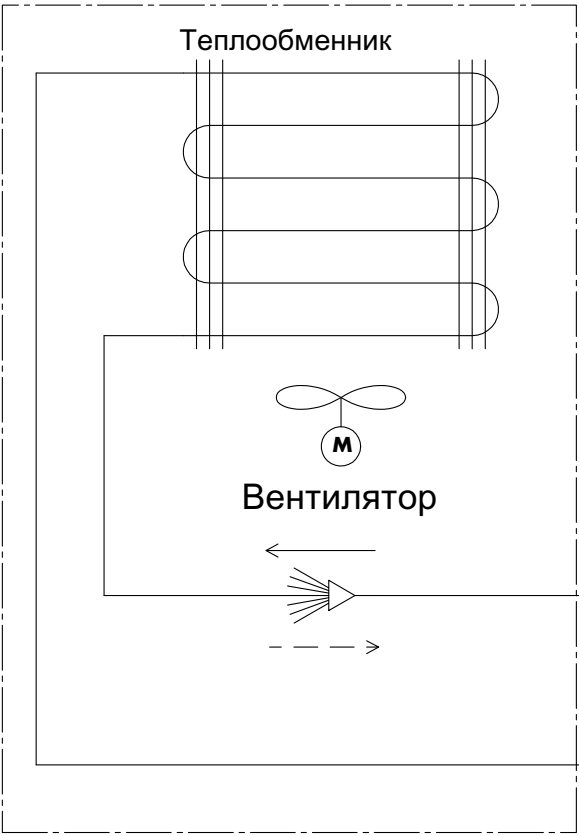

Модель	A	B
FFQ25C2VEB	6.35	9.52
FFQ35C2VEB		
FFQ50C2VEB		
FFQ60C2VEB		12.7
FFA25A2VEB		
FFA35A2VEB		9.52
FFA50A2VEB		
FFA60A2VEB		
FFA25A2VEB9		9.5
FFA35A2VEB9		
FFA50A2VEB9		12.7
FFA60A2VEB9		

Соединительный порт жидкостной линии

ØA

Соединительный порт газовой трубки


ØB

4D082551A

8 Монтажные схемы

8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FFA-A9

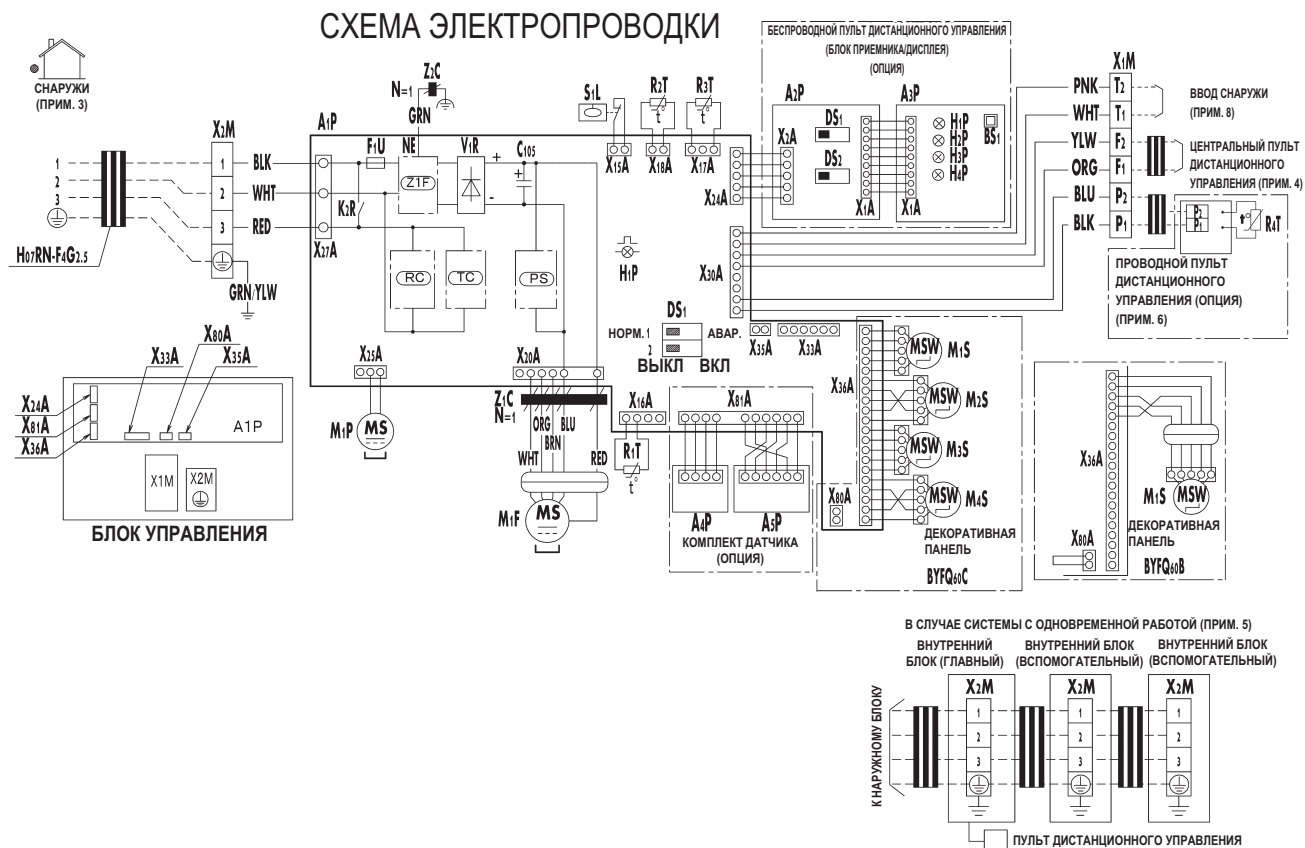

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

A1P	Печатная плата
C105	Конденсатор
DS1	DIP-переключатель на плате
F1U	Предохранитель (F, 3,15 A, 250 V)
H1P	Мигающая лампа (монитор обслуживания - зеленая)
K2R	Магнитное реле
M1F	Двигатель вентилятора
M1P	Двигатель дренажного насоса
M1S - M2S M3S - M4S	Двигатель поворота
R1T	Термистор (воздушный)
R2T-R3T	Термистор (теплообменник)
S1L	Поплавковый переключатель
V1R	Диодный мост
X1M	Контактная группа
X2M	Контактная группа
Z1F	Шумовой фильтр
Z1C	Ферритовый сердечник
Z2C	Ферритовый сердечник

PS	Импульсный источник питания
RC	Приемник
TC	Передачик
Беспроводной пульт дистанционного управления (блок приемника/дисплея)	
A2P-A3P	Печатная Плата
BS1	Кнопка-переключатель на плате
H1P	Контрольная лампа (вкл - красный)
H2P	Контрольная лампа (таймер - зеленый)
H3P	Контрольная лампа (сигнал фильтра - красный)
H4P	Контрольная лампа (разморозивание - оранжевый)
DS1	Селекторный переключатель (основной/вспомогательный)
DS2	Селекторный переключатель (установка адреса в беспроводной сети)
КОМПЛЕКТ ДАТЧИКА	
A4P	Печатная плата
A5P	Печатная плата
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОПЦИЙ	
X24A	Соединитель (проводной пульт ДУ)
X33A	Соединитель (адаптер для электропроводки)
X35A	Соединитель (электропитание для адаптера)
X81A	Соединитель (комплект датчика)

ПРИМЕЧАНИЯ


- : клеммная колодка, □□□□: соединитель, ---□□□---: подключение на месте
- В случае одновременной работы системы внутренних блоков см. электрическую схему внутреннего блока.
- Более подробная информация приведена на электрической схеме из комплекта наружного блока.
- При использовании центрального пульта дистанционного управления подсоедините его к блоку в соответствии с входящими в комплект инструкциями по установке.
- В случае системы с одновременной работой количество подключаемых внутренних блоков различается в зависимости от используемого наружного блока. См. технические материалы, каталоги и т.д. перед подключением.
- При смене основного/вспомогательного блока см. информацию, которая приведена в руководстве по установке, прилагаемом к пульту дистанционного управления.
- Условные обозначения: BLK: Черный, RED: Красный, BLU: Синий, WHT: Белый, YLW: Желтый, GRN: Зеленый, ORG: Оранжевый, BRN: Коричневый, PNK: Розовый.
- При подключении входных проводов снаружи принудительное выключение или управление включением/выключением может осуществляться с пульта дистанционного управления. Подробности см. в руководстве по установке.

3D109453A

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

FFA25A9

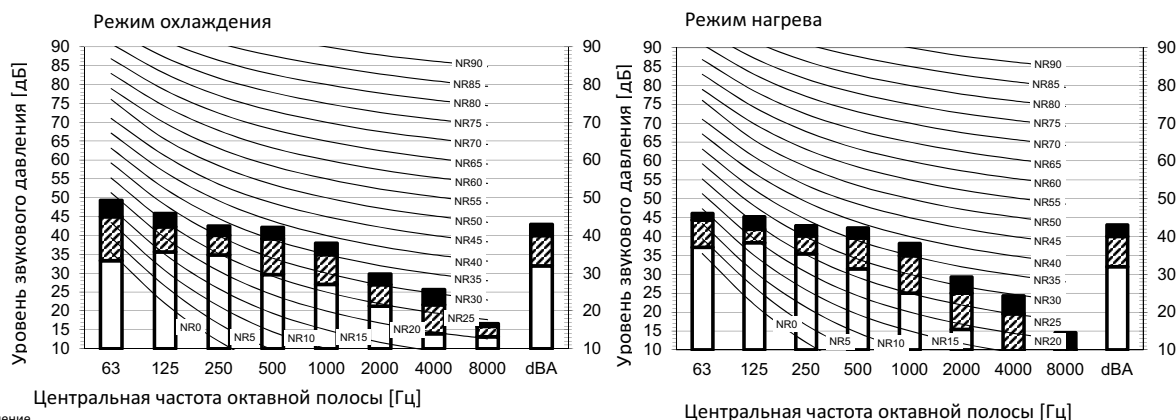


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль Скорость вентилятора

B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение,

A	B	C	D
dBA	31	28,5	25

Нагрев Общее значение, дБ


A	B	C	D
dBA	31	28,5	25

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D109998

FFA35A9

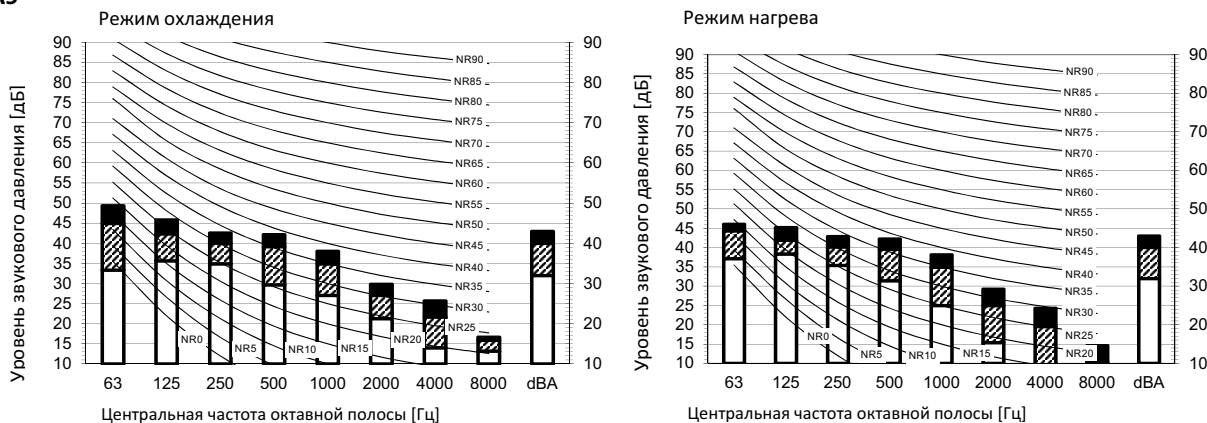


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль Скорость

B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее

A	B	C	D
dBA	34	30,5	25

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	34	30,5	25

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D109999

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

FFA50A9

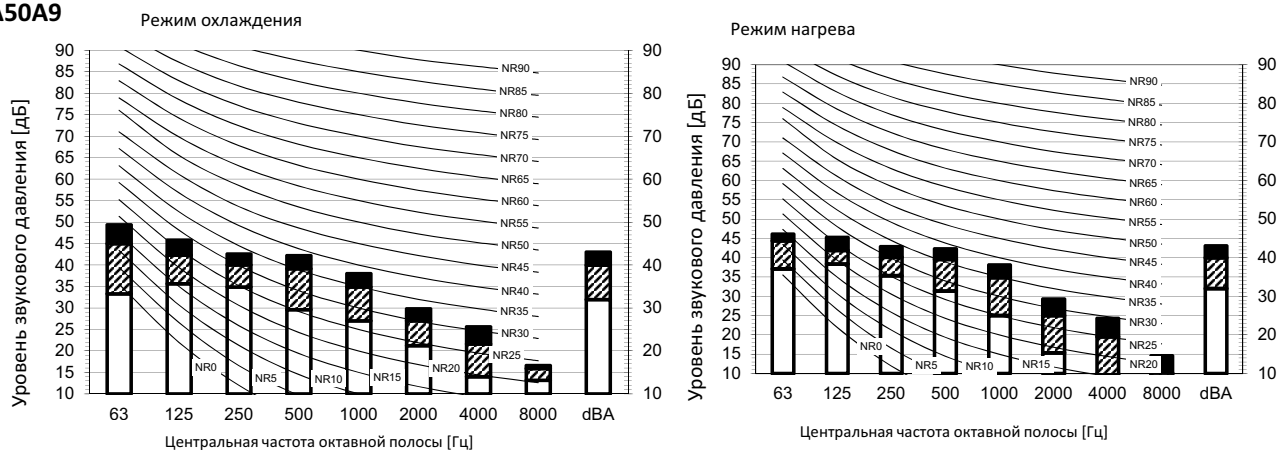


Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110000

FFA60A9

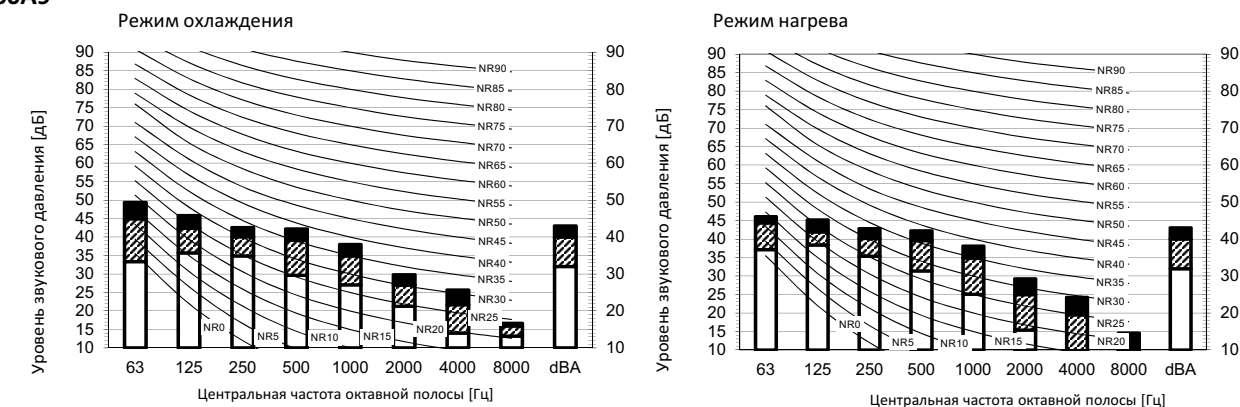

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110001

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFA25A9

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

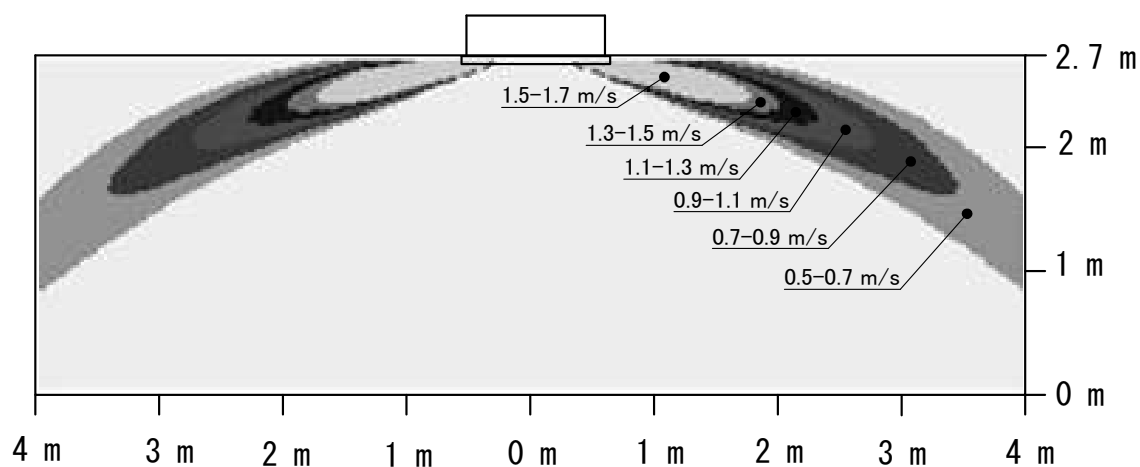

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

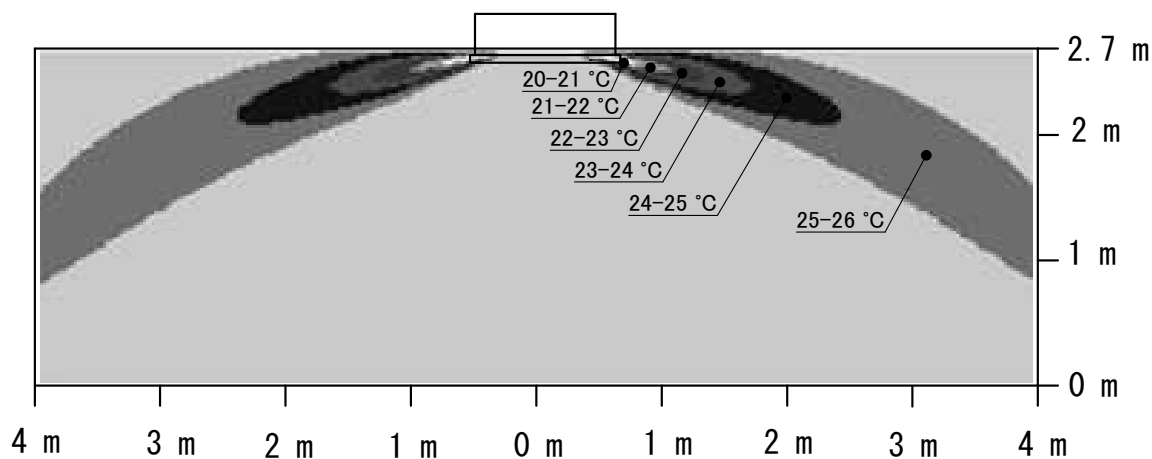

4D083819A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFA35A9

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

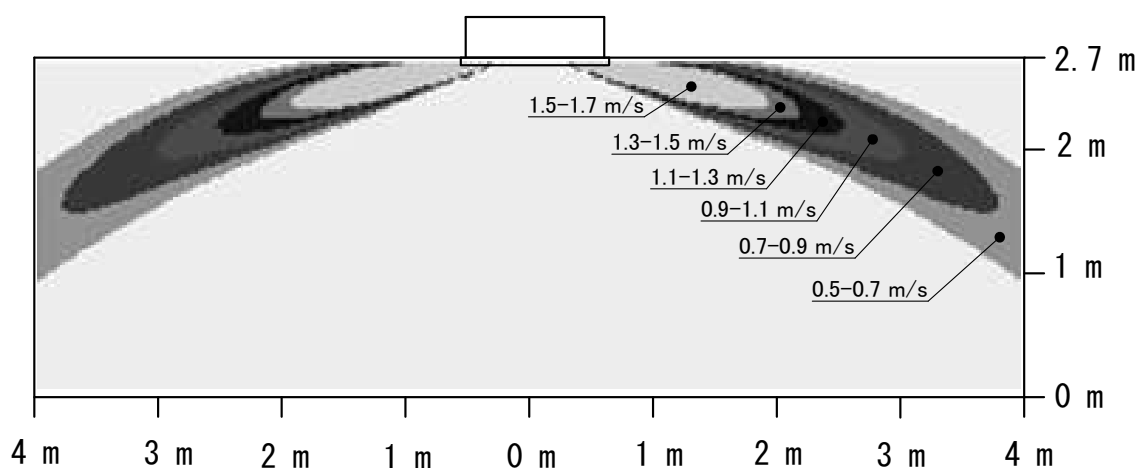

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

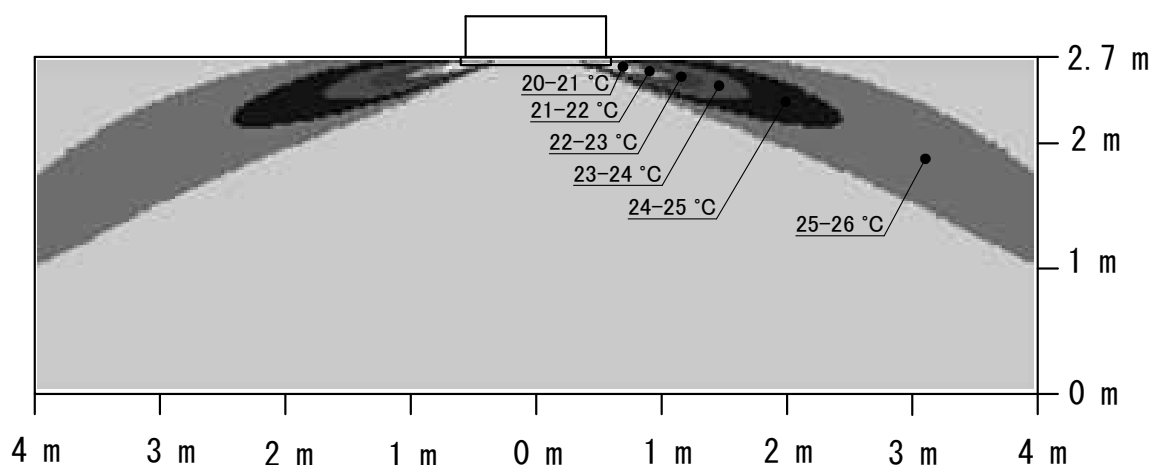

4D083820A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFA50A9

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

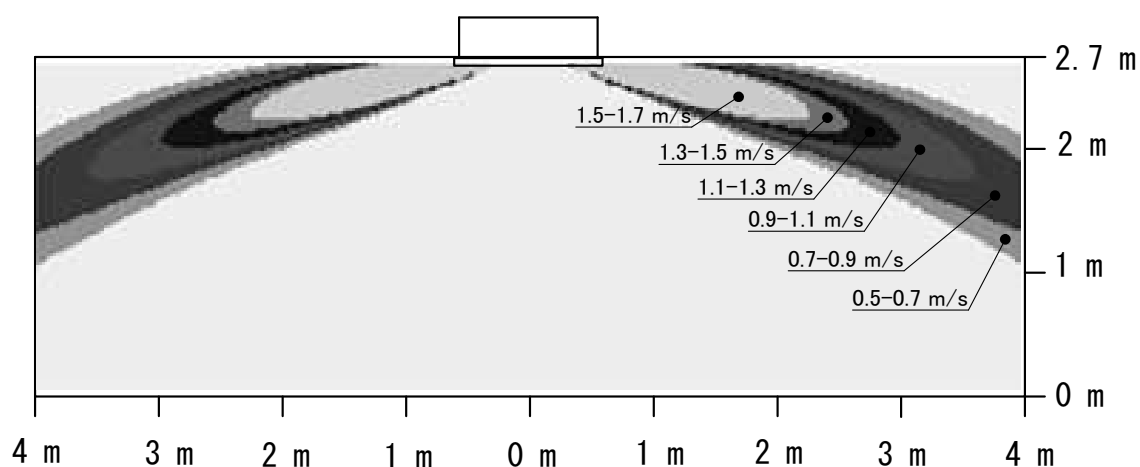

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

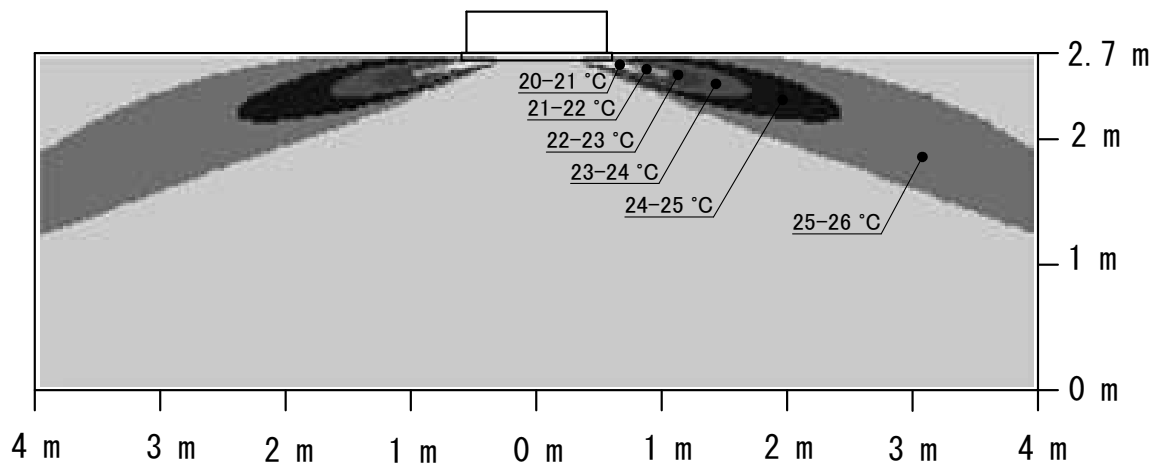

4D083821A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFA60A9

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

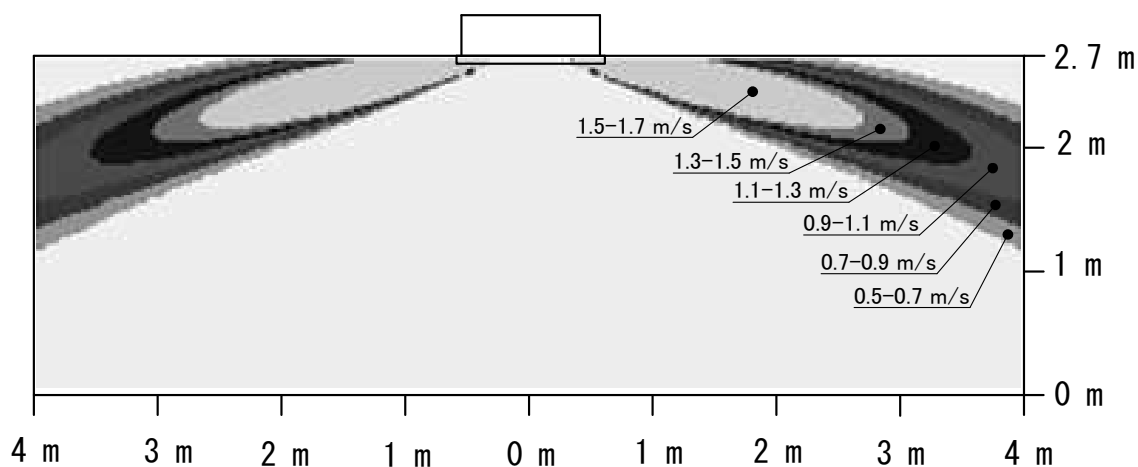

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

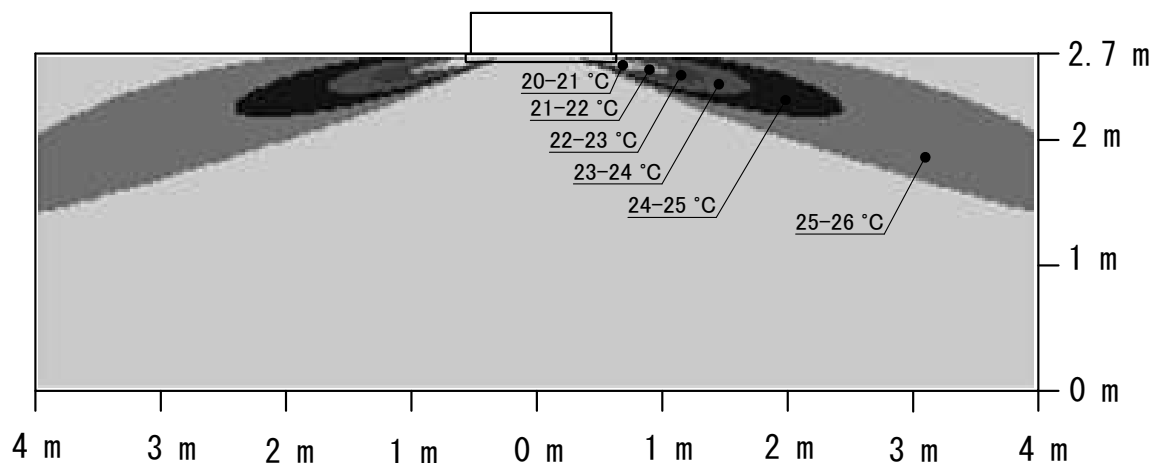

4D083822A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFA25A9

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

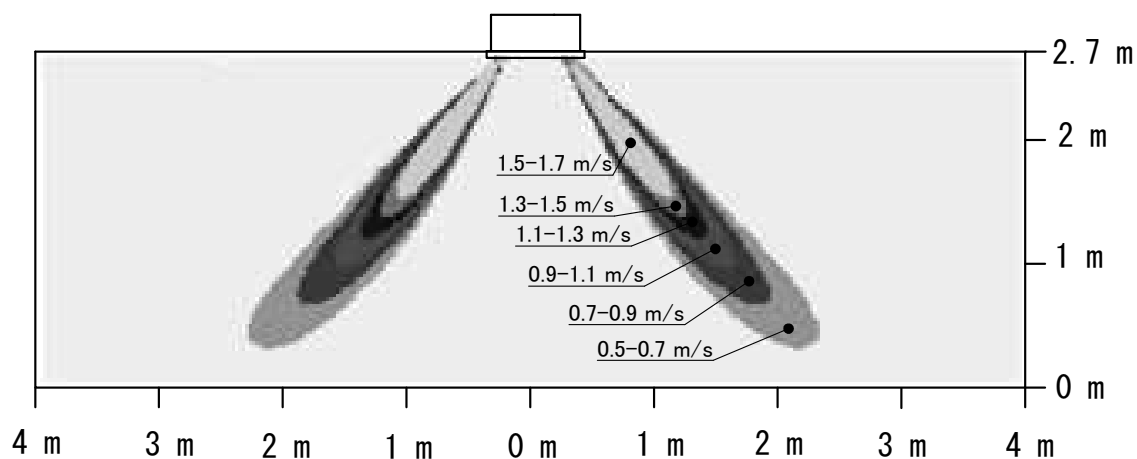

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

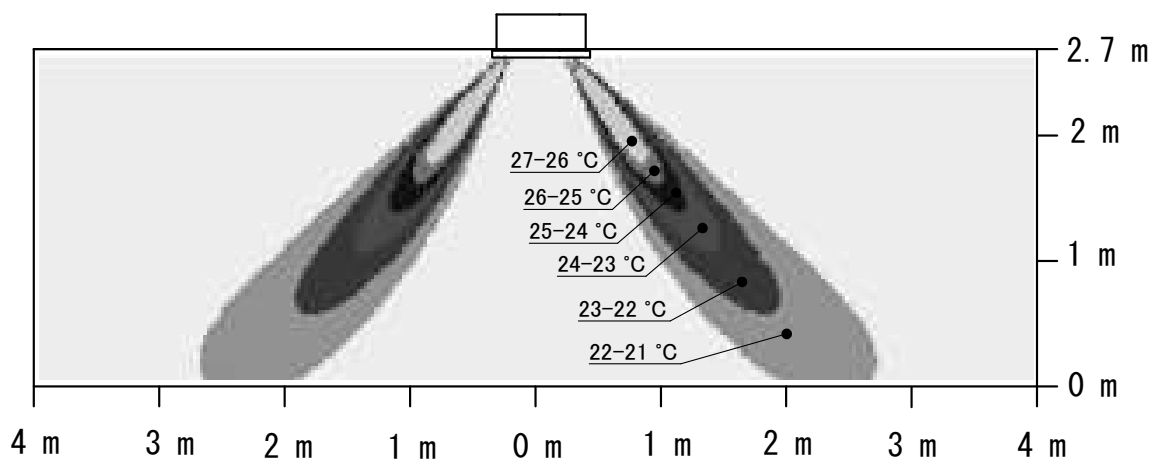

4D083829A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFA35A9

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

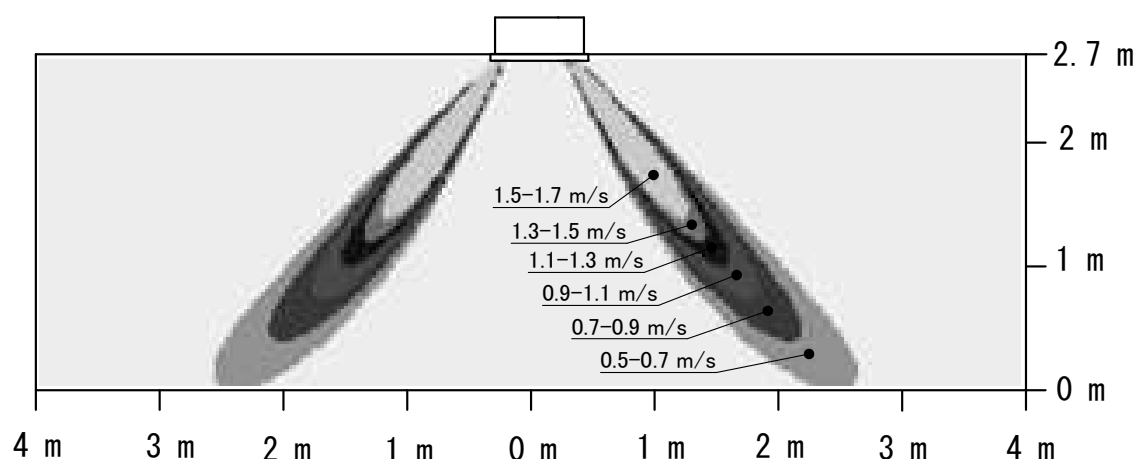

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

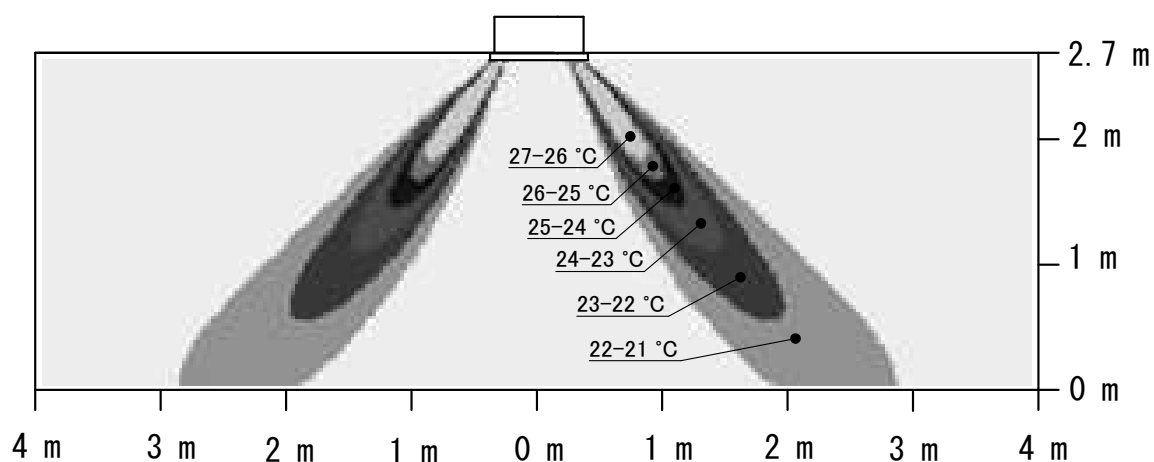

4D083830A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFA50A9

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

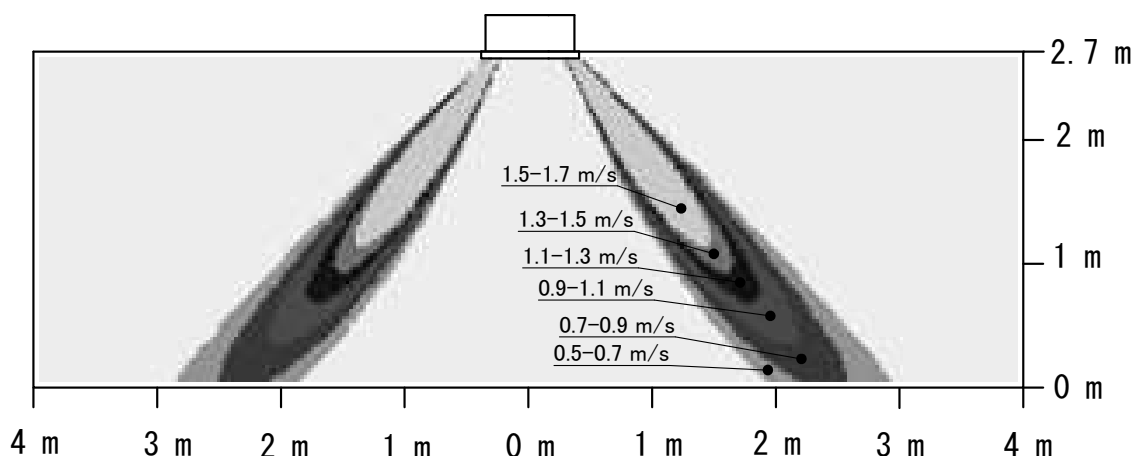

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

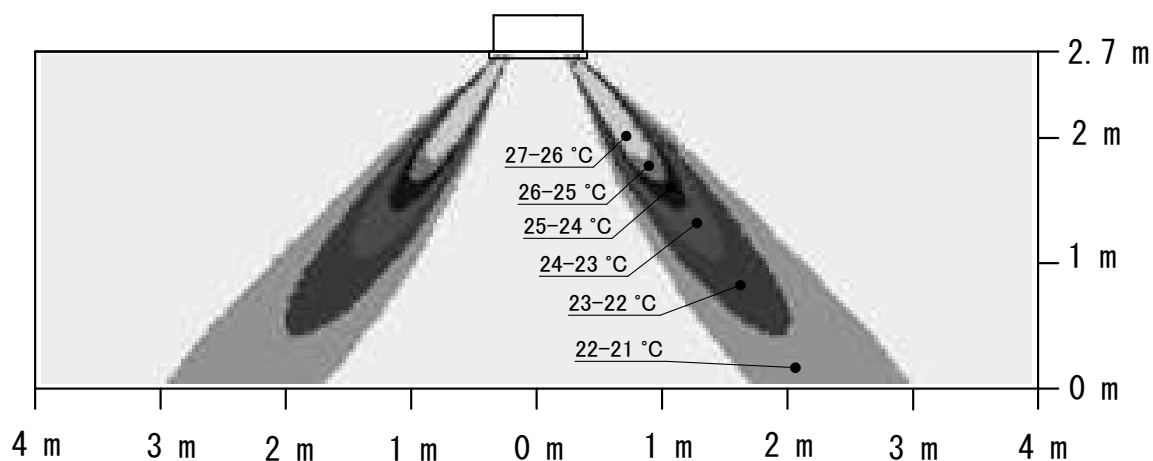

4D083831A

10 Схемы распределения воздушных потоков


10 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFA60A9

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

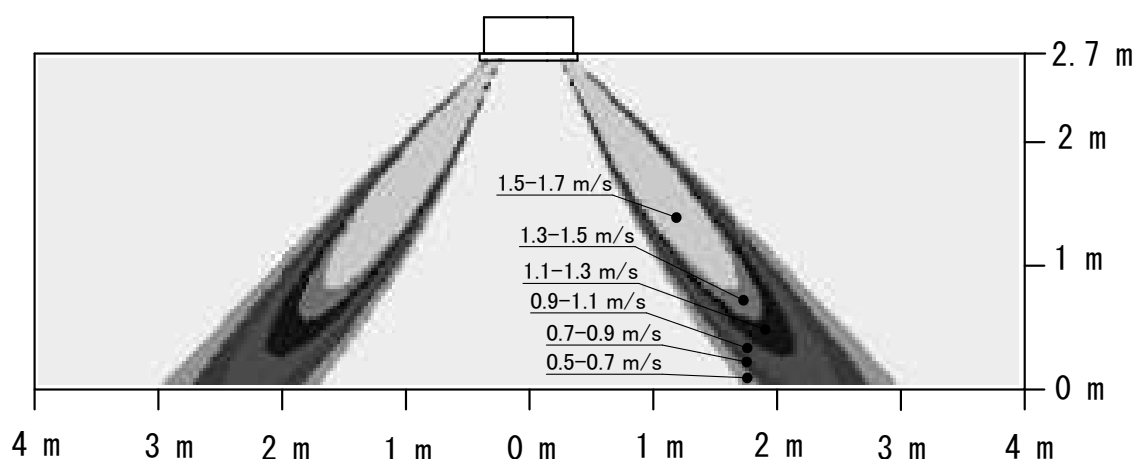

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

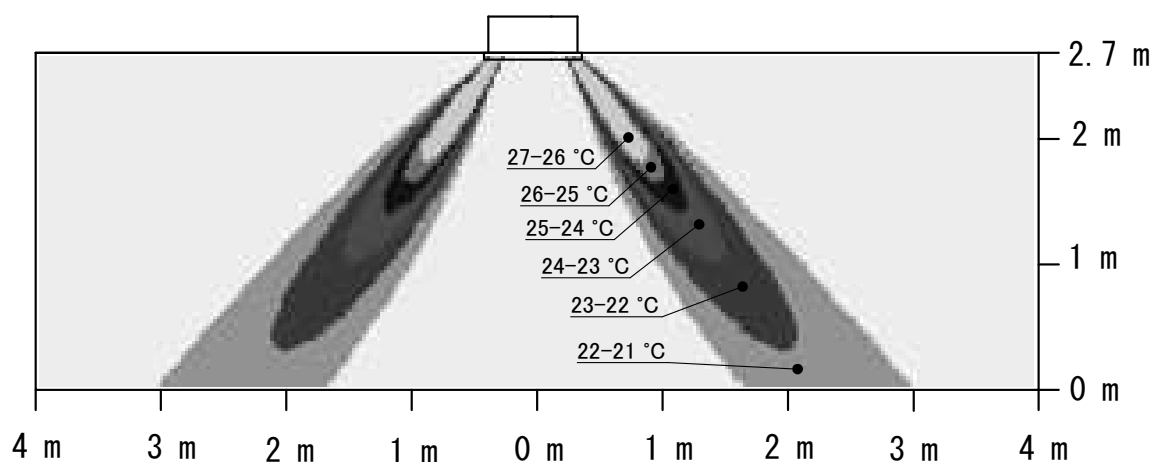

4D083832A



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU19

11/18



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.