DAIKIN

Sky Air

Кондиционирование воздуха
Технические данные

FFQ-C



> FFQ25C2VEB
> FFQ35C2VEB
> FFQ50C2VEB
> FFQ60C2VEB

СОДЕРЖАНИЕ

FFQ-C

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 4

3 Установки защитного устройства 5

4 Опции 6

5 Размерные чертежи 7

6 Центр тяжести 8

7 Схемы трубопроводов 9

8 Монтажные схемы 10
Монтажные схемы - Одна фаза 10

9 Схемы внешних соединений 11

10 Данные об уровне шума 12
Спектр звукового давления 12

11 Схемы распределения воздушных потоков 14
Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение 14
Схема распределения воздушных потоков - Нагрев 18

1 Характеристики

Уникальный дизайн: полностью встраивается в подвесной потолок

- Плоское расположение среди стандартных архитектурных потолочных плит, блок выступает всего на 8 мм
- Сочетание прекрасного дизайна и технического совершенства с элегантной белой или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость системы и скорость установки





Инфраструктурное охлаждение



С инвертором



Датчик присутствия и напольный датчик



Режим работы во время Вашего отсутствия



Только вентилятор



Защита от сквозняков



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа



Предотвращение загрязнения потолка



Раздельное управление заслонками



Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Комплект дренажного насоса



Двухблочная/ трехблочная/ четырехблочная конфигурация



Мульти-система



Применение в системах VRV для жилых помещений

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C
Корпус	Материал				Плита из оцинкованной стали			
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	260/575/575			
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	270/780/616			
Вес	Блок			кг	16		17,5	
	Упакованный блок			кг	19		20,5	
Decoration panel	Модель				BYFQ60CW (белая панель)			
	Цвет				Белый (N9.5)			
	Размеры	ВысотахШирина хГлубина		мм	46x620x620			
	Weight			кг	2,8			
Decoration panel 2	Модель				BYFQ60CS (серая панель)			
	Цвет				Белый (N9.5) + Серебристый			
	Размеры	ВысотахШирина хГлубина		мм	46x620x620			
	Weight			кг	2,8			
Decoration panel 3	Модель				BYFQ60B3W1 (стандартная панель)			
	Цвет				Белый (RAL9010)			
	Размеры	ВысотахШирина хГлубина		мм	55x700x700			
	Weight			кг	2,7			
Теплообменник	Внутр. длина			мм	1.295		1.248	
	Наружная длина			мм	1.342			
	Ряды	Количество			2		3	
	Шаг ребер			мм	1,2			
	Проходы	Количество			5		7	
	Лицевая сторона			м	0,290		0,300	
	Ступени	Количество			12		16	
	Отверстие пустой трубной решетки	Количество			0			
	Ребро	Тип			Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многощелевые ребра и трубки Hi-XA)			
Воздушный фильтр	Тип				Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени			
Fan	Тип				Турбовентилятор			
	Количество				1			
	Расход воздуха	Cooling	Выс.	м /мин	9	10	12	14,5
			Nom.	м /мин	8	8,5	10	12,5
			Низк.	м /мин	6,5		7,5	9,5
		Нагрев	Выс.	м /мин	9	10	12	14,5
			Ном.	м /мин	8	8,5	10	12,5
			Низк.	м /мин	6,5		7,5	9,5
Двигатель вентилятора	Модель				QTS32D15M			
	Скорость	Ступени			3			
	Выход	Выс.		W	50			
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(A)	48	51	56	60
	Нагрев			дБ(A)	-			
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк.		дБ(A)	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Нагрев	Выс./Ном./Низк.		дБ(A)	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Системы управления	ИК пульт дист. управления				BRC7F530W (белая панель) / BRC7F530S (серая панель) / BRC7EB530 (стандартная панель)			
	Проводной пульт ДУ				BRC1D52 / BRC1E52A/B			
Хладагент	Тип				R-410A			
Подсоединения труб	Звукопоглощающая изоляция				Пенополиуретан			
	Жидкость	Тип/НД		мм	Раструб/6.35			
	Газ	Тип/НД		мм	Раструб/9.52		Раструб/12.7	
	Дренаж				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)			
	Теплоизоляция				Пенополистирол/полиэтилен			

2 Технические характеристики

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Металлический зажим для сливного шланга; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна; Количество : 8;
Стандартные аксессуары : Винты; Количество : 4;
Стандартные аксессуары : Бумажная схема для установки; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Изоляция фитинга; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Уплотнительная подушка; Количество : 4;
Стандартные аксессуары : Зажимы; Количество : 7;

2-2 Электрические параметры			FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C
Электропитание	Наименование		VE			
	Фаза		1~			
	Частота	Гц	50			
	Напряжение	V	220-240			

Примечания

Размеры не учитывают блок управления

Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.

3 Установки защитного устройства

3 - 1 Установки защитного устройства

FFQ-C

Защитные устройства		FFQ25-60C2VEB
Предохранитель		250V 5A
Плавкий предохранитель двигателя вентилятора	°C	–
Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора	°C	–
Предохранитель дренажного насоса	°C	–

Защитные устройства		FFA25-60A2VEB
Предохранитель		250V 5A
Плавкий предохранитель двигателя вентилятора	°C	–
Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора	°C	–
Предохранитель дренажного насоса	°C	–

4D082819A

4 Опции

4 - 1 Опции

FFQ-C

Дополнительный	Наименование продукта	Новый/имеющийся	Совместимость			Доступность	
			BYFQ60B2W1 BYFQ60B3W1	BYFQ60C2W1W	BYFQ60C2W1S	VRV	SA
						FXZQ15A2VEB FXZQ20A2VEB FXZQ25A2VEB FXZQ32A2VEB FXZQ40A2VEB FXZQ50A2VEB	FFQ25C2VEB FFQ35C2VEB FFQ50C2VEB FFQ60C2VEB
Декоративная панель - стандартная	BYFQ60B2W1	Новый	-	-	-	✓	✓
Декоративная панель - стандартная	BYFQ60B3W1	Новый	-	-	-	✓	✓
Декоративная панель - белая	BYFQ60C2W1W	Новый	-	-	-	✓	✓
Декоративная панель - серебристая	BYFQ60C2W1S	Новый	-	-	-	✓	✓
Комплект датчика - белый	BRYQ60A2W③	Новый	Нет	Да	Нет	✓	✓
Комплект датчика - серебристый	BRYQ60A2S③	Новый	Нет	Нет	Да	✓	✓
Уплотнительная деталь выпускного отверстия для воздуха	BDBHQ44C60	Новый	Да	Да	Да	✓	✓
Прослойка панели	KDBQ44B60	Имеющийся	Да	Нет	Нет	✓	✓
Сменный фильтр с долгим сроком службы	KAFQ441BA60	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Комплект для впуска свежего воздуха	KDDQ44XA60	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Дистанционное управление | инфракрасное | HP	BRC7EB530W①②	Новый	Да	Нет	Нет	✓	✓
Пульт дистанционного управления | инфракрасный | HP | белый	BRC7F530W①②	Новый	Нет	Да	Нет	✓	✓
Пульт дистанционного управления | инфракрасный | HP | серебристый	BRC7F530S①②	Новый	Нет	Нет	Да	✓	✓
Проводной пульт ДУ	BRC1D528②	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Проводной пульт ДУ	BRC1E53A7⑧/BRC1E53B7⑨/BRC1E53C7⑩⑪	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима работы)	BRC2E52C⑤⑪	Новый	Да	Да	Да	✓	✓
Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима работы)	BRC3E52C⑤⑪	Новый	Да	Да	Да	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302B51	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301B51	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Таймер расписания	DST301B51	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования	KRP1B57	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования	KRP2A526	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	×
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования	KRP4A53	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Проводной адаптер (счетчик времени)	EKRP1B2	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Монтажный шкаф для печатной платы адаптера	KRP1B101, KRP1BA101	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Дистанционный датчик	KRCS01-4B	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Плата для нескольких внутренних блоков	DTA114A61	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	×
iTouch Controller	DCS601C51	Имеющийся	Да	Да	Да	✓	✓
Адаптер цифрового входа	BRP7A53⑥	Новый	Да	Да	Да	✓	✓

①: Функция измерения недоступна.
②: Функция независимого управления заслонками недоступна.
③: Эта опция не может использоваться с моделями RR и RQ.
④: Функция независимого управления заслонками недоступна в сочетании с моделями RR и RQ.
⑤: Поддерживаются следующие языки:
Языковый пакет 1: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский и португальский.
С помощью кабеля персонального компьютера EKPCCAB3 и программы Updater можно дополнительно изменить язык на один из следующих:
Языковый пакет 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский.
Языковый пакет 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий.
⑥: Возможно только в сочетании с пультом ДУ BRC2/3E52C, BRC1E53A/B/C7.
⑦: Требуется монтажный шкаф для печатной платы адаптера
⑧: Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и нидерландский.
⑨: Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский.
⑩: Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий.
⑪: Языковой пакет 3 контролера BRC1E53C7 отличается от пакета контроллера BRC2/3E52C7.
⑫: Редактируемые данные для этого чертежа доступны в системеGDE (E-BOM).


3D102205

5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи

FFQ25-35C ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

BYFQ60B2W1	Белый Ral 9010
BYFQ60B3W1	Белый Ral 9010

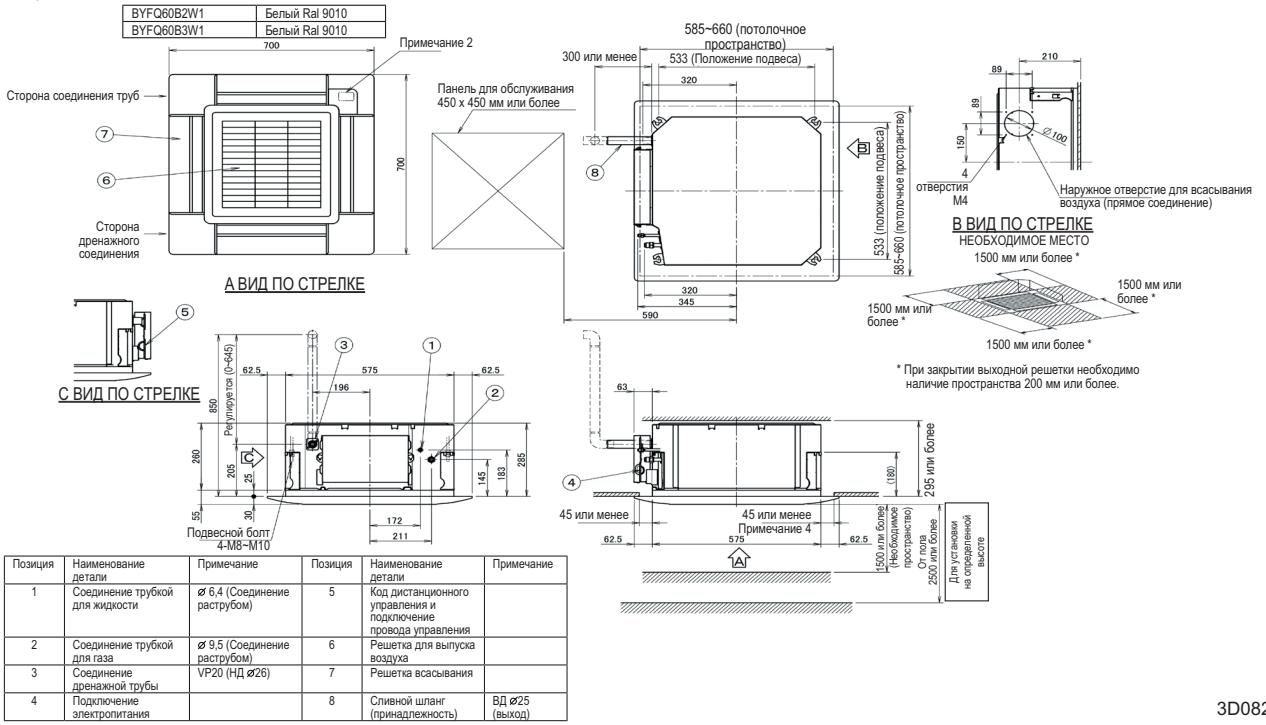

Позиция	Наименование детали	Примечание	Позиция	Наименование детали	Примечание
1	Соединение трубкой для жидкости	⌀ 6,4 (Соединение раструбом)	5	Код дистанционного управления и подключение провода управления	
2	Соединение трубкой для газа	⌀ 9,5 (Соединение раструбом)	6	Решетка для выпуска воздуха	
3	Соединение дренажной трубы	VP20 (НД ⌀26)	7	Решетка всасывания	
4	Подключение электропитания		8	Сливной шланг (принадлежность)	ВД ⌀25 (выход)

3D082434B


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Место для приклеивания таблички с данными изготовителя
   Табличка с данными изготовителя для внутреннего блока: на раструбе внутри решетки для всасывания
   Табличка с данными изготовителя для декоративной панели: на внутренней раме внутри решетки для всасывания
2. При использовании беспроводного дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на чертеже беспроводного дистанционного управления.
3. Если температура и влажность на потоке превышают, соответственно, 30°C и RH 80%, свежий воздух поступает к потолку или блок работает круглосуточно, потребуется дополнительная изоляция (стекловата или вспененный полиэтилен толщиной 10 мм или более).
4. Хотя установка может выполняться в квадратном отверстии в потолке размером, максимум 660 мм, необходимо оставить зазор 45 мм или меньше между главным блоком и отверстием в потолке, чтобы обеспечить место для перекрытия панели.

6 Центр тяжести

6 - 1 Центр тяжести

FFQ-C

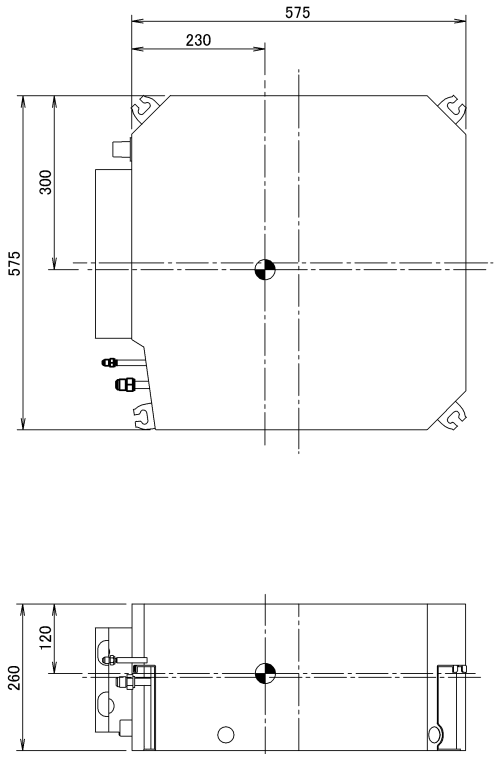

4D082432

7 Схемы трубопроводов

7 - 1 Схемы трубопроводов


FFQ-C

Модель	A	B
FFQ25C2VEB	6.35	9.52
FFQ35C2VEB		
FFQ50C2VEB		12.7
FFQ60C2VEB		
FFA25A2VEB		9.52
FFA35A2VEB		
FFA50A2VEB		12.7
FFA60A2VEB		

Расход хладагента

Охлаждение ⟶

Нагрев – — →

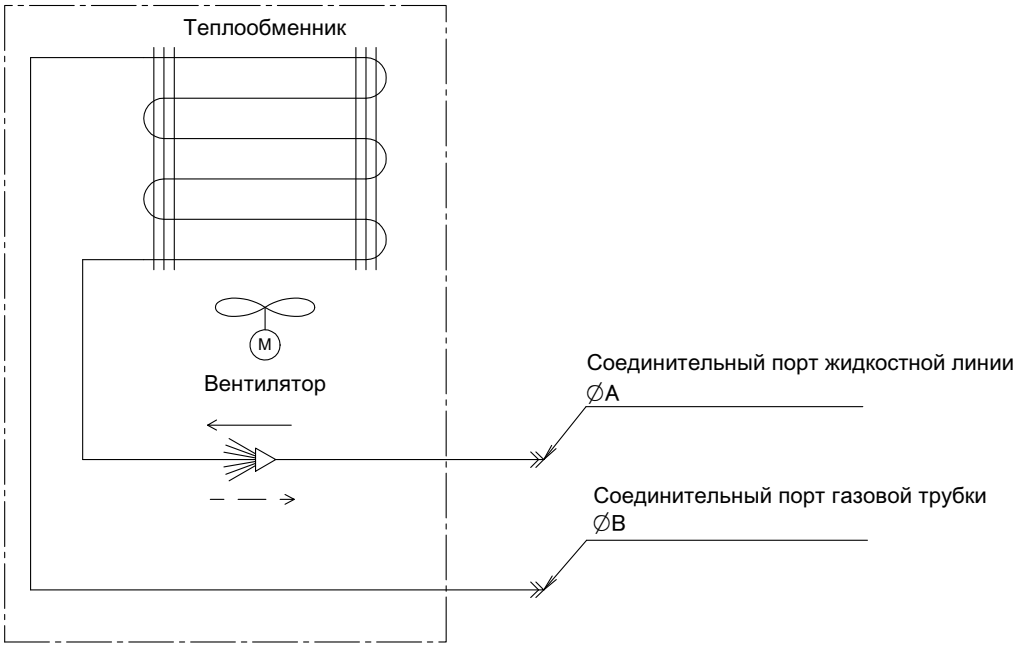


4D082551A

8 Монтажные схемы

8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FFQ-C

Внутренний блок	
A1P	Печатная плата
C105	Конденсатор (M1F)
DS1	Dip-переключатель на плате
F1U	Плавкий предохранитель (F, 5A, 250V)
HAP	Мигающая лампа (индикатор обслуживания - зеленый)
K2R	Магнитное реле
M1F	Двигатель вентилятора
M1P	Двигатель дренажного насоса
M1S • M2S M3S • M4S	Роторный двигатель
R1T	Термистор (воздух)
R2T • R3T	Термистор (теплообменник)
S1L	Поплавковый выключатель
V1R	Диодный мостик
X1M	Клеммная колодка
X2M	Клеммная колодка
Z1F	Противопомеховый фильтр
Z1C	Ферритовый сердечник
Z2C	Ферритовый сердечник
PS	Включение питания
RC	Ресивер
TC	Датчик
Беспроводной пульт дистанционного управления (Приемник/дисплей)	
A2P	Печатная плата
A3P	Печатная плата
BS1	Кнопка на плате
H1P	Контрольная лампа (вкл - красный)
H2P	Контрольная лампа (таймер - зеленый)
H3P	Контрольная лампа (значок фильтра - красный)
HAP	Контрольная лампа (разморозка - оранжевый)
SS1	Селекторный переключатель (главный/подчиненный)
SS2	Селекторный переключатель (установка адреса беспроводного пульта управления)
Набор датчиков	
A4P	Печатная плата
A5P	Печатная плата
Проводной пульт дистанционного управления	
R4T	Термистор (воздух)
Соединитель для дополнительных элементов	
X24A	Соединитель (Беспроводной пульт дистанционного управления)
X33A	Соединитель (проводной адаптер)
X35A	Соединитель (Электропитание для адаптера)
X81A	Соединитель (Набор датчиков)

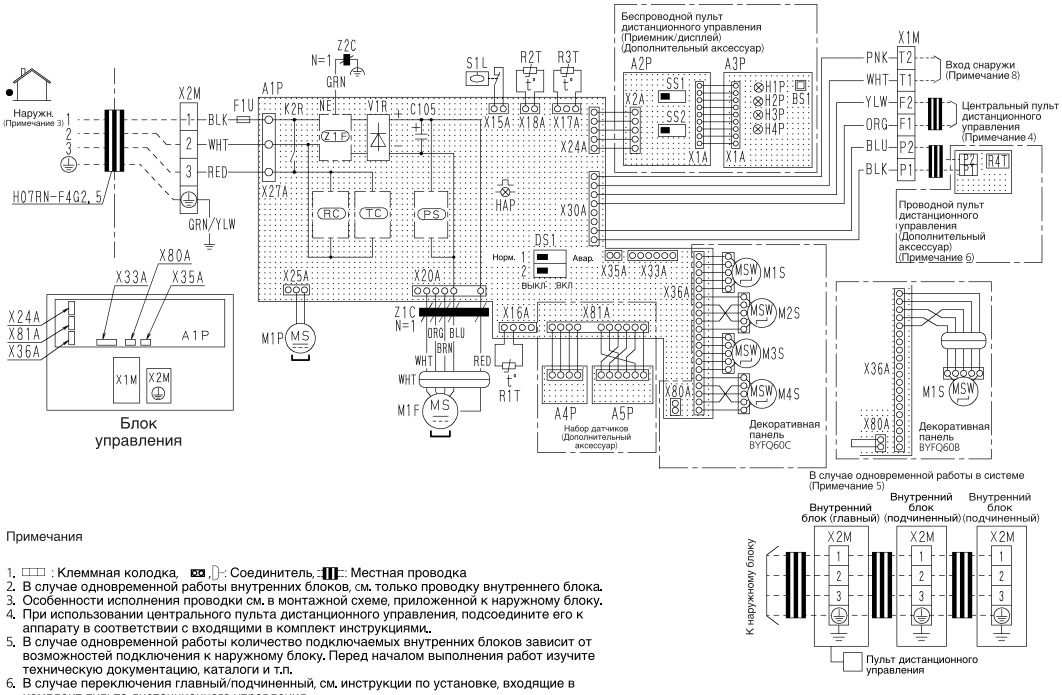

Примечания


1. □□□ : Клеммная колодка, ⊠, ⌒: Соединитель, ▮▮▮: Местная проводка
2. В случае одновременной работы внутренних блоков, см. только проводку внутреннего блока.
3. Особенности исполнения проводки см. в монтажной схеме, приложенной к наружному блоку.
4. При использовании центрального пульта дистанционного управления, подсоедините его к аппарату в соответствии с входящими в комплект инструкциями..
5. В случае одновременной работы количество подключаемых внутренних блоков зависит от возможностей подключения к наружному блоку. Перед началом выполнения работ изучите техническую документацию, каталоги и т.п.
6. В случае переключения главный/подчиненный, см. инструкции по установке, входящие в комплект пульта дистанционного управления.
7. Символы обозначают следующее: BLK:Черный RED:Красный BLU:Синий WHT:Белый YLW:Желтый GRN:Зеленый ORG:Оранжевый BRN:коричневый PNK:Розовый.
8. При подсоединении входных проводов снаружи на пульте дистанционного управления можно выбрать режим принудительного выключения или режим управления вкл/выкл. Подробности смотрите в руководстве по монтажу.

3D081395B

9 Схемы внешних соединений

9 - 1 Схемы внешних соединений

FFQ-C

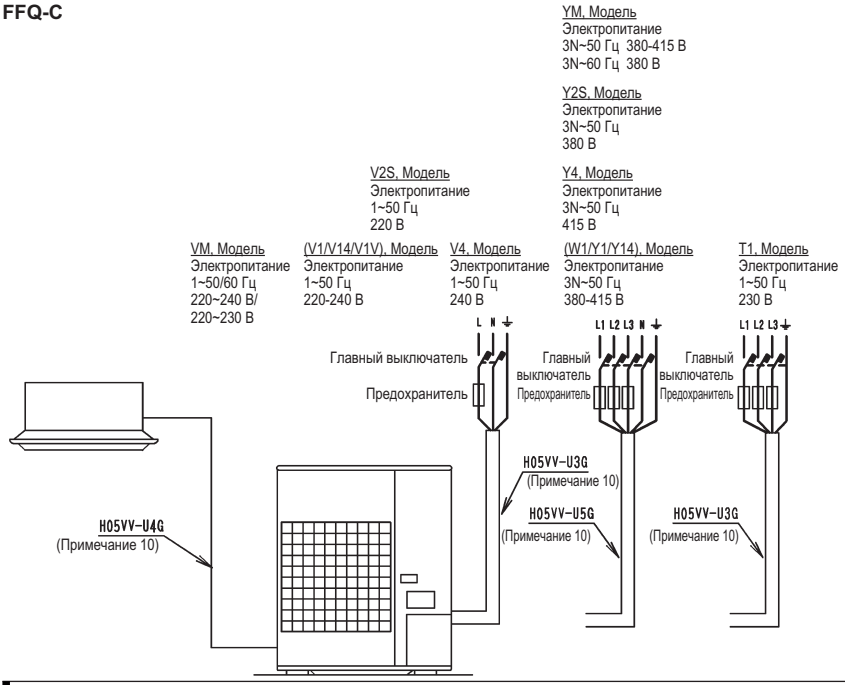

4D010992L

ПРИМЕЧАНИЯ


1. _____ Кабели электропитания
   _____ Кабели управления
2. Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
3. Используйте только медные проводники.
4. Подробные сведения указаны на схемах электропроводки.
5. Для обеспечения безопасности установите предохранитель и главный выключатель.
6. Подключение проводки и компонентов на месте должны быть выполнены специально обученным электриком.
7. Блок должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами.
8. На приведенной электрической схеме показаны лишь основные точки соединения, а не все детали данной установки.
9. Запрещается использовать один источник питания для подключения нескольких видов оборудования.
10. Показан только в случае защищенных труб.
    При отсутствии защиты используйте H07RN-F.

10 Данные об уровне шума


10 - 1 Спектр звукового давления

FFQ25C

Режим охлаждения

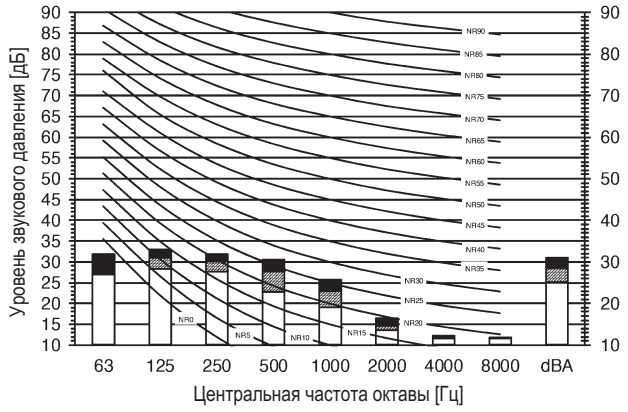

Режима нагрева

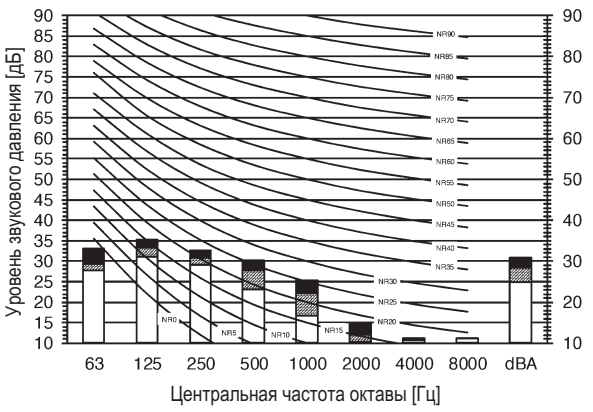

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC)

A Шкала
B Высокий
C Средний
D Низкий

Охлаждение	Общее значение, дБА		
A	B	C	D
дБА	31	28,5	25

Нагрев	Общее значение, дБА		
A	B	C	D
дБА	31	28,5	25

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА



3D082562A


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при произвольных полевых условиях.
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации.
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC).
4. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).
5. Акустическая мощность, дБА


Высокий	48 дБА

FFQ35C

Режим охлаждения

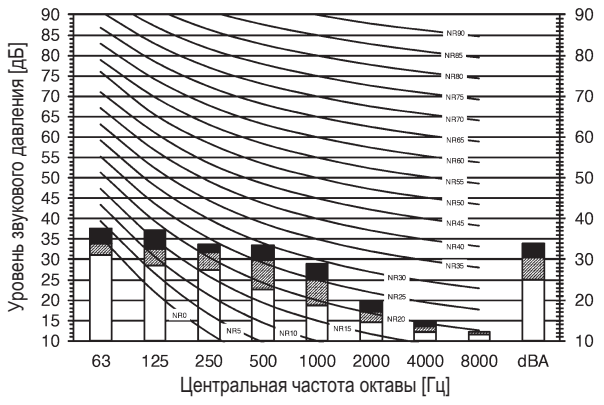

Режима нагрева

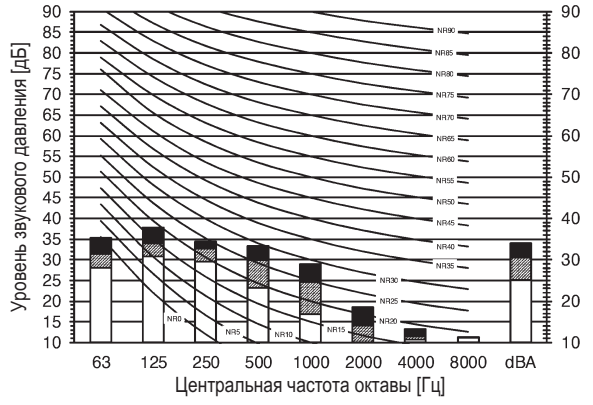

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC)

A Шкала
B Высокий
C Средний
D Низкий

Охлаждение	Общее значение, дБА		
A	B	C	D
дБА	34	30,5	25

Нагрев	Общее значение, дБА		
A	B	C	D
дБА	34	30,5	25

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА



3D082563A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при произвольных полевых условиях.
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации.
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC).
4. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).
5. Акустическая мощность, дБА


Высокий	51 дБА

10 Данные об уровне шума


10 - 1 Спектр звукового давления

FFQ50C

Режим охлаждения

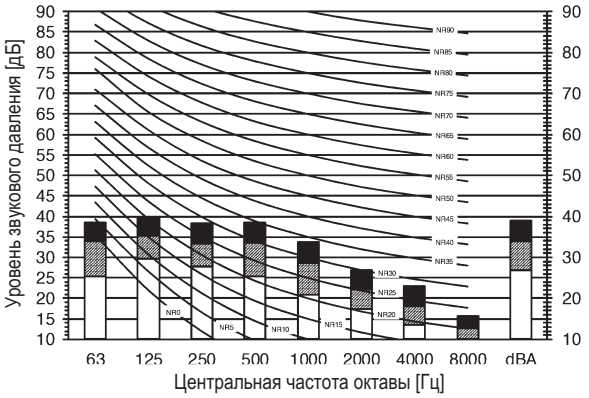

Режима нагрева

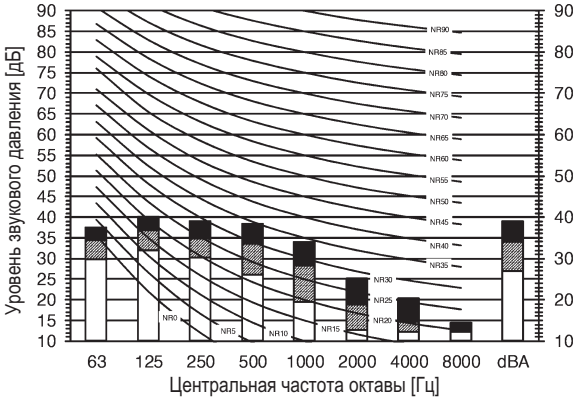

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC)

A Шкала
B Высокий
C Средний
D Низкий


Охлаждение Общее значение, дБА

A	B	C	D
дБА	39	34	27

Нагрев Общее значение, дБА

A	B	C	D
дБА	39	34	27

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА



3D082564A


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при произвольных полевых условиях.
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации.
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC).
4. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).
5. Акустическая мощность, дБА


Высокий	56 дБА

FFQ60C

Режим охлаждения

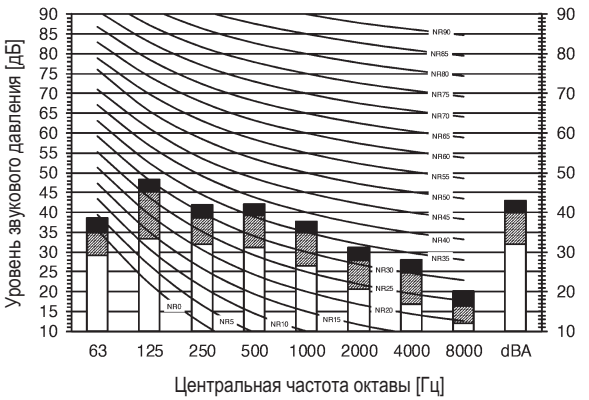

Режима нагрева

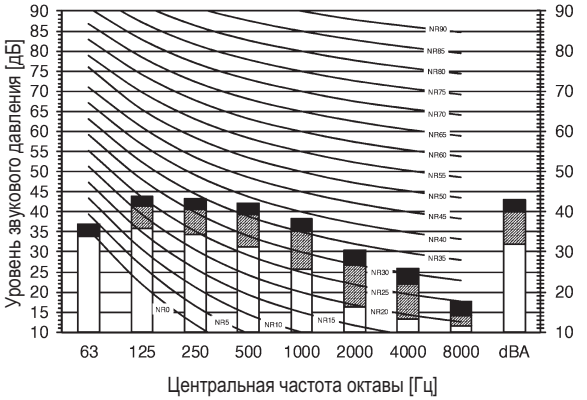

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC)

A Шкала
B Высокий
C Средний
D Низкий


Охлаждение Общее значение, дБА

A	B	C	D
дБА	43	40	32

Нагрев Общее значение, дБА

A	B	C	D
дБА	43	40	32

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА



3D082565A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при произвольных полевых условиях.
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации.
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления (шкала А согласно IEC).
4. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).
5. Акустическая мощность, дБА

Высокий	60 дБА

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFQ25C

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

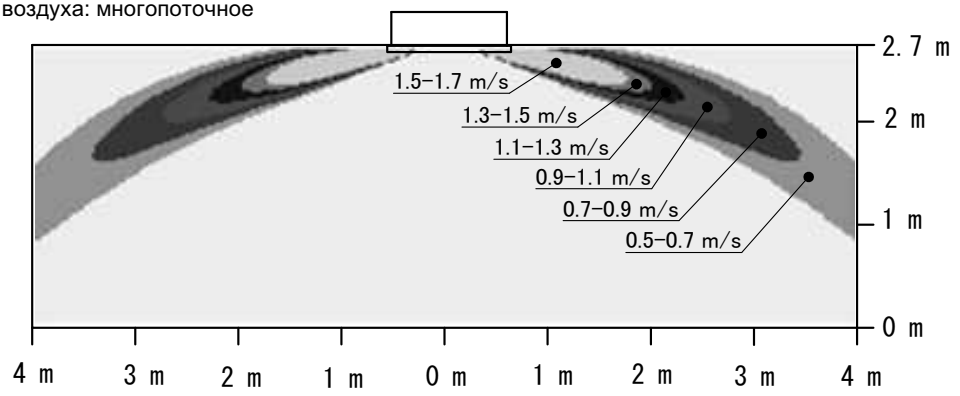

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

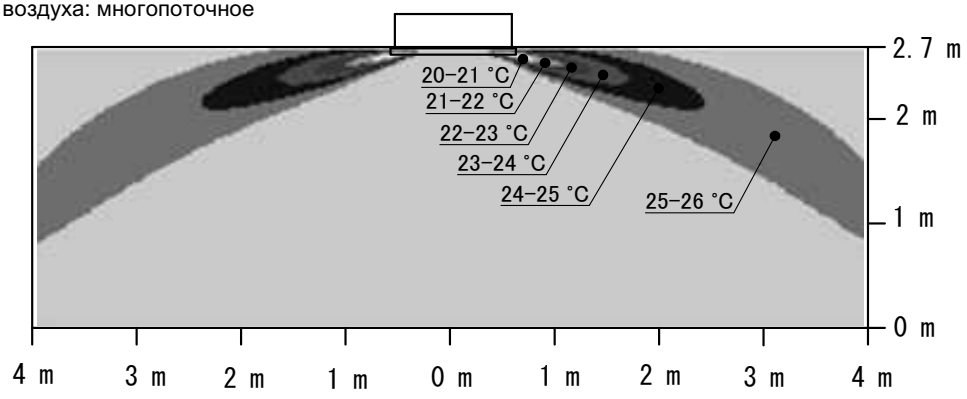

4D083819A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFQ35C

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

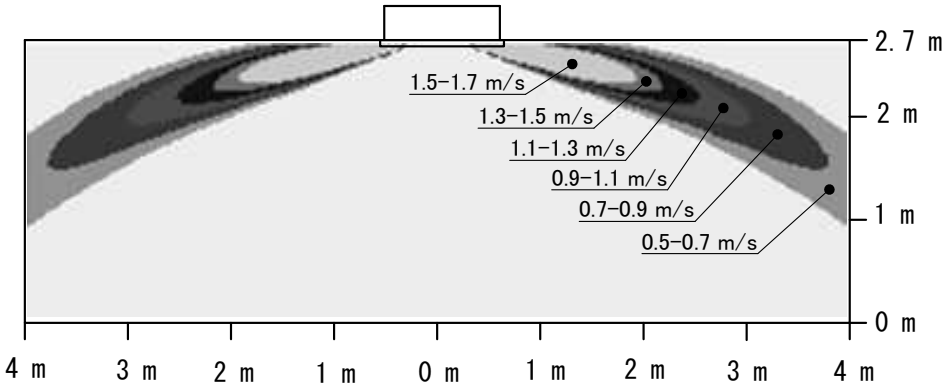

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

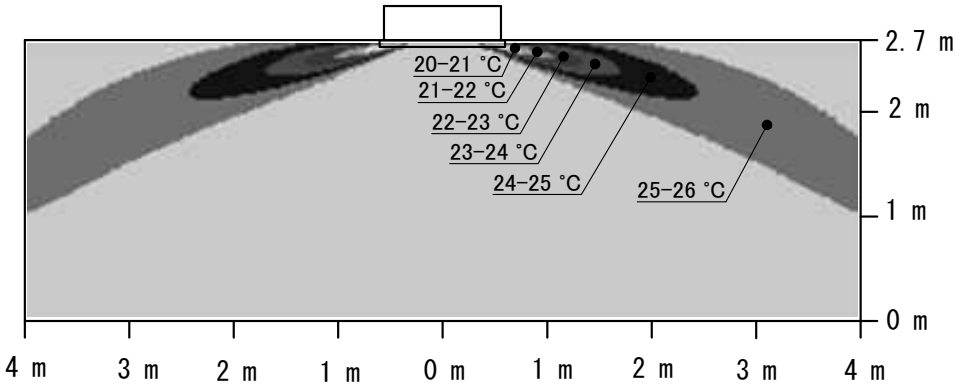

4D083820A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFQ50C

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

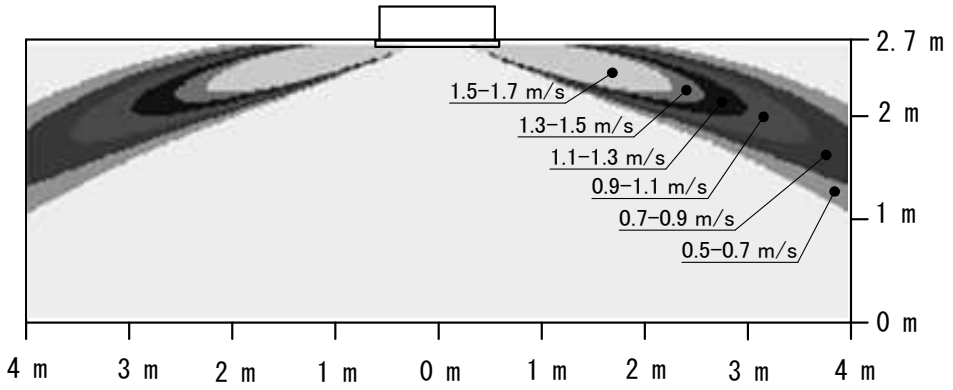

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

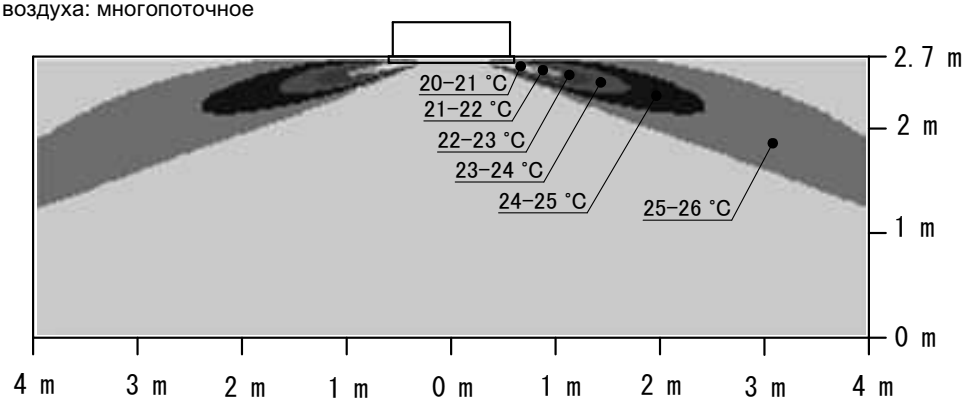

4D083821A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение

FFQ60C

Распределение скорости воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

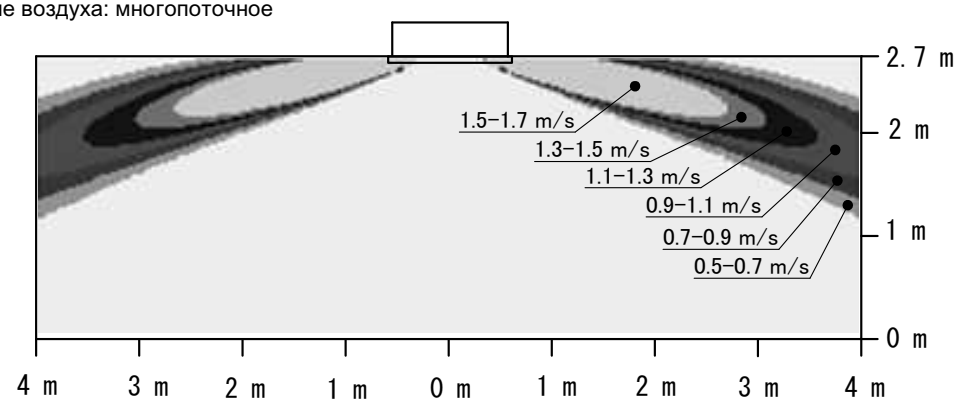

Распределение температуры воздуха (охлаждение)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

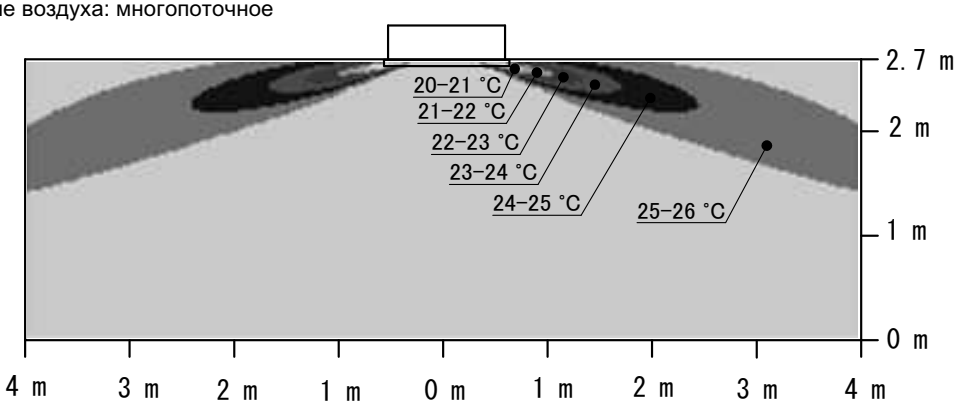

4D083822A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFQ25C

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

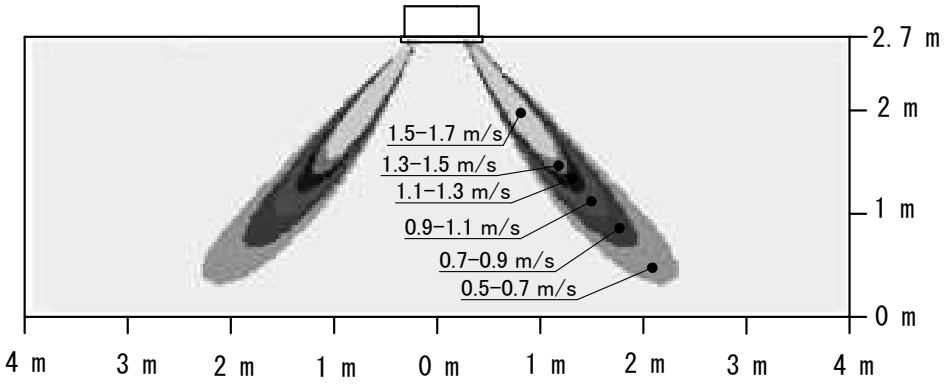

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

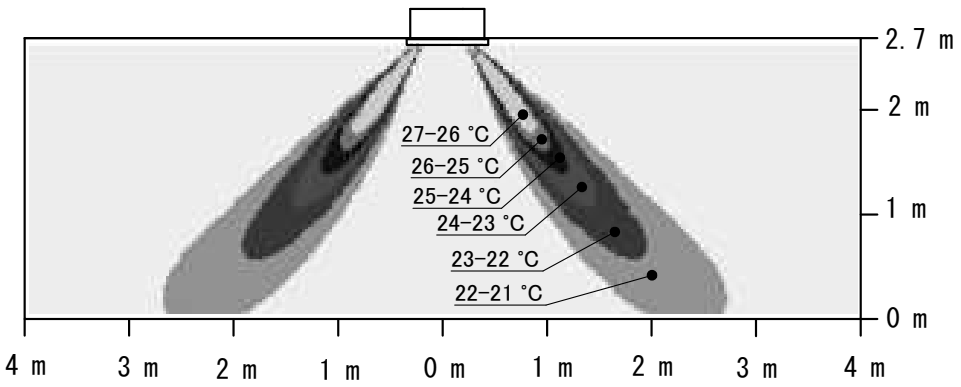

4D083829A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFQ35C

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

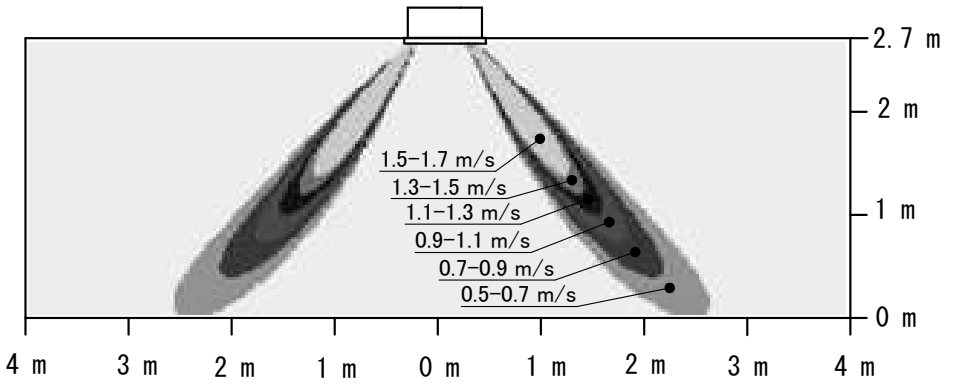

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

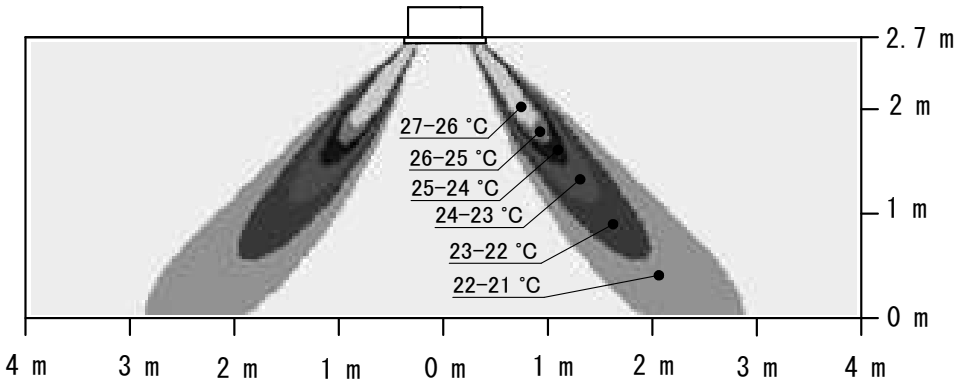

4D083830A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFQ50C

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

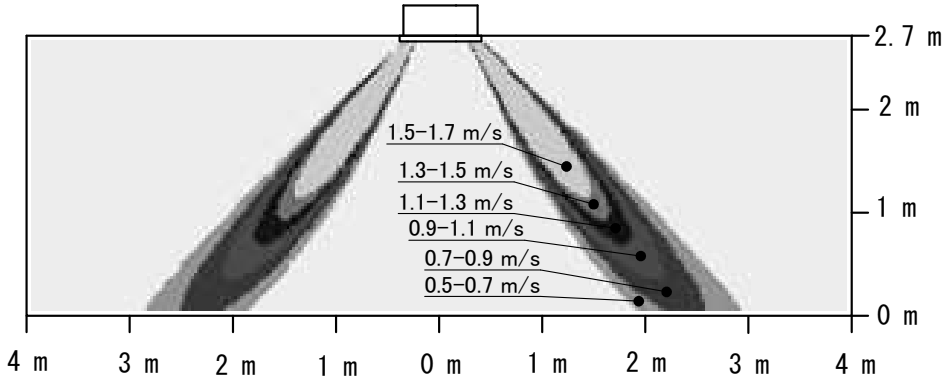

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

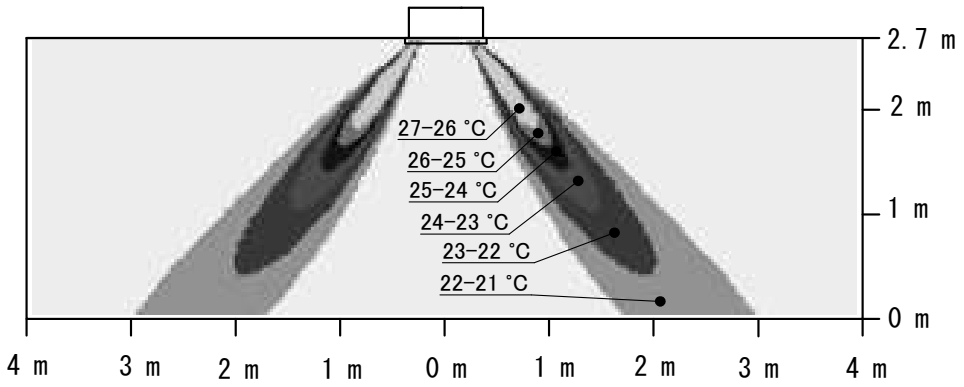

4D083831A

11 Схемы распределения воздушных потоков


11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев

FFQ60C

Распределение скорости воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное


Нагнетание воздуха: многопоточное

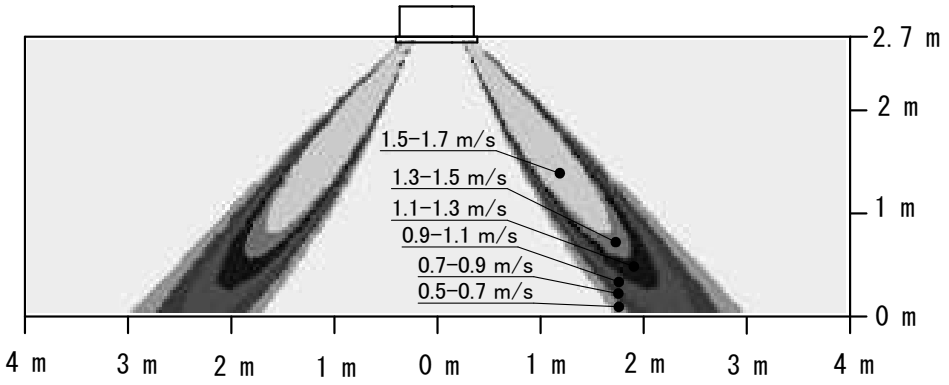

Распределение температуры воздуха (нагрев)

Направление воздушного потока: горизонтальное

Нагнетание воздуха: многопоточное

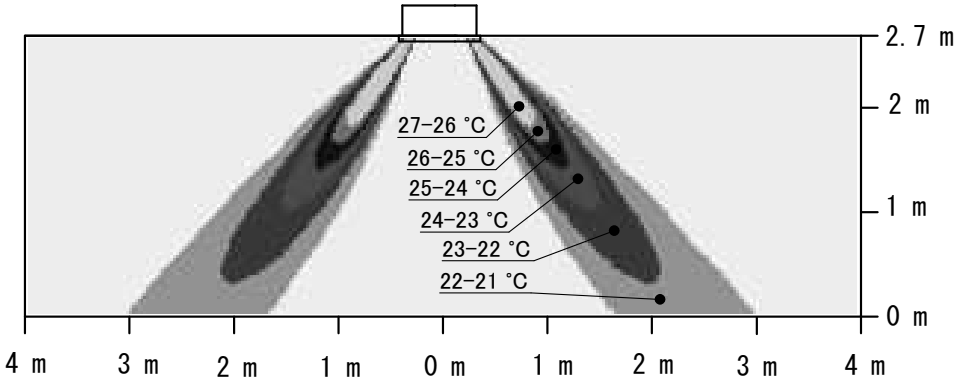

4D083832A

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU16 11/16

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.