



Кондиционирование воздуха

Технические данные

Настенный тип



EEDRU14-100

C/FTXS-K/G

СОДЕРЖАНИЕ

C/FTXS-K/G

1	Характеристики.....	2
2	Технические характеристики.....	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	4
3	Опции.....	6
4	Размерные чертежи	7
5	Центр тяжести	10
6	Схемы трубопроводов	12
7	Монтажные схемы	15
	Монтажные схемы - Одна фаза	15
8	Данные об уровне шума	17
	Спектр звукового давления	17
	Спектр звукового давления - Охлаждение	18
	Спектр звукового давления - Нагрев	20
	Данные об уровне шума	22

1 Характеристики

- Online-контроллер (опция) -управляйте внутренним блоком из любого места с помощью смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (35, 42, 50, 60, 71 Класс)
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет содержащиеся в воздухе микрочастицы, эффективно устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.
- Для быстрого нагрева или охлаждения можно выбрать форсированный режим; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы.
- Еженедельный таймер устанавливается для включения режима нагрева или охлаждения в любое время ежедневно или еженедельно
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдаленных углах помещения (35, 42, 50, 60, 71 Класс)
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев
- Бесшумная работа внутреннего / наружного блока: кнопки "Тишина", расположенные на пульте дистанционного управления, позволяют снизить уровень шума при работе каждого внутреннего и /или наружного блока на 3 дБА
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением
- Режим поддержания комфортной температуры обеспечивает работу без сквозняков, предотвращая направление потока теплого или холодного воздуха непосредственно на тело
- Централизованное управление несколькими блоками может осуществляться посредством 3 проводных пультов управления: централизованного пульта дистанционного управления, объединенного пульта управления вкл/выкл и программируемого таймера
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим. (35, 42, 50 Класс)



2-зонный интеллектуальный датчик присутствия	Датчик движения	Ночной режим работы	Режим поддержания комфортной температуры	Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева	Тихая работа наружного блока	Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству	Тихая работа	Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки
Высокопроизводительный режим	Ступенчатое регулирование скорости вентилятора	Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр	Недельный таймер	Таймер на 24 часа	Автоматический перезапуск	Самодиагностика	Мульти-система	Применение в системах VRV для жилых помещений
Пульт дистанционного управления	Проводной пульт управления	Централизованное управление	Режим Есопо	Экономия энергии в режиме ожидания	Только вентилятор	Интернет-контроллер	Автоматический выбор скорости вентилятора	Режим снижения влажности
Тихая работа внутреннего блока	Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки							

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G	
Входная мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,040				0,026 / 0,026 / 0,026	0,024 / 0,024 / 0,024	0,026 / 0,026 / 0,026	0,040 / 0,040 / 0,040	0,045 / 0,045 / 0,045	
	Нагрев	Ном.	кВт	0,040				0,028 / 0,028 / 0,028	0,030 / 0,030 / 0,030	0,032 / 0,032 / 0,032	0,045 / 0,045 / 0,045	0,060 / 0,060 / 0,060	
Корпус	Цвет			Белый									
Размеры	Блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	289/780/215				298/900/215			290/1.050/250		
	Упакованный блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	346/850/274				290/977/371			361/1.145/364		
Вес	Блок		кг	8				11			12		
	Упакованный блок		кг	12				15			18		
Упаковка	Вес		кг	-								6	
Теплообменник	Длина		мм	610				665 / 660			863		
	Ряды	Количество		2				2 / 1			2		
	Шаг ребер		мм	1,4				1,4 / 1,6			1,4		
	Ступени	Количество		12	14			18 / 8			16		
	Тип трубы		Hi-XA				Ø6,35 Hi-XB			7Hi-XD			
	Ребро	Тип		Ребро ML (многожалюзийное)				Multi slit fin			Ребро ML (многожалюзийное)		
	Вентилятор	Тип			Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях								
Расход воздуха		Охлаждение	Выс.	м /мин	7,9	9,2	8,8	9,1	11,2		11,9	16,0	17,2
				куб. фт/ мин	279	325	311	321	395		420	565	607
			Ном.	м /мин	6,3	7,2	8,8	9,1	11,2		11,9	16,0	17,2
				куб. фт/ мин	222	254	311	321	395		420	565	607
			Низк.	м /мин	4,7	5,2	4,7	5,0	5,8	7,0	7,4	11,3	11,5
				куб. фт/ мин	166	184	166	177	205	247	261	399	406
		Тихая работа	м /мин	3,9				4,1		4,5	10,1	10,5	
			куб. фт/ мин	138				145		159	357	371	
		Нагрев	Выс.	м /мин	9,0	10,1	9,5	10,0	12,1	12,4	13,3	17,2	19,5
				куб. фт/ мин	318	357	335	353	427	438	470	607	689
			Ном.	м /мин	7,5	8,1	7,8	8,0	9,3	10,0	10,8	14,9	16,7
				куб. фт/ мин	265	286	275	282	328	353	381	526	590
			Низк.	м /мин	6,0	6,3	6,0		6,5	7,8	8,4	12,6	14,2
				куб. фт/ мин	212	222	212		230	275	297	445	501
			Тихая работа	м /мин	4,3				4,2	5,2	5,5	11,3	12,6
				куб. фт/ мин	152				148	184	194	399	445

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G				
Двигатель вентилятора	Модель			MM6C02J2VA					KFD-280-23-8C			ARW3001DA				
	Скорость	Ступени			5 + silent. + auto											
		Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.200/990/780/670	1.390/1.120/850/670	1.330/1.050/780/670	1.370/1.090/820/670	1.330/1.050/780/600	1.330/1.110/900/600	1.400/1.170/940/650	1.330/1.170/1.010/920	1.410/1.220/1.040/950			
					Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.290/1.100/920/690	1.430/1.190/960/690	1.360/1.140/920/690	1.410/1.160/920/690	1.420/1.130/850/610	1.450/1.210/980/720	1.540/1.290/1.040/750	1.360/1.200/1.040/950	1.520/1.330/1.150/1.040
					Выход			Выс.	Вт	16			-			43
		Номинал	Вт	-			23			-						
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	55	59	58		59		60		63			
	Отопление			дБА	56	58		59		60	59	62				
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Тихая работа	дБА	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34				
	Обогрев	Сверхвыс./Выс./Ном./Низк./Тихая работа	дБА	-/38/33/28/21	-/41/36/30/21	-/40/34/27/19	-/41/34/27/19	-/45/39/29/19	-/45/39/33/22	-/47/40/34/24	-/44/40/35/32	-/46/42/37/34				
Хладагент	Тип			-							R-410A					
Подсоединения труб	Жидкость	НД		6,35												
	Газ	НД		9,5					12,7		15,9					
	Дренаж			18												
	Теплоизоляция			Трубопроводы для жидкости и газа												
Регулирование температуры				Микрокомпьютерное управление												
Управление направлением потока воздуха				Вправо, влево, по горизонтали, вниз												
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени												

Стандартные аксессуары : Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Батареи; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Крепежные винты внутреннего блока; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Держатель пульта дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Монтажная пластина; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Беспроводной пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без корпуса; Количество : 2;

2-2 Электрические параметры				CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
Электропитание	Наименование			V1								
	Фаза			1~								
	Частота		Гц	50								
	Напряжение		V	220-240								
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,19 / 0,18 / 0,17				0,12 / 0,12 / 0,11	0,11 / 0,11 / 0,11	0,12 / 0,12 / 0,11	0,19 / 0,18 / 0,17	0,21 / 0,20 / 0,19
		Нагрев	A	0,19 / 0,18 / 0,17				0,13 / 0,13 / 0,12	0,14 / 0,14 / 0,13	0,15 / 0,14 / 0,14	0,21 / 0,20 / 0,19	0,28 / 0,27 / 0,26
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Примечание		3 for power supply. 4 for interunit wiring (Earth wire included)								

2 Технические характеристики

Примечания

- (1) 220 В
- (2) 230 В
- (3) 240В
- (4) При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока.
- (5) SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха

3 Оции

3 - 1 Оции

3

C/FTXS-K/G

Внутренние блоки - Системы управления

		CTXS15K	FTXS20K	FTXS25K	CTXS35K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
Проводной пульт дистанционного управления (3)			BRC944 (3) (5)				BRC944 (3)			BRC944 (3)
Шнур для проводного пульта ДУ	3m		BRCW901A03				BRCW901A03			BRCW901A03
	8m		BRCW901A08				BRCW901A08			BRCW901A08
Проводной адаптер с нормально разомкнутым контактом/ нормально разомкнутым импульсным контактом			KRP413A1S (5)				KRP413A1S			KRP413A1S (1)
Централизованный пульт управления	До 5 помещений		KRC72 (2)				KRC72 (2)			KRC72 (2)
Защита от несанкционированного доступа к пульту дистанционного управления			KKF910A4				KKF910A4			KKF910A4
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления			KRP980A1				-			-
Центральный пульт дистанционного управления			DCS302CS1				DCS302CS1			DCS302CS1
Унифицированный пульт ВКЛ/ВыКЛ.			DCS301B51				DCS301B51			DCS301B51
Программируемый таймер			DST301B51				DST301B51			DST301B51
Адаптер интерфейса для DIII-net			KRP928A2S (5)				KRP928A2S			KRP928A2S
Модуль онлайн управления			-				KRP01A			KRP01A
Комплект наружного крепления для модуля онлайн-управления			-				KRPPM01A			KRPPM01A
Кабель питания Wi-Fi для модуля онлайн-управления			-				KRPPM01A			KRPPM01A
Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД (4)			-				KBRC01A			KBRC01A
Простой настенный пульт управления (4)			-				KBRC501A			KBRC501A
Шлюз KUC			KUC-DD (5)				KUC-DD			KUC-DD

(1) Проводной адаптер поставляется компанией Daikin. Часы и другие устройства приобретаются на месте.

(2) Для каждого внутреннего блока также требуется проводной адаптер.

(3) Требуется шнур для проводного пульта ДУ BRCW901A03 или BRCW901A08.


(4) Может использоваться только в сочетании с модулем онлайн-управления KRP01A.

(5) Требуется адаптер интерфейса KRP980A1.


4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

CTXS15-35K, FTXS20-25K

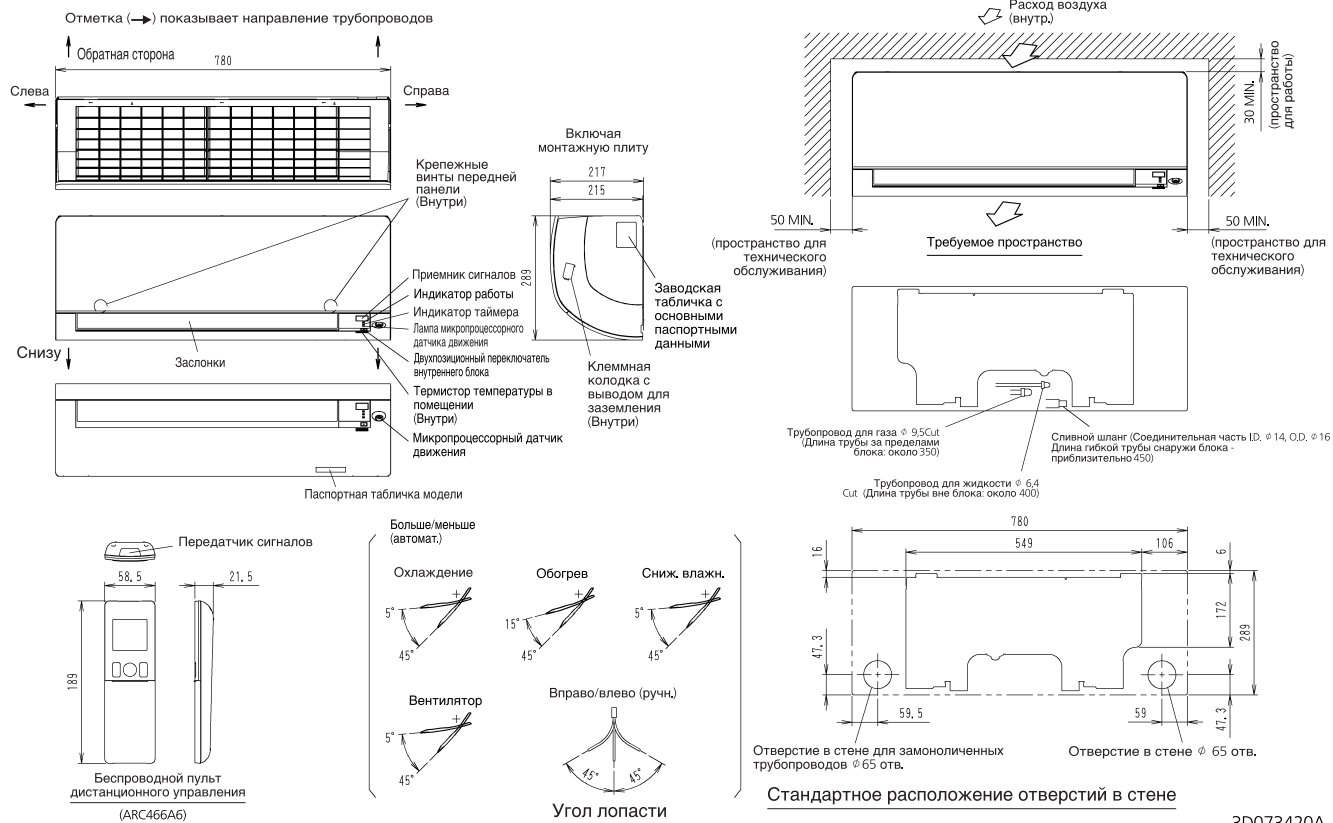


FTXS35-42K

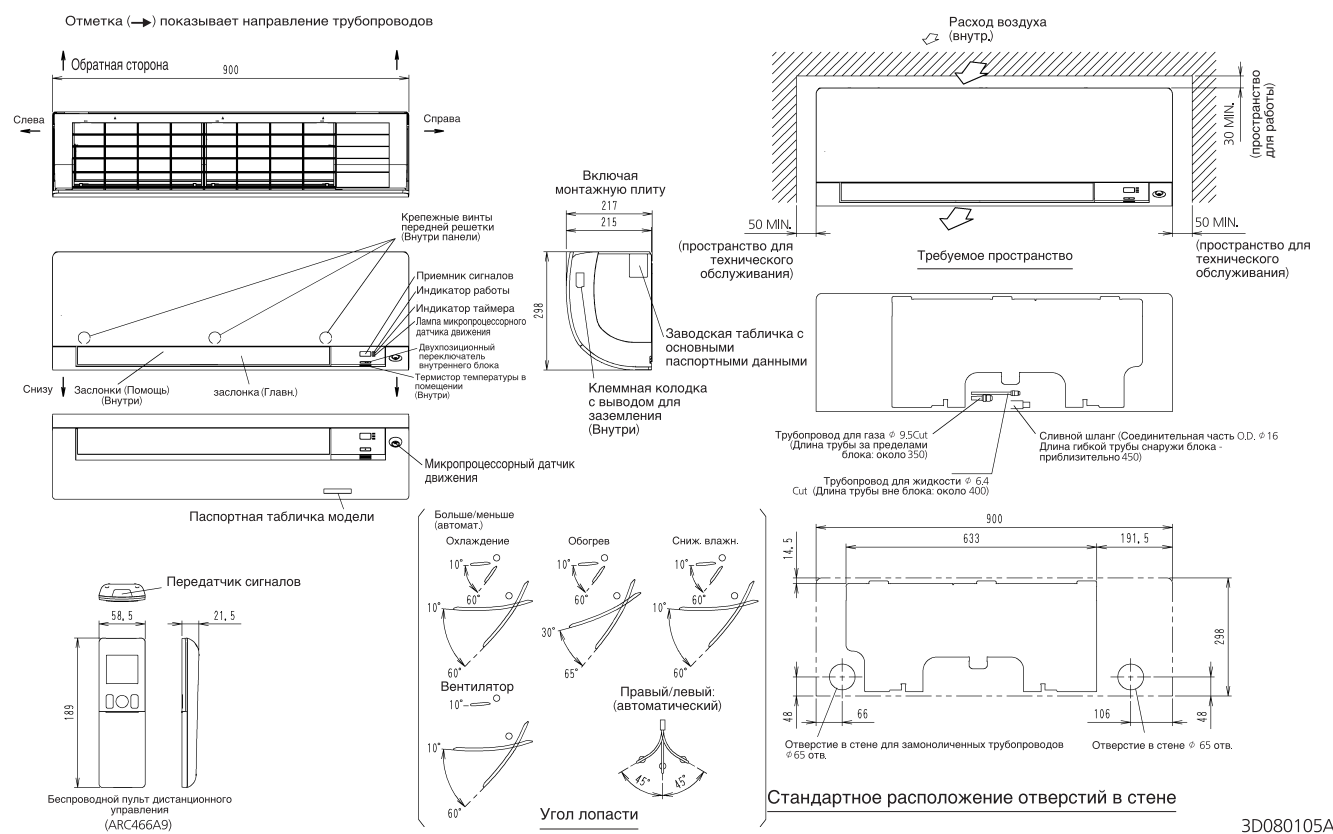


4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FTXS50K

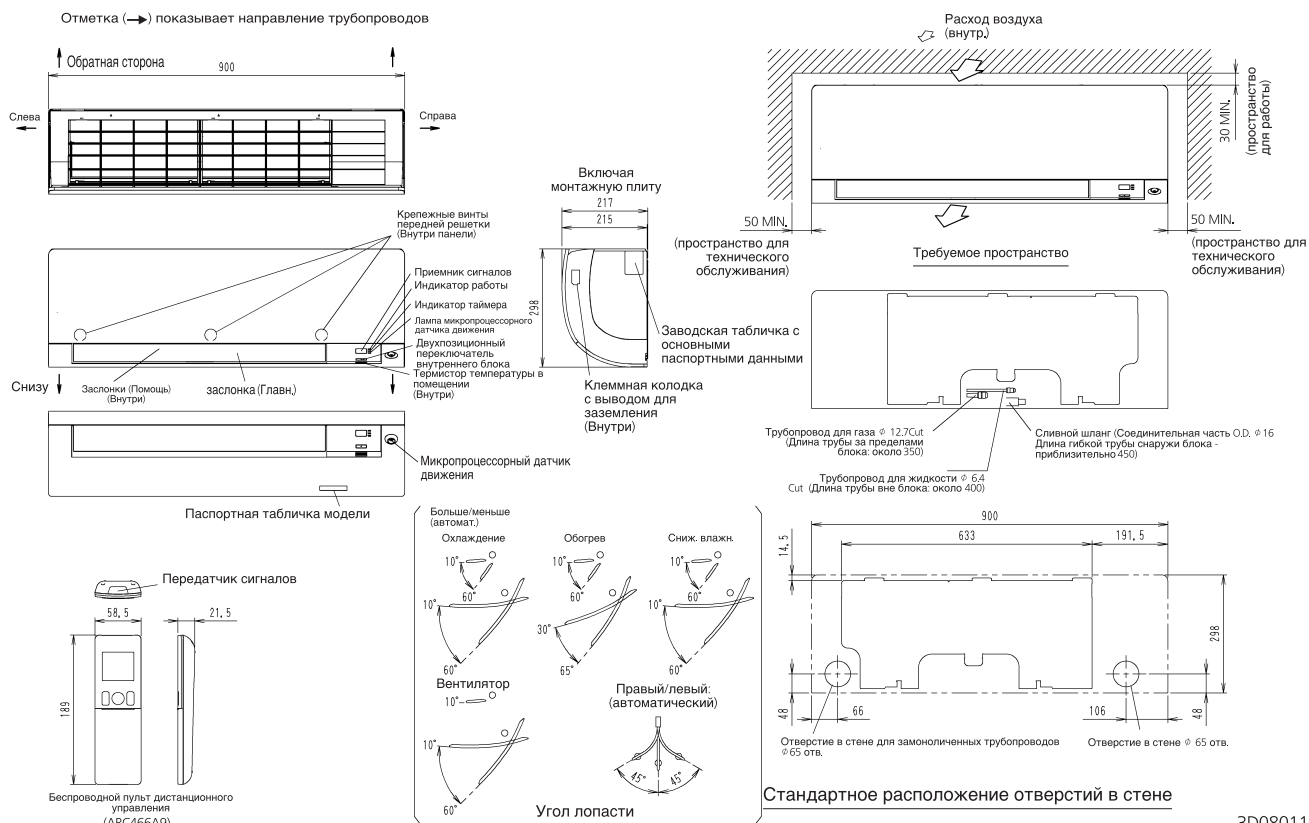


FTXS60G

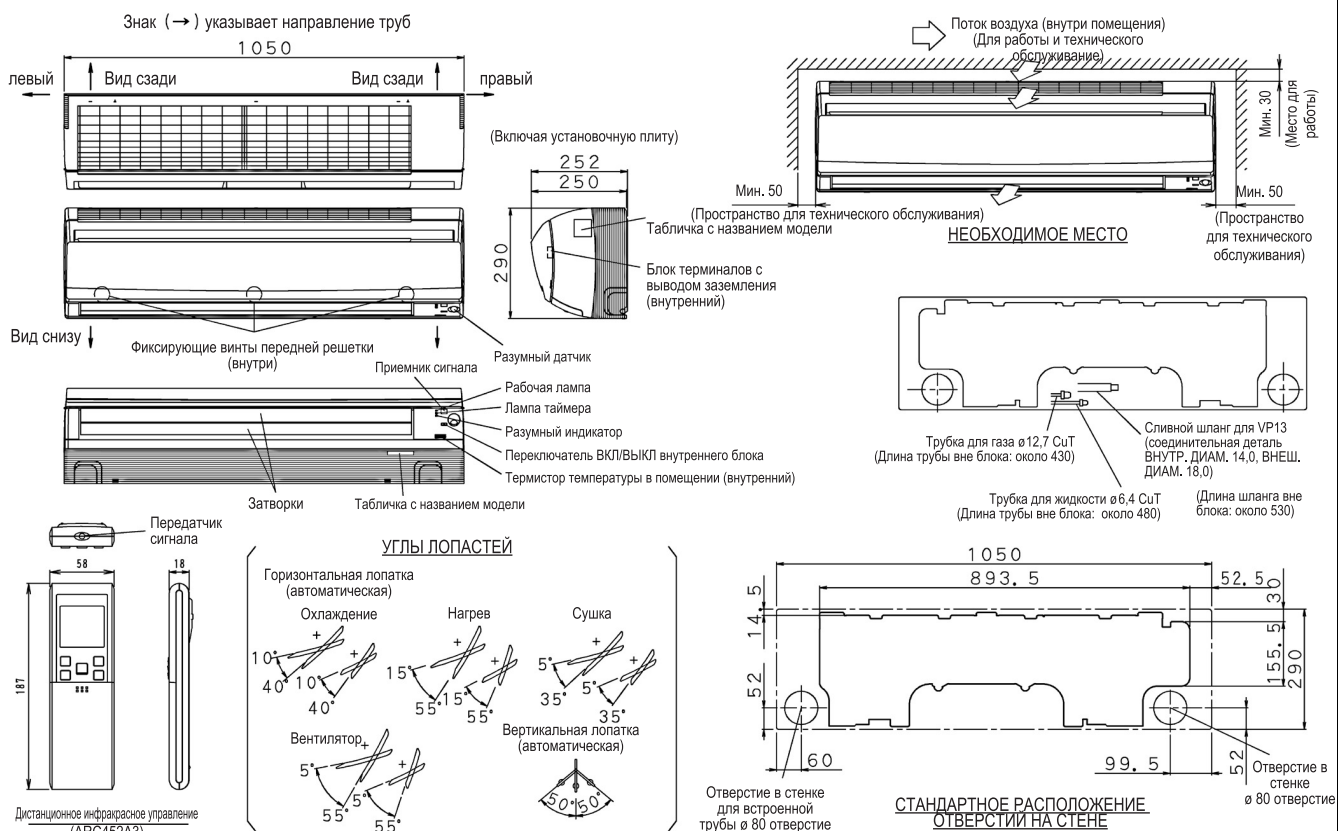

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

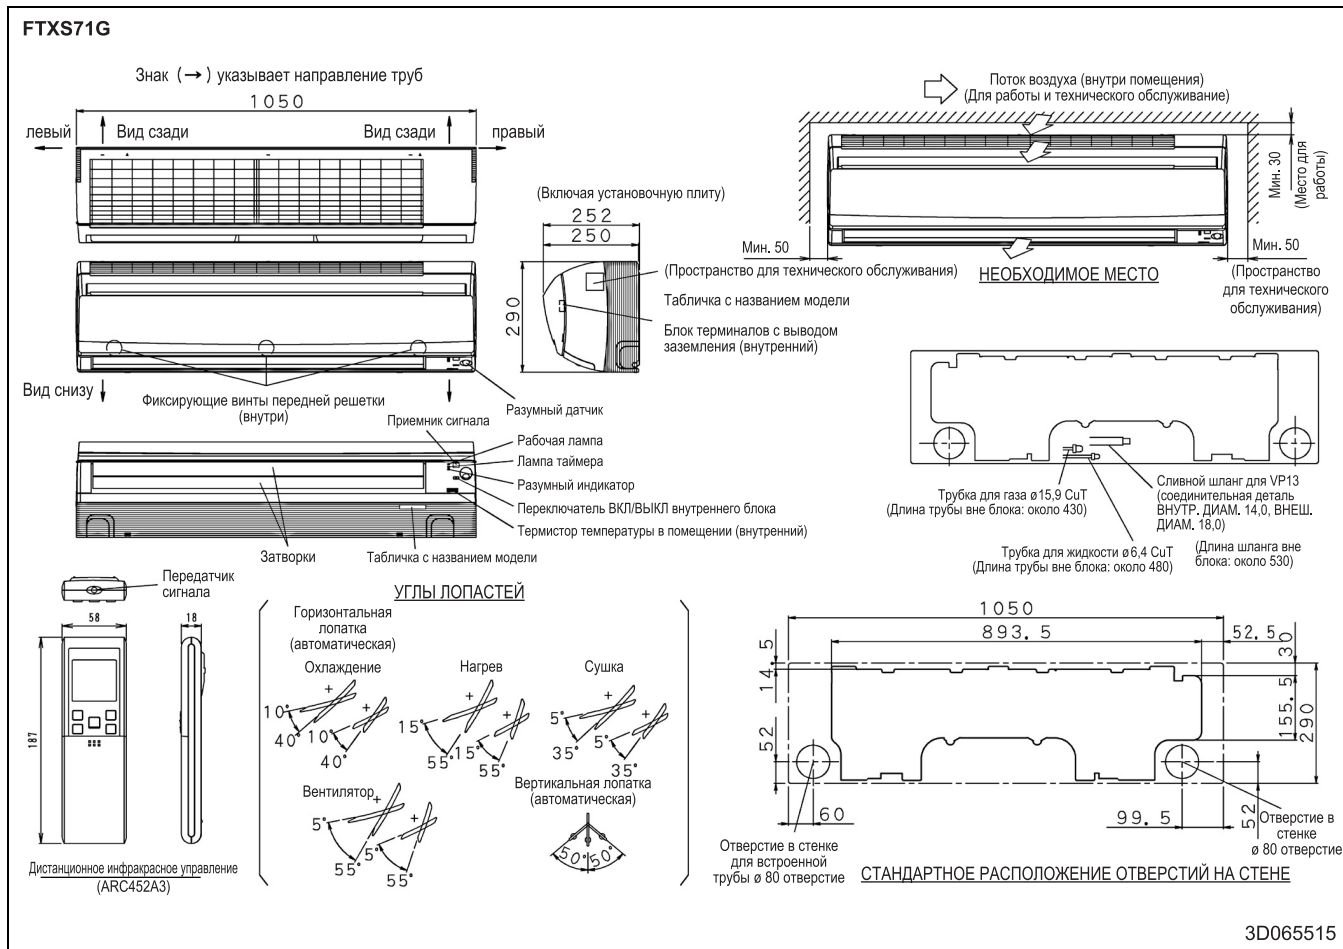


5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести


5

CTXS15-35K, FTXS20-25K

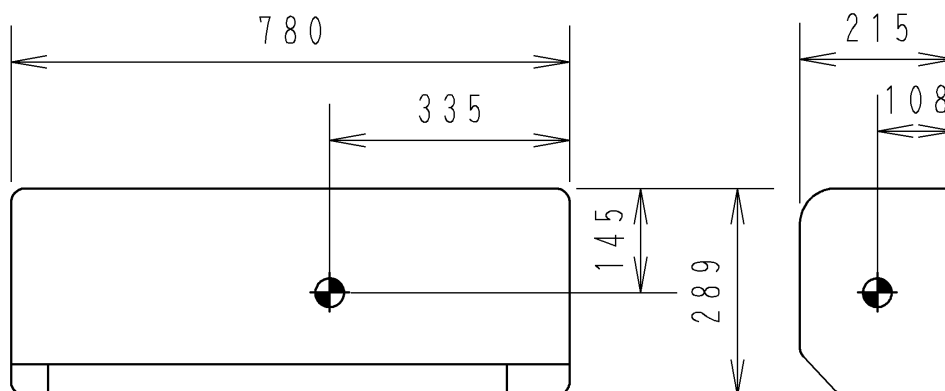

4D074397

FTXS35-50K

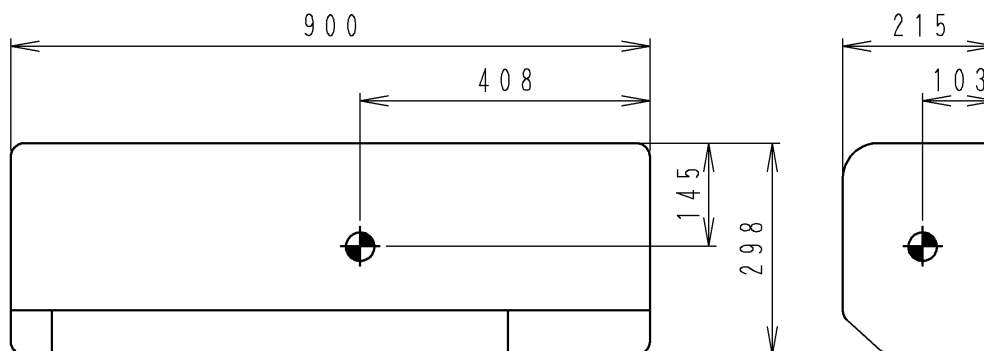


4D080031

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXS60-71G

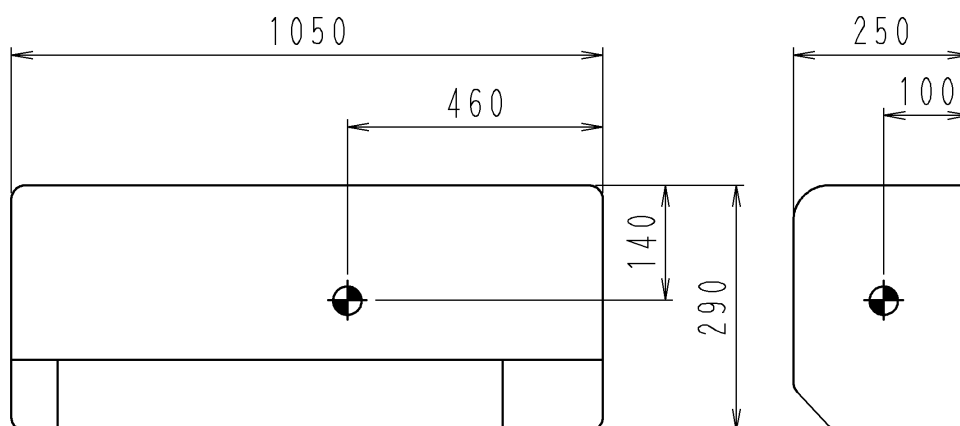


4D065274C

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов


6

CTXS15-35K, FTXS20-25K

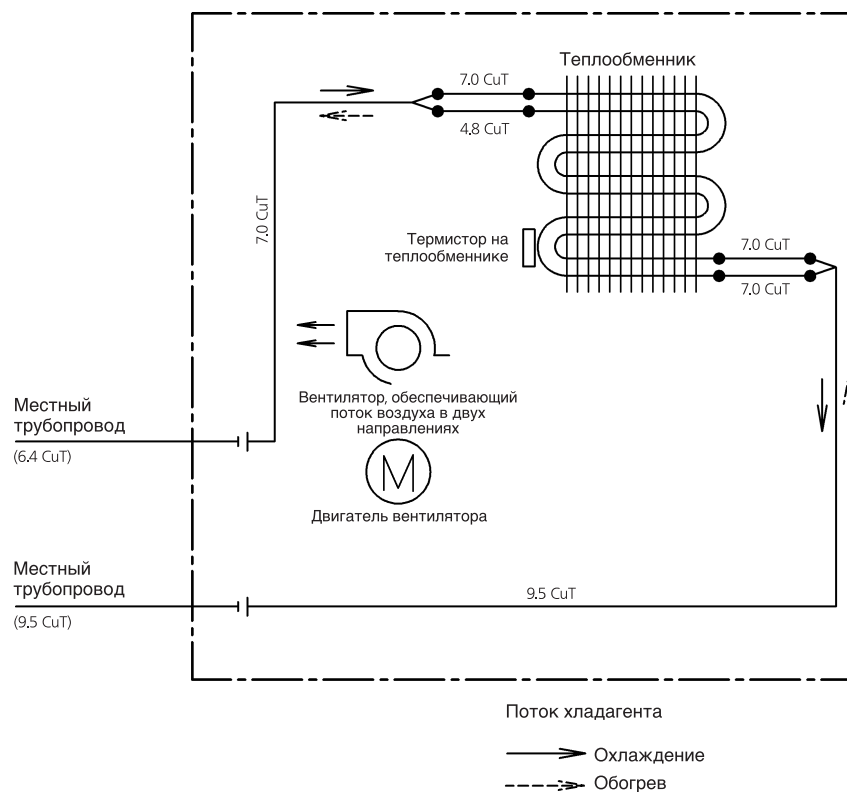

4D058926T

FTXS35-42K

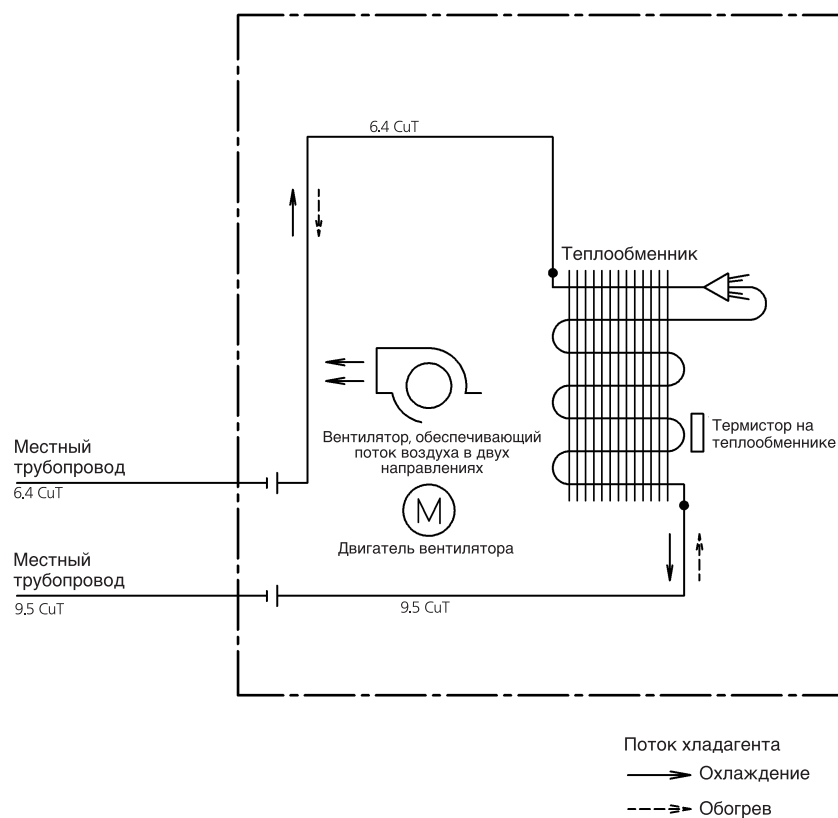


4D058897K

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов


FTXS50K

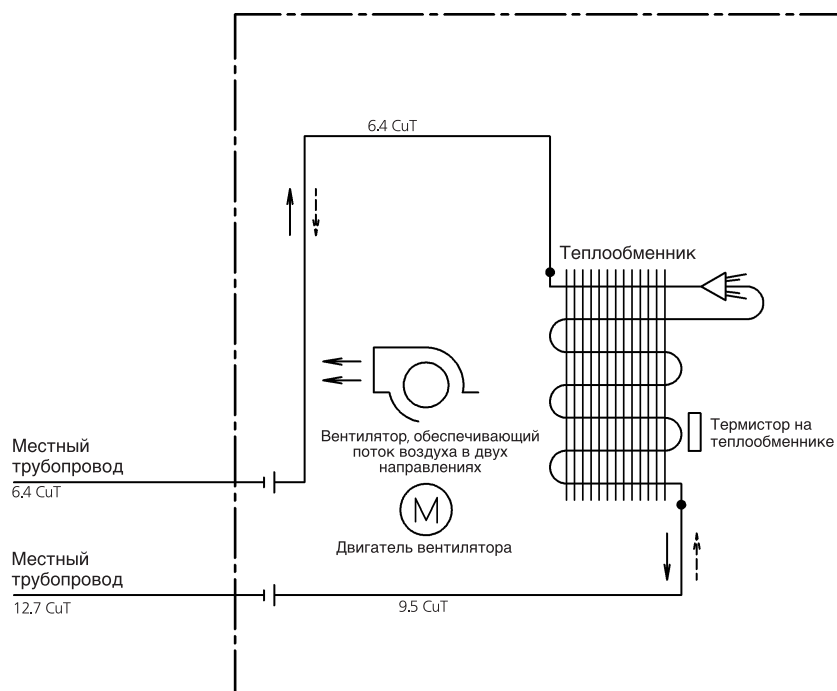

Поток хладагента
 —> Охлаждение
 - - -> Обогрев

4D058898G

FTXS60G

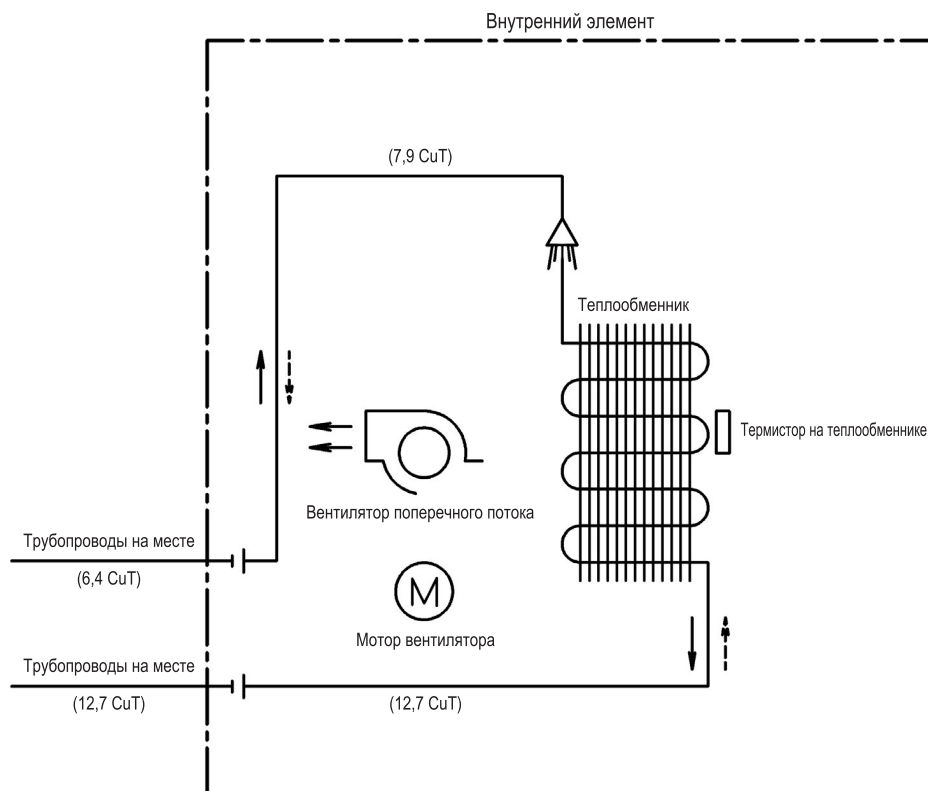


Течение хладагента
 —> Охлаждение
 - - -> Нагрев

4D040081Y

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXS71G

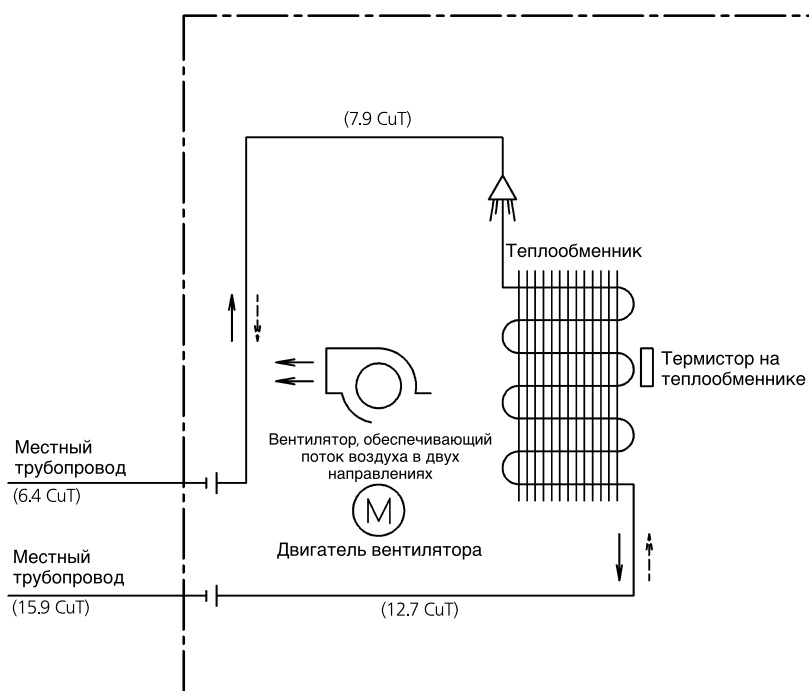


Поток хладагента
 —> Охлаждение
 - - -> Обогрев

4D040082W

7 Монтажные схемы


7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

CTXS15-35K, FTXS20-25K

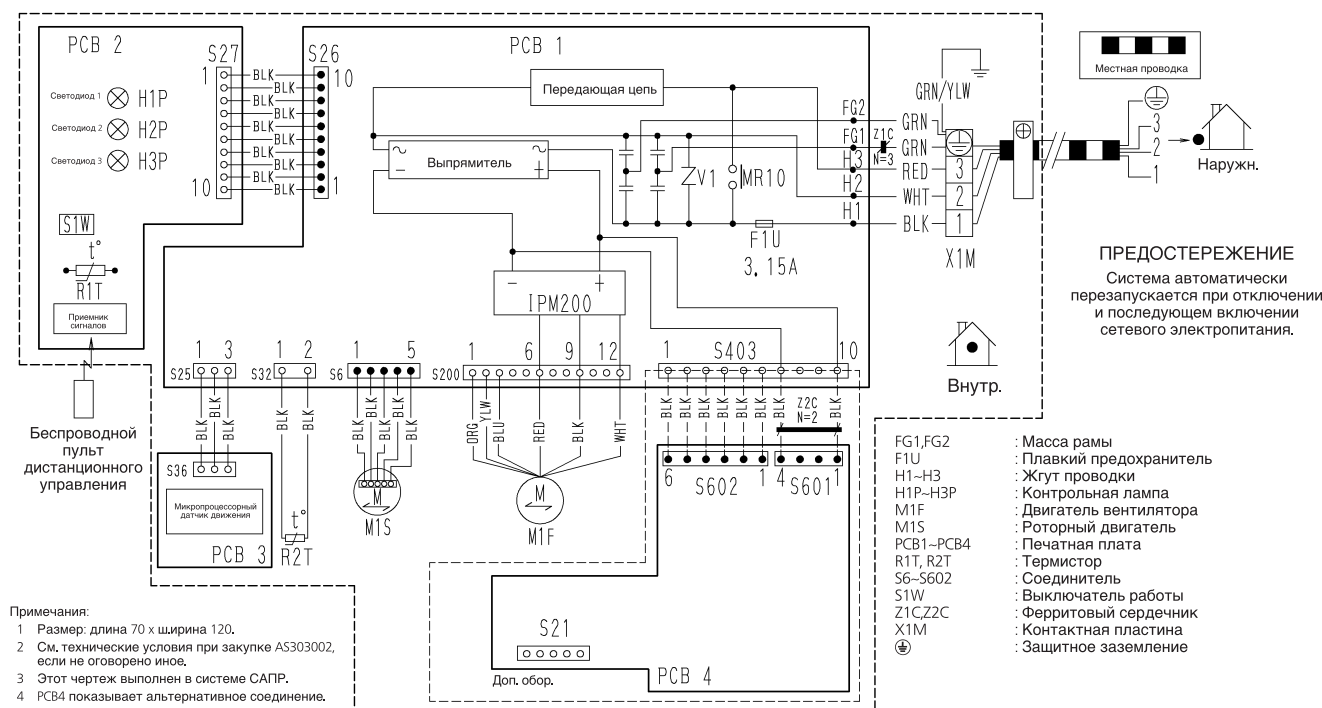

3D073474D

FTXS35-50K

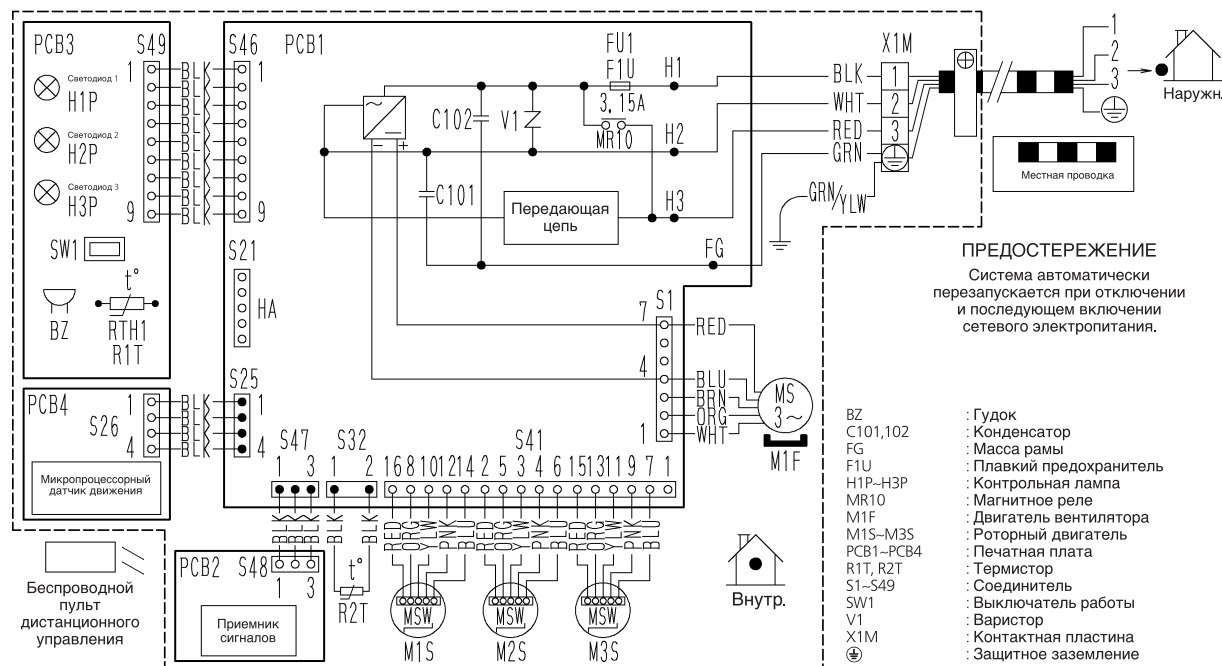

3D058246J



7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза



8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления


CTXS15K

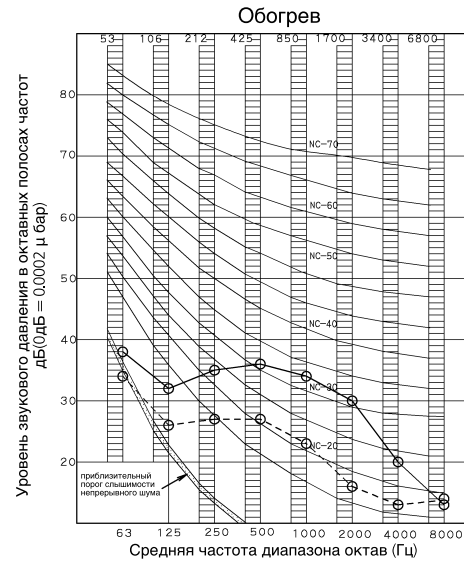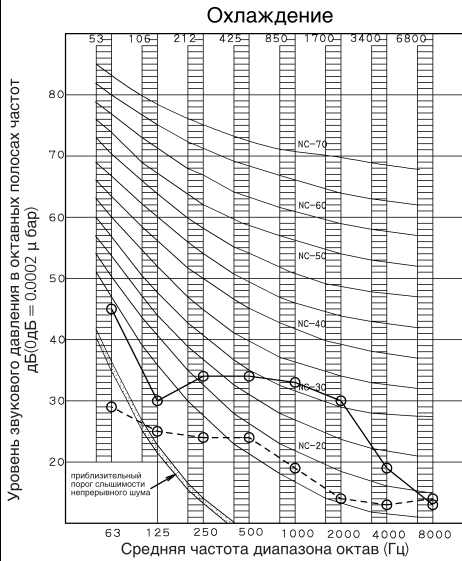

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
○—○ 50 Гц 230V (H)
○---○ 50 Гц 230V (L)


Окала	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	37	25



ПРИМЕЧАНИЯ



- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
○—○ 50 Гц 230V (H)
○---○ 50 Гц 230V (L)

Окала	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	38	28



3D074668


CTXS35K

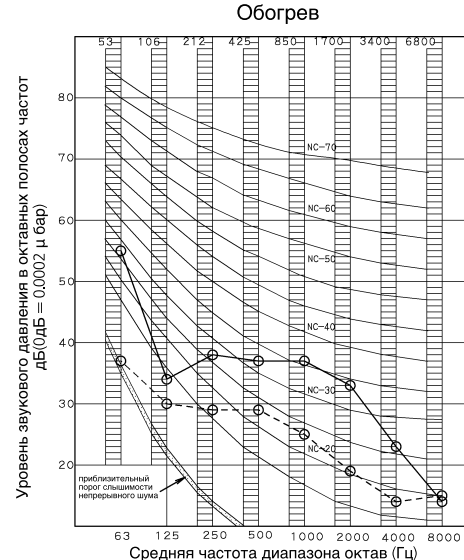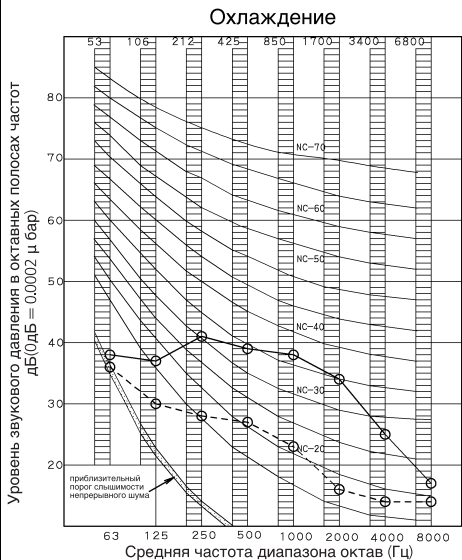

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
○—○ 50 Гц 230V (H)
○---○ 50 Гц 230V (L)


Окала	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	42	28



ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
○—○ 50 Гц 230V (H)
○---○ 50 Гц 230V (L)

Окала	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	41	30




3D074669

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение

8


FTXS20K

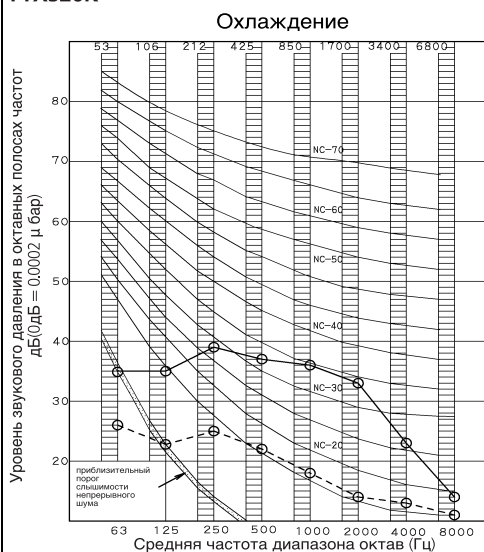

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ) (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 230V (H)
 - 50 Гц 230V (L)

Охлаждение	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	40	24



3D074664


FTXS25K

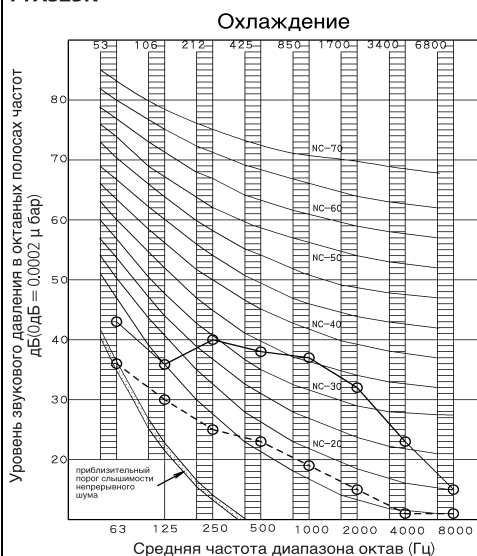

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ) (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 230V (H)
 - 50 Гц 230V (L)

Охлаждение	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	41	25



3D074658

FTXS35K

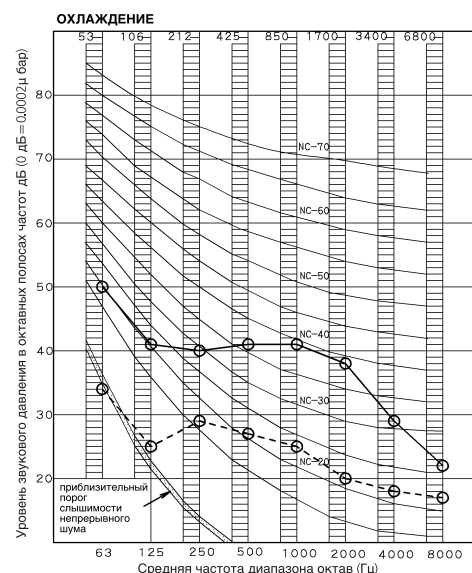

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ)

Охлаждение	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	45	29
- (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 220-240V (H)
 - 50 Гц 220-240V (L)
- Охлаждение
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612



3D080485

FTXS42K

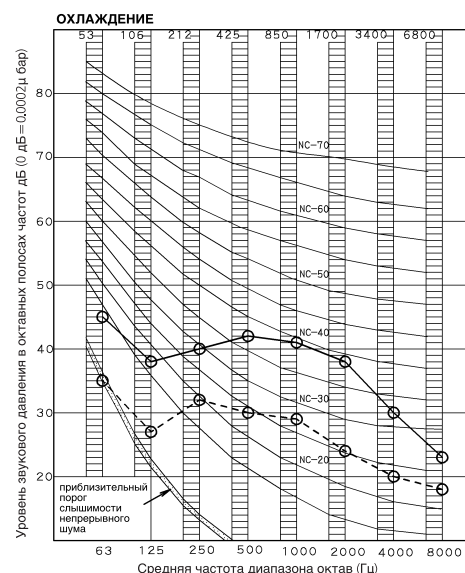

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)

Охлаждение	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	45	33
- (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 220-240V (H)
 - 50 Гц 220-240V (L)
- Охлаждение
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612




3D080484

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение

FTXS50K

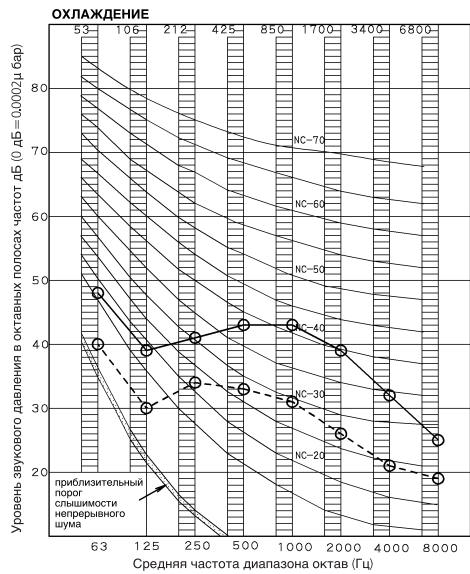

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Оклина	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	46	34

(dBA) уже выпрямлен

- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
- Охлаждение
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612




3D080483

8 Данные об уровне шума

8 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев

8


FTXS20K

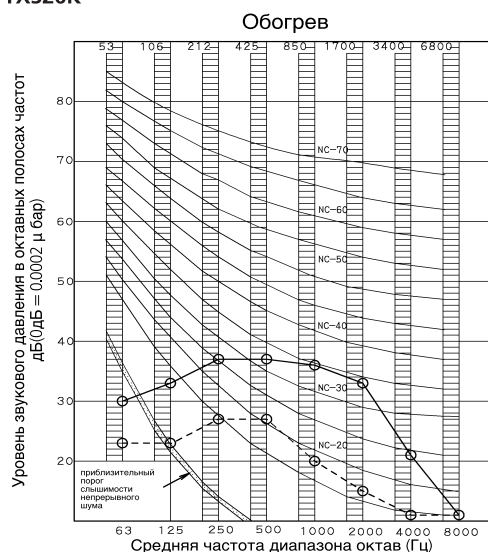

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ) (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 230V (H)
 - 50 Гц 230V (L)

Оклина	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	40	27



3D074664


FTXS25K

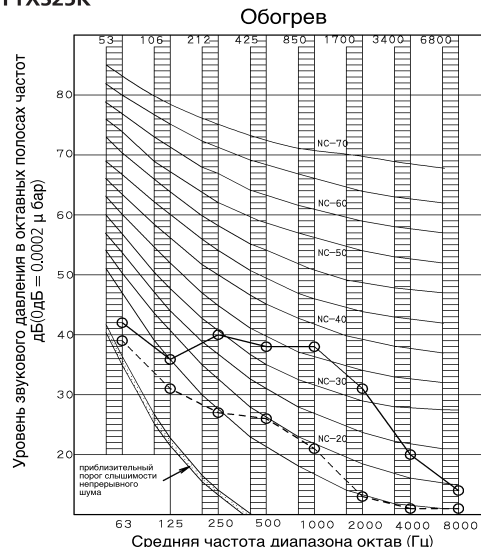

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ) (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 230V (H)
 - 50 Гц 230V (L)

Оклина	50Гц 230V (H)	50Гц 230V (L)
A	41	27



3D074658

FTXS35K

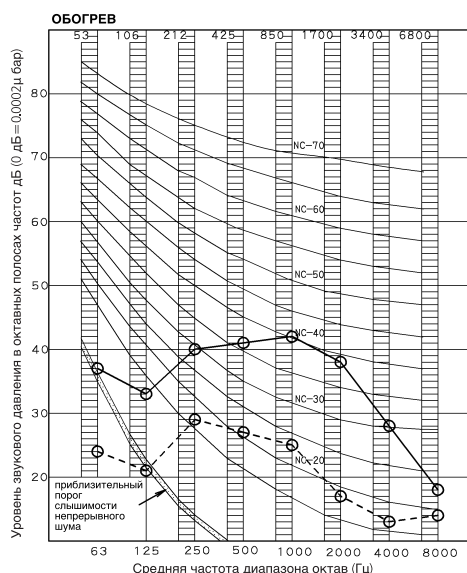

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ)

Оклина	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	45	29
- (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 220-240V (H)
 - 50 Гц 220-240V (L)
- Обогрев
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612



3D080485

FTXS42K

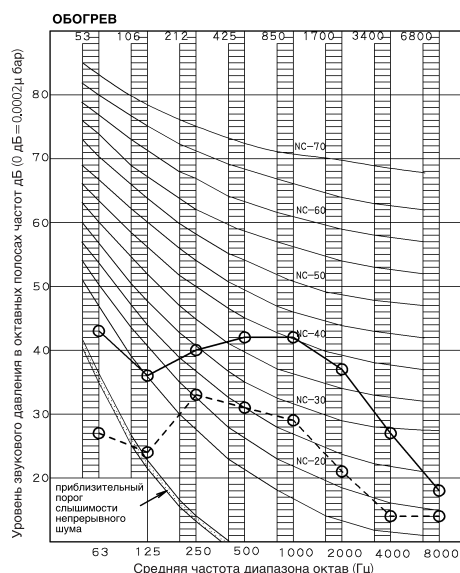

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)

Оклина	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	45	33
- (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в беззвонном помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
 - 50 Гц 220-240V (H)
 - 50 Гц 220-240V (L)
- Обогрев
- Расположение микрофона JISC9612
- Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612




3D080484

8 Данные об уровне шума

8 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев

FTXS50K

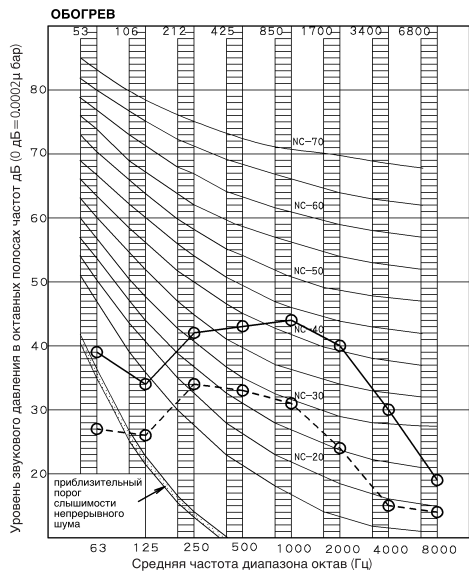

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Оклина	50Гц 220-240V (H)	50Гц 220-240V (L)
A	47	34

(B/A) уже выпрямлен

- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V 50Гц
- Стандартное внешнее статическое давление
- Расположение микрофона



Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612



3D080483

8 Данные об уровне шума

8 - 4 Данные об уровне шума


8

FTXS60G

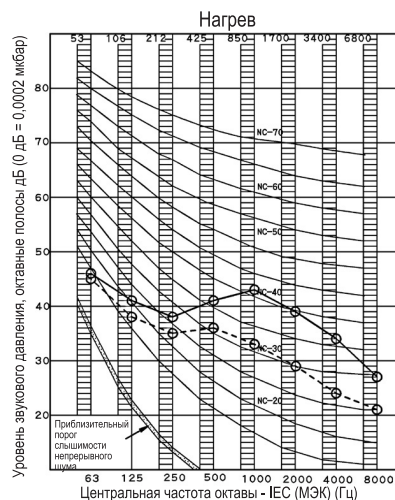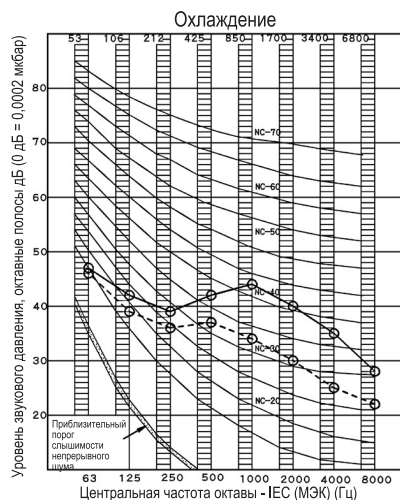

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 Выше всего (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения
шума в процессе работы
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 220-240 В	
	(H)	(L)
A	45	36

ПРИМЕЧАНИЯ



- 1 Выше всего (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения
шума в процессе работы
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 220-240 В	
	H	L
A	44	35


3D051227E

FTXS71G

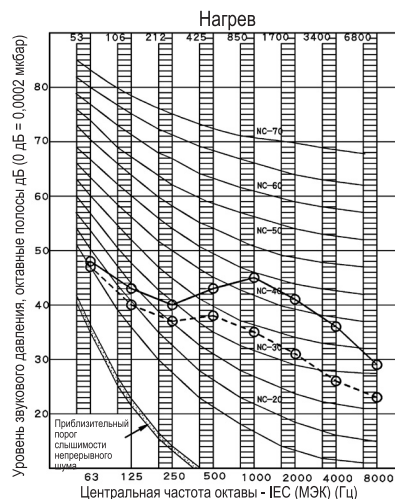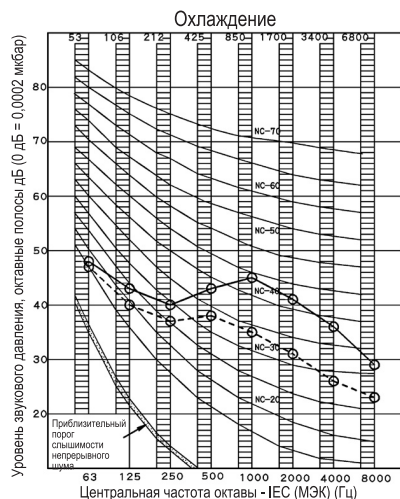

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 Выше всего (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения
шума в процессе работы
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 220-240 В	
	(H)	(L)
A	46	37

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Выше всего (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения
шума в процессе работы
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 220-240 В	
	(H)	(L)
A	46	37

3D051225D



Компания Daikin Europe N.V. принимает участие в Программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU) и фанкойлов (FCU). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by: