DAIKIN

Вентиляция

Технических данных

Блок подготовки нар. воздуха, система вентил. и подгот. воздух



EEDRU13-205

FXMQ-MF

СОДЕРЖАНИЕ

FXMQ-MF

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 3

3 Установки защитного устройства 5

4 Опции 6

5 Таблицы производительности 7

6 Размерные чертежи 10

7 Центр тяжести 14

8 Схемы трубопроводов 15

9 Монтажные схемы 16

10 Данные об уровне шума 17

11 Характеристики вентилятора 18

12 Рабочий диапазон 20

1 Характеристики

- 100%-ный воздухозабор свежего воздуха
- Идеально подходит для магазинов, ресторанов и офисов, где требуется максимальная площадь для размещения мебели, элементов отделки и другого оборудования
- Рабочий диапазон: от -5°C до 43°C
- Внешнее статическое давление до 225 Па обеспечивает большую протяженность системы каналов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений
- Дренажный насос заказывается дополнительно



2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	14,0 (1)	22,4 (1)	28,0 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	8,9 (2)	13,9 (2)	17,4 (2)
Соотношение при соединении	Наружные блоки	только с подсоединенными вентиляционными установками	Минимум	%	50		
			Макс.	%	100		
	Вентиляционные установки	при комбинировании с внутренними блоками VRV®	Макс.	%	30		
Корпус	Материал				Оцинкованная сталь		
Размеры	Блок	Высота		мм	470		
		Ширина		мм	744	1.380	
		Глубина		мм	1.100		
Вес	Блок			кг	86	123	
Теплообменник	Ряды	Количество			3		
	Ступени	Количество			26		
	Шаг ребер			мм	2,0		
	Лицевая сторона			м	0,28	0,65	
Вентилятор	Тип				Вентилятор Sirocco		
	Внешнее статическое давление - 50 Гц	Выс.		Па	185	225	205
Двигатель вентилятора	Model				D13/4G2DA1		
	Выход	50 Гц		W	380		
	Привод				Прямая передача		
Рабочий диапазон	Температура катушки	Охлаждение	Макс.	°CDB	43 (13)		
		Нагрев	Мин.	°CDB	-5		
Хладагент	Регулирование				Электронный расширительный клапан		
	Type				R-410A		
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Раструб		
		НД		мм	9,52		
	Газ	Type			Раструб	Соединение пайкой	
		НД		мм	15,9	19,1	22,2
	Дренаж				PS1B		
Защитные устройства	Оборудование	01			Устройство термической защиты для двигателя вентилятора, предохранитель		

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Винты;

Стандартные аксессуары : Уплотнительные подушки;

Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

2-2 Электрические параметры			FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Электропитание	Фаза		1~		
	Частота	Гц	50		
	Напряжение	V	220-240		

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры				FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Диапазон напряжений	Мин.		%	-10		
	Макс.		%	10		
Ток	Мин. ток цепи (MCA)		A	1,9	3,3	3,8
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	15		
	Номинальная мощность двигателя вентилятора		кВт	0,380		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Двигатель вентилятора	A	1,5	2,6	3,0

Примечания

(1) Охлаждение: темп. наружного воздуха: 33°CDB, 28°CWB (68% отн. влажн.), заданная температура подачи: 18°CDB, эквивалентная длина трубопроводов 7,5 м (горизонт.)

(2) Нагрев: темп. наружного возд. 0°CDB, -2.9°CWB (50% отн. влажн.), заданная темп. подачи: 25°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м (горизонт.)

(3) Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

(4) Воздушный фильтр не является стандартным аксессуаром, но его нужно монтировать в систему каналов на стороне всасывания. Выбор колориметрического метода (естественное движение) 50% или выше.

(5) При подсоединении к наружным блокам с водяным охлаждением VRV не допускается комбинация вентиляционных установок и внутренних блоков VRV

(6) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

(7) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

(8) MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

(9) MFA ≤ 4 x FLA

(10) Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 15A

(11) Выделите размер провода на основании значения MCA

(12) Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

(13) 45% относительной влажности

3 Установки защитного устройства

FXMQ-MF

Защитные устройства		125	200	250
Предохранитель печатной платы		250 В 10 А	250 В 10 А	250 В 10 А
Термопредохранитель двигателя вентилятора	°C	—	—	—
Термозащита двигателя вентилятора	°C	ВЫКЛ: $135^{\pm 8}$ (ВКЛ: $85^{\pm 15}$)	ВЫКЛ: $135^{\pm 8}$ (ВКЛ: $85^{\pm 15}$)	ВЫКЛ: $135^{\pm 8}$ (ВКЛ: $85^{\pm 15}$)

3D034597J

4 Опции

FXMQ-MF		125	200	250
КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА		KDU30L250VE		
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	65%	KAFJ372L140	KAFJ372L280	
	90%	KAFJ373L140	KAFJ373L280	
КАМЕРА ДЛЦ ФИЛЬТРОВ		KDJ3705L140	KDJ3705L280	
ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ		KAFJ371L140	KAFJ371L280	

3D046270

FXMQ-MF

№	Позиция / Тип			FXMQ-MF
1	Дистанционное управление	Инфракрасное	H/P	-
			C/O	-
		Проводное		BRC1D52, BRC1E52A/B
2	Упрощенное дистанционное управление			-
3	Дистанционное управление для применения в гостинице			-
4	Адаптер для электропроводки			KRP1B61
5-1	Проводной адаптер для доп. элект. оборуд (1)			KRP2A61
5-1	Проводной адаптер для доп. элект. оборуд (2)			KRP4A51
6	Датчик дистанционного управления			-
7	Установочная коробка для платы адаптера.			-
8	Центральное дистанционное управление			DCS302C51
8-1	Электрический блок с выводом заземления (3 блока)			KJB311A
9	Общий контроллер включения/отключения (ON/OFF)			DCS301B51
9-1	Электрический блок с выводом заземления (2 блока)			KJB212A
9-2	Помехоподавляющий фильтр (только для использования с электромагнитным интерфейсом)			KEK26-1
10	Таймер расписания			DST301B51
11	Адаптер внешнего управления для наружного блока (устанавливается на внутренних блоках)			DTA104A61

3D034600F

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FXMQ125MF

Охлаждение

Наружная температура	°C вл.т.							
°C сух.т.	15,0	17,0	20,0	23,0	26,0	28,0	30,0	32,0
	Производительность							
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
20,0	0,81	1,27	-	-	-	-	-	-
22,0	1,45	2,07	3,32	-	-	-	-	-
25,0	2,53	2,83	4,54	6,49	-	-	-	-
27,0	-	3,26	5,09	7,28	-	-	-	-
29,0	-	-	5,52	7,89	10,6	-	-	-
31,0	-	-	5,85	8,37	11,2	13,6	-	-
33,0	-	-	6,12	8,76	11,8	14,0	15,5	-
35,0	-	-	-	9,08	12,1	13,9	15,3	15,3
37,0	-	-	-	9,35	12,1	13,9	15,0	15,0
39,0	-	-	-	-	12,1	13,8	14,8	14,8

Отопление

Наружная температура	°C вл.т.								
°C сух.т.	-7,0	-5,2	-2,9	0,0	2,0	4,0	6,0	10,0	14,0
	Производительность								
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
-5,0	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7,9	7,9	7,9	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	6,4	6,4	6,4	-	-
11,0	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
15,0	-	-	-	-	-	-	3,5	3,6	3,6

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Приведенные выше значения производительности основаны на следующих условиях: {Установка температуры выпускаемого воздуха:
   18°C для работы в режиме охлаждения,
   25°C для работы в режиме отопления (Заводская установка)
   Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
   Разность уровней: 0 м
2. Указанные выше значения производительности являются усредненными показателями, обеспечиваемыми каждым рабочим уровнем компрессора.
3. Значение в ☐ означает номинальную производительность.

4D046308D

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FXMQ200MF

Охлаждение

Наружная температура	°C вл.т.							
°C сух.т.	15,0	17,0	20,0	23,0	26,0	28,0	30,0	32,0
	Производительность							
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
20,0	1,29	2,03	-	-	-	-	-	-
22,0	2,32	3,31	5,31	-	-	-	-	-
25,0	4,05	4,52	7,27	10,4	-	-	-	-
27,0	-	5,21	8,15	11,6	-	-	-	-
29,0	-	-	8,83	12,6	16,9	-	-	-
31,0	-	-	9,36	13,4	18,0	21,8	-	-
33,0	-	-	9,80	14,0	18,8	22,4	24,8	-
35,0	-	-	-	14,5	19,4	22,2	24,4	24,4
37,0	-	-	-	15,0	19,4	22,2	24,0	24,0
39,0	-	-	-	-	19,3	22,1	23,6	23,6

Отопление

Наружная температура	°C вл.т.								
°C сух.т.	-7,0	-5,2	-2,9	0,0	2,0	4,0	6,0	10,0	14,0
	Производительность								
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
-5,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	13,9	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
11,0	-	-	-	-	-	7,8	7,8	7,8	-
15,0	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6	5,6

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Приведенные выше значения производительности основаны на следующих условиях: {Установка температуры выпускаемого воздуха:
   18°C для работы в режиме охлаждения,
   25°C для работы в режиме отопления (Заводская установка)
   Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
   Разность уровней: 0 м
2. Указанные выше значения производительности являются усредненными показателями, обеспечиваемыми каждым рабочим уровнем компрессора.
3. Значение в ☐ означает номинальную производительность.

4D046309D

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FXMQ250MF

Охлаждение

Наружная температура	°C вл.т.							
°C сух.т.	15,0	17,0	20,0	23,0	26,0	28,0	30,0	32,0
	Производительность							
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
20,0	1,60	2,54	-	-	-	-	-	-
22,0	2,90	4,13	6,63	-	-	-	-	-
25,0	5,07	5,65	9,08	13,0	-	-	-	-
27,0	-	6,51	10,2	14,6	-	-	-	-
29,0	-	-	11,0	15,8	21,2	-	-	-
31,0	-	-	11,7	16,7	22,5	27,2	-	-
33,0	-	-	12,2	17,5	23,5	28,0	31,0	-
35,0	-	-	-	18,2	24,3	27,8	30,5	30,5
37,0	-	-	-	18,7	24,2	27,8	30,0	30,0
39,0	-	-	-	-	24,1	27,7	29,5	29,5

Отопление

Наружная температура	°C вл.т.								
°C сух.т.	-7,0	-5,2	-2,9	0,0	2,0	4,0	6,0	10,0	14,0
	Производительность								
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
-5,0	18,8	18,8	-	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	15,3	15,3	15,3	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5	-	-
11,0	-	-	-	-	-	9,8	9,8	9,8	-
15,0	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Приведенные выше значения производительности основаны на следующих условиях: {Установка температуры выпускаемого воздуха:
   18°C для работы в режиме охлаждения,
   25°C для работы в режиме отопления (Заводская установка)
   Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
   Разность уровней: 0 м
2. Указанные выше значения производительности являются усредненными показателями, обеспечиваемыми каждым рабочим уровнем компрессора.
3. Значение в ☐ означает номинальную производительность.


4D046310D

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

FXMQ125MF

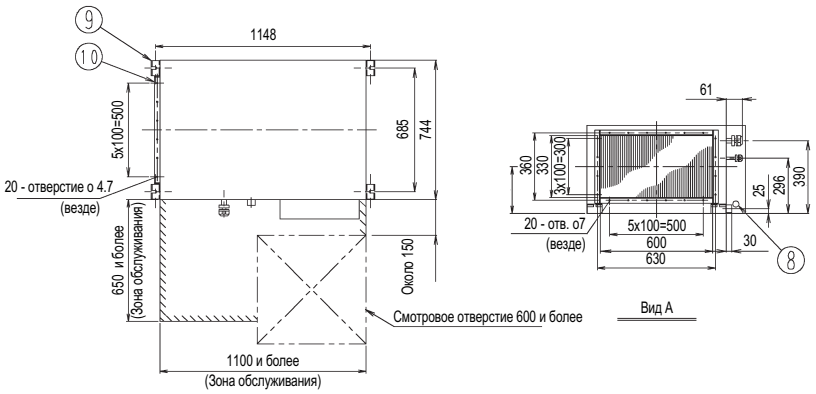

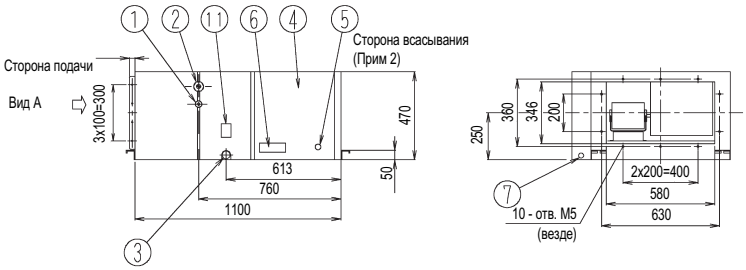

Поз	Наименование	Описание
1	Соединение трубы жидкого хладагента	ø 9,5 Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубы газообразного хладагента	ø 15,9 соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	PS1B Внутренняя резьба Больший диаметр ø 33,349, Меньший диаметр ø 30,391
4	Блок управления	
5	Клемма заземления	M5 (Внутри блока управления)
6	Паспортная табличка	Прим 1
7	Соединение проводки электропитания	
8	Соединение проводки передачи данных	
9	Подвесной кронштейн	M10
10	Двойной фланец подачи	
11	Впуск водопровода	

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Расположение паспортных табличек блока Поверхность блока управления.


2 Установить воздушный фильтр на стороне всасывания. (Выбрать колориметрический метод (самотеком) 50 % или выше).

3D045129A

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

FXMQ200 -250MF

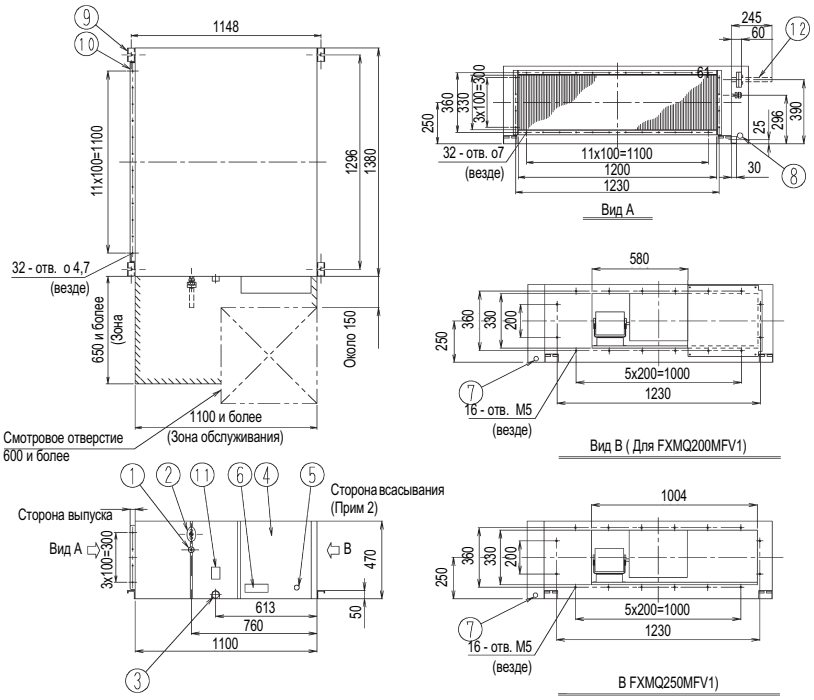

Размер трубопровода (местная поставка)

Внутренний блок	Сторона газа	Сторона жидкости
FXMQ200MF	Подсоединенный трубопровод о 19,1	о 9,5
FXMQ250MFV1	Подсоединенный трубопровод о 22,2	о 9,5

Поз	Наименование	Описание
1	Соединение трубы жидкого хладагента	Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубы газообразного хладагента	Сопутствующее трубное соединение
3	Соединение дренажного трубопровода	PS1B Внутр. резьба Больший диаметр о 33,349, Меньший диаметр о 30,391
4	Блок управления	
5	Клемма заземления	M5 (Внутри блока управления)
6	Паспортная табличка	Прим 1
7	Соединительная проводка электропитания	
8	Соединительная проводка передачи данных	
9	Подвесной кронштейн	M10
10	Двойной фланец подачи	
11	Впуск водопровода	
12	Подсоединенный трубопровод	Соединение пайкой

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Расположение паспортных табличек блока Поверхность блока управления.


2 Установить воздушный фильтр на стороне всасывания. (Выбрать колориметрический метод (самотеком) 50 % или выше).

3D045128A

6 Размерные чертежи

6 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами

FXMQ125MF

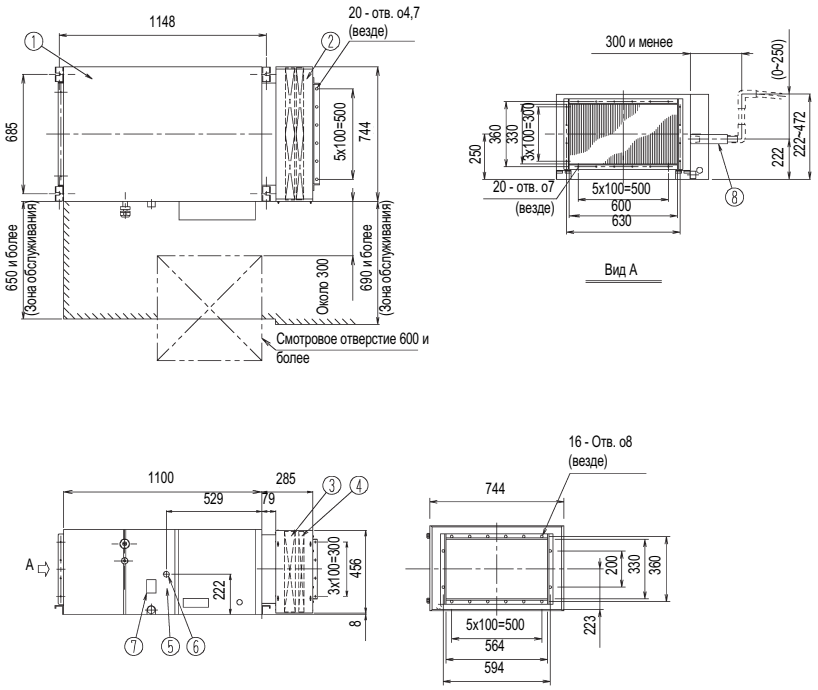


Поз	Наименование	Описание
1	VRV D.P. Тип воздуховода блока C	
2	Камера для фильтров	
3	Высокопроизводительный фильтр	
4	Запасной фильтр длительного срока службы	
5	Комплект дренажного насоса	Встроенный
6	Соединение дренажного трубопровода (комплект дренажного насоса)	VP25 (Н.Д.) ø 32, В.Д. ø 25)
7	Вппуск водопровода	
8	Сливной шланг	В комплекте с дренажным насосом

3D046155

6 Размерные чертежи

6 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами

FXMQ200-250MF

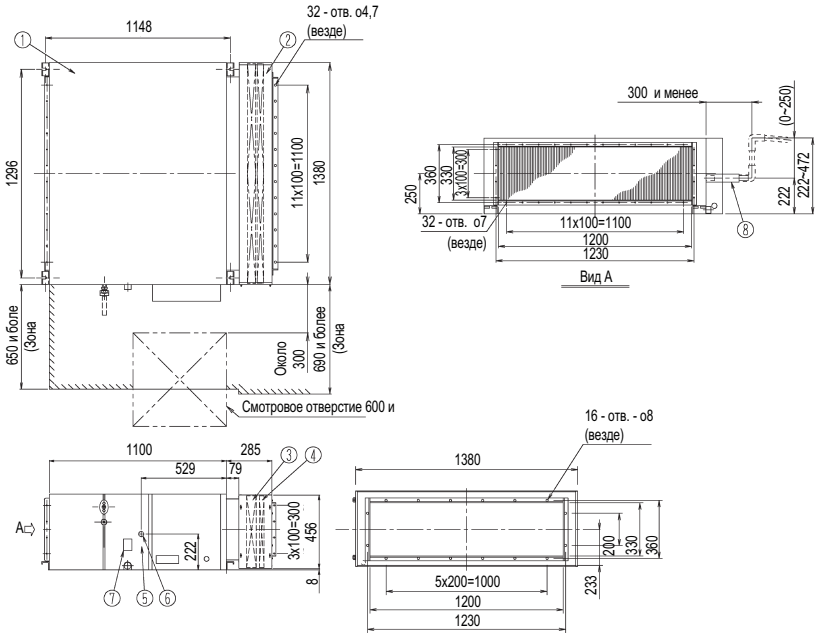


Поз	Наименование	Описание
1	VRV D.P. Тип канала блока C	
2	Камера для фильтров	
3	Высокопроизводительный фильтр	
4	Запасной фильтр длительного срока службыы	
5	Комплект дренажного насоса	Встроенный
6	Соединение дренажного трубопровода (комплект дренажного насоса)	VP25 (Н.Д. o 32, В.Д. o 25)
7	Вппуск водопровода	
8	Сливной шланг	В комплекте с дренажным насосом

3D046154

7 Центр тяжести

FXMQ-MF

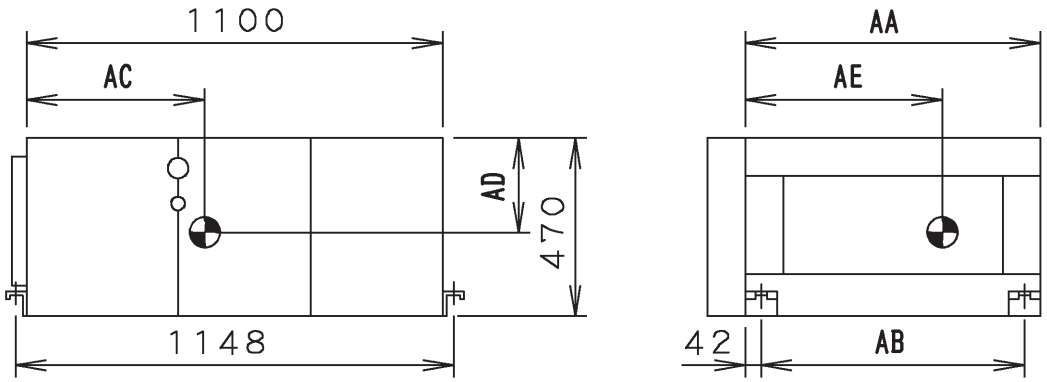


Модель	Масса продукта	AA	AB	AC	AD	AE
FXMQ125MF	86 кг	780	696	600	250	300
FXMQ200MF	123 кг	1380	1296	570	250	600
FXMQ250MF	123 кг	1380	1296	570	250	600

4D046143B

8 Схемы трубопроводов

FXMQ-MF

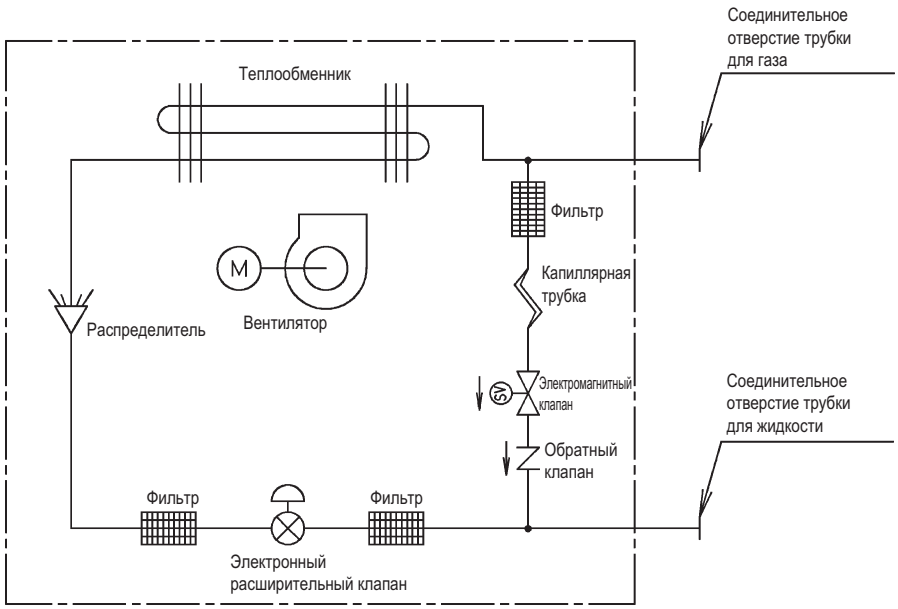


4D018650C

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FXMQ-MF

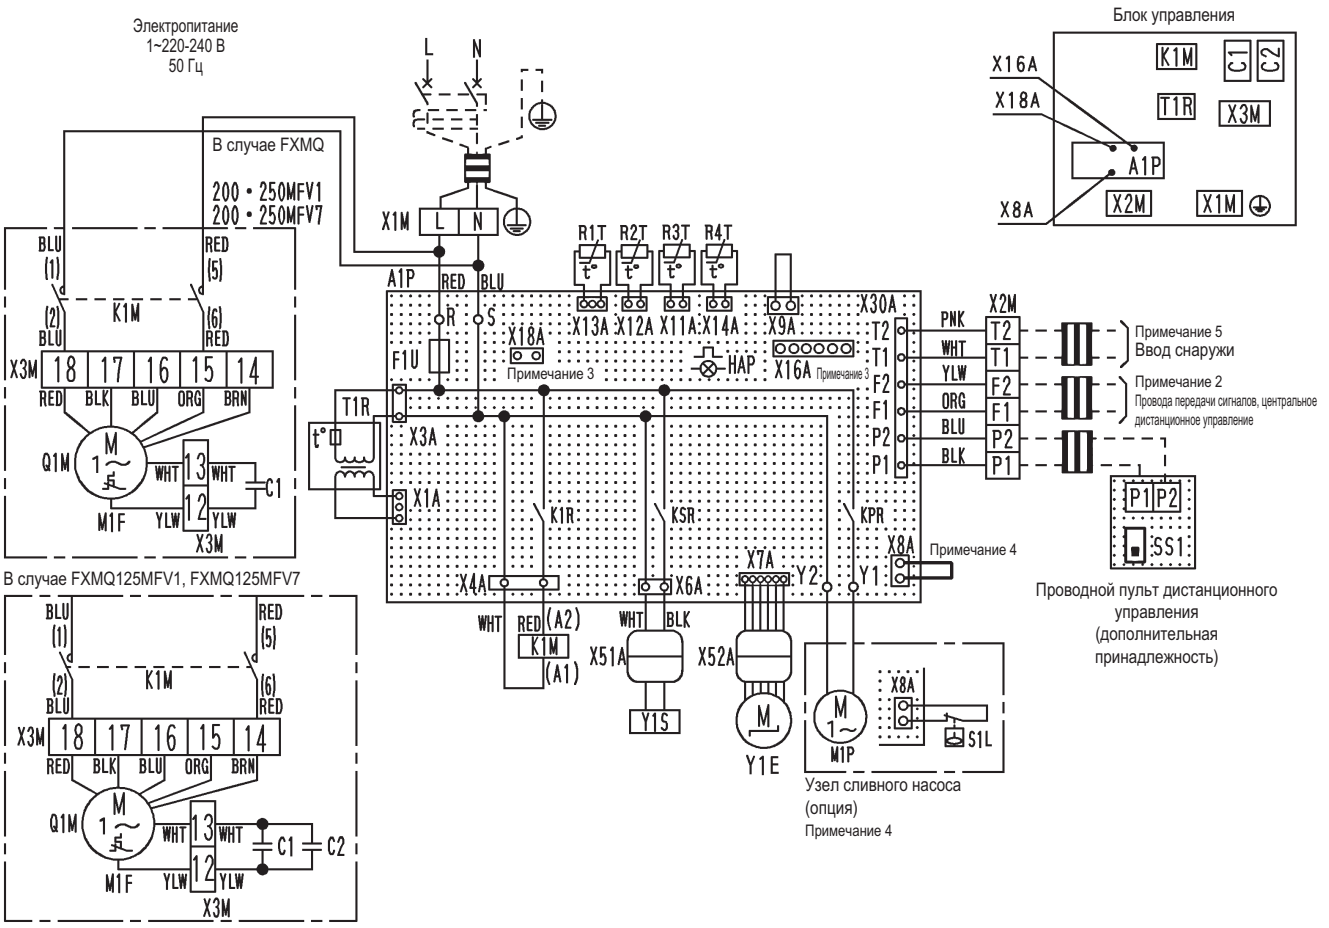

Внутренний блок		X1M	Клеммная колодка (электропитание)
A1P	Печатная панель	X2M	Клеммная колодка (управление)
C1, C2	Конденсатор (M1F)	X3M	Клеммная колодка
F1U	Предохранитель (Ⓑ, 5 A, 250 В) (A1P)	X51A, X52A	Соединитель
HAP	Светодиод (зеленый - сервисный монитор)	Y1E	Электрический детандер
K1M	Магнитное реле (M1F)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
K1R	Магнитное реле (M1F)		
KPR	Магнитное реле (M1P)	Дополнительные компоненты	
KSR	Магнитное реле (Y1S)	M1P	Двигатель (дренажный насос)
M1F	Мотор (вентилятор)	S1L	Поплавковый переключатель (дренажный насос)
Q1M	Термопредохранитель (встроенный M1F 135°C)		
R1T	Термистор (всасываемый воздух)	Проводной пульт дистанционного управления	
R2T	Термистор (змеевик, жидкость)	SS1	Селекторный переключатель (основной/вспомогательный)
R3T	Термистор (змеевик, газ)		
R4T	Термистор (выпускаемый воздух)	Соединитель для опций	
T1R	Трансформатор (220-240 В/22 В)	X16A	Соединитель (адаптер для проводки)
		X18A	Соединитель (проводной адаптер для дополнительного электрического оборудования)

ПРИМЕЧАНИЯ


1. : клеммная колодка, , : соединитель, : клемма, : перемычка, : подключение на месте, : защитное заземление (болт)
2. При использовании центрального пульта дистанционного управления подсоедините его к блоку в соответствии с входящими в комплект инструкциями по установке.
3. X16A и X18A подключаются при использовании дополнительных принадлежностей.
4. В случае установки узла сливного насоса удалите перемычку X8A и проведите дополнительную проводку для поплавкового переключателя и сливного насоса.
5. При подключении входных проводов снаружи принудительное выключение или управление включением/выключением может осуществляться с пульта дистанционного управления. Более подробная информация приведена в руководстве по установке, прилагаемом к блоку.
6. Не удаляйте короткозамыкающий соединитель X9A.
7. Обозначения
   PNK: РОЗОВЫЙ, WHT: БЕЛЫЙ, YLW: ЖЕЛТЫЙ, ORG: ОРАНЖЕВЫЙ, BLU: СИНИЙ, BLK: ЧЕРНЫЙ, RED: КРАСНЫЙ, BRN: КОРИЧНЕВЫЙ.

3D044996E

10 Данные об уровне шума

10 - 1 Спектр звукового давления

FXMQ125MF

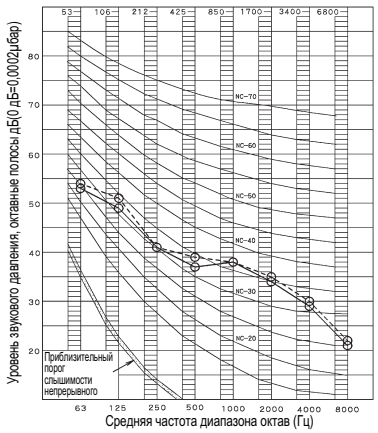

4D046271

ПРИМЕЧАНИЦ


1 Суммарный (дБ): (B, G, N уже выпрямлен)

Масштаб	220В	240В
A	42	43


2 Рабочие условия:
- Электропитание: 220-240В 50 Гц
- Стандартное условие
  - •Внешнее статическое давление: 185Pa (220 В), 225Pa (240 В)
  - ○———○ : 220 Гц
  - ○- - - -○ : 240 Гц

3 Место проведения измерений: Безэховая камера

4 Расположение микрофона



FXMQ200MF

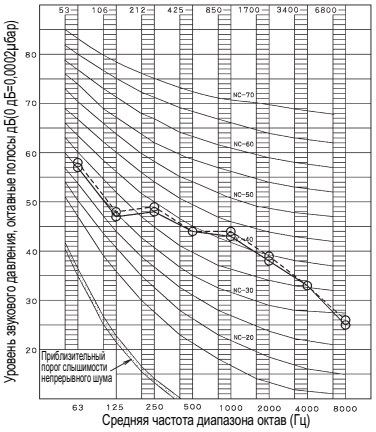

4D046272

ПРИМЕЧАНИЦ


1 Суммарный (дБ): (B, G, N уже выпрямлен)

Масштаб	220А	240А
A	47	48


2 Рабочие условия:
- Электропитание: 220-240В 50 Гц
- Стандартное условие
  - •Внешнее статическое давление: 225 Па (220 В), 275 Па (240 В)
  - ○———○ : 220 Гц
  - ○- - - -○ : 240 Гц

3 Место проведения измерений: Безэховая камера

4 Расположение микрофона



FXMQ250MF

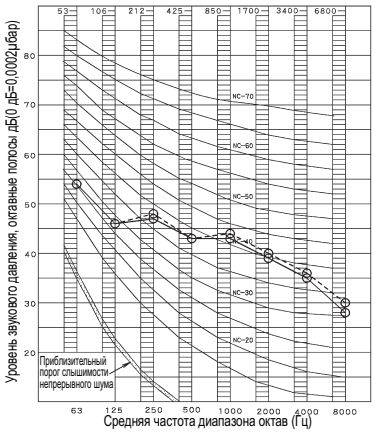

4D046273

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Суммарный (дБ): (B, G, N уже выпрямлен)


Масштаб	220В	240В
A	47	48

2 Рабочие условия:
- Электропитание: 220-240В 50 Гц
- Стандартное условие
- Внешнее статическое давление: 205 Па (220 В), 255 Па (240 В)
  - ○———○ : 220 Äö
  - ○- - - -○ : 240 Äö

3 Место проведения измерений: Безэховая камера

11 Характеристики вентилятора


FXMQ125MF

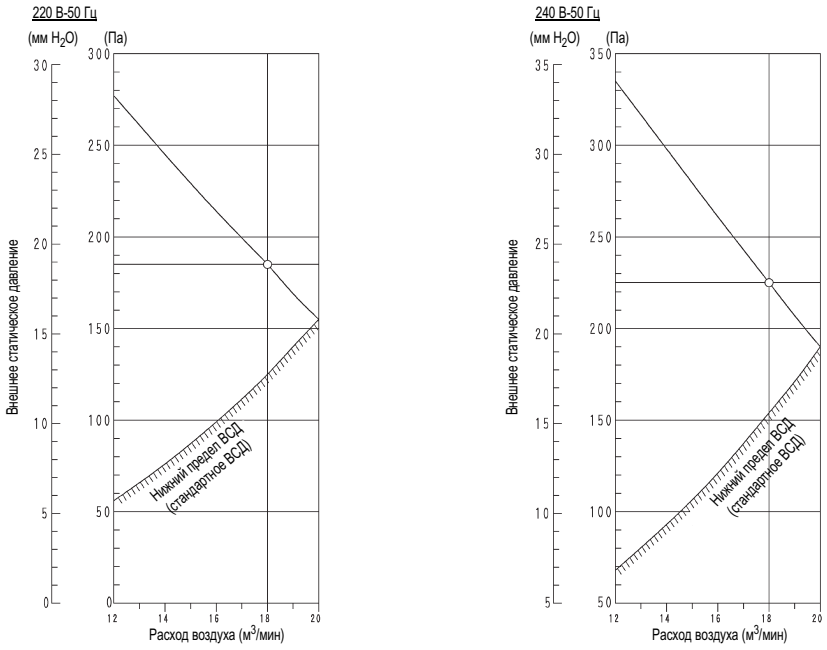

3D046267


11 Характеристики вентилятора

FXMQ200MF

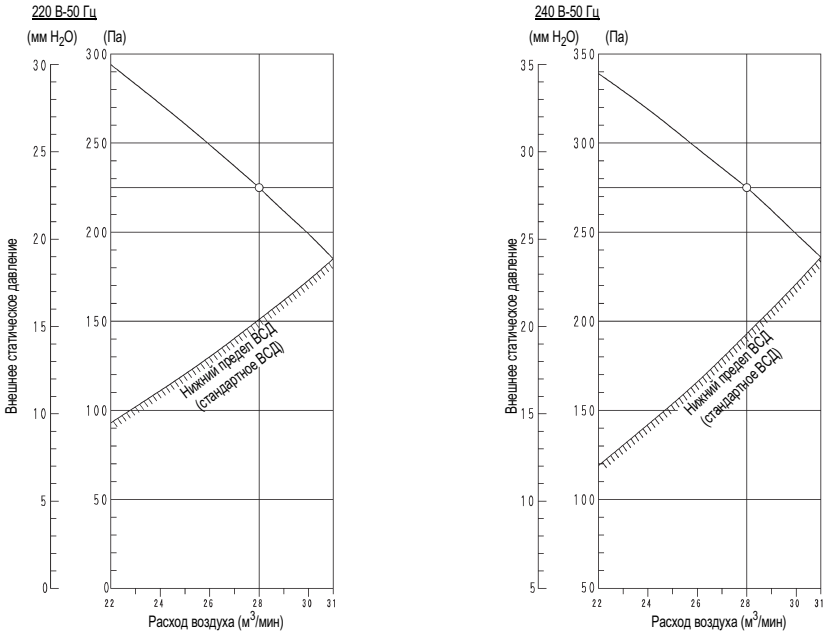

3D046266


FXMQ250MF

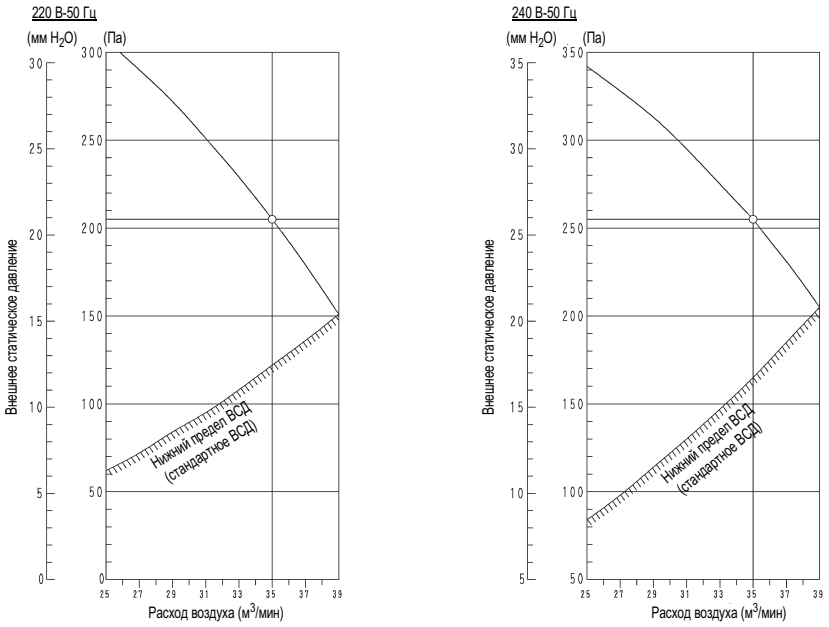

3D046265

12 Рабочий диапазон

FXMQ125MF

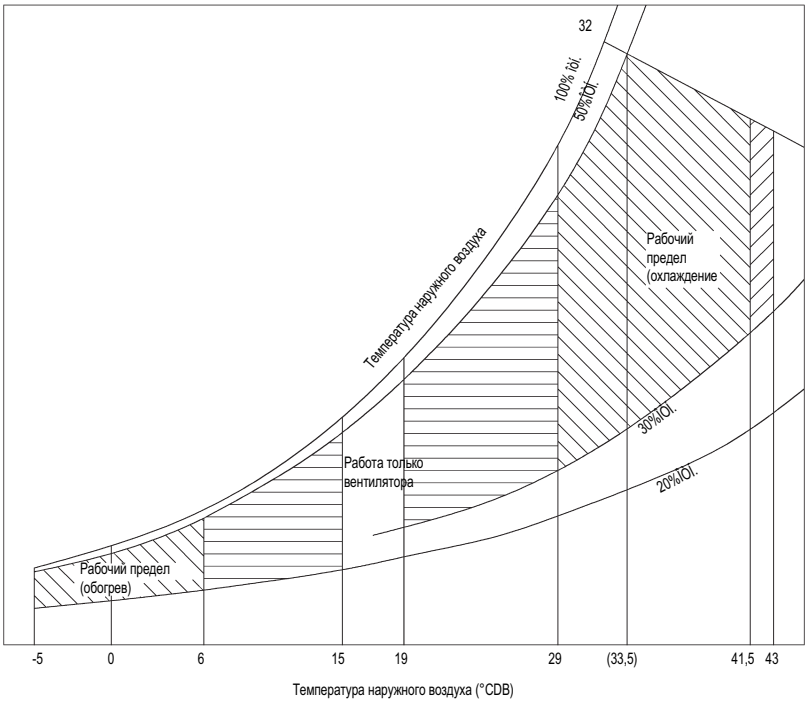

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации.
(Внутренние и наружные блоки)
- Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
- Перепад уровня: 0 м

2 : Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком большой мощности. Возможно ВЫКЛ термостата.


3 : Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком малой мощности.

4 Система не будет работать в режиме вентилятора, когда температура наружного ниже 5°C.

3D046312

12 Рабочий диапазон

FXMQ200MF

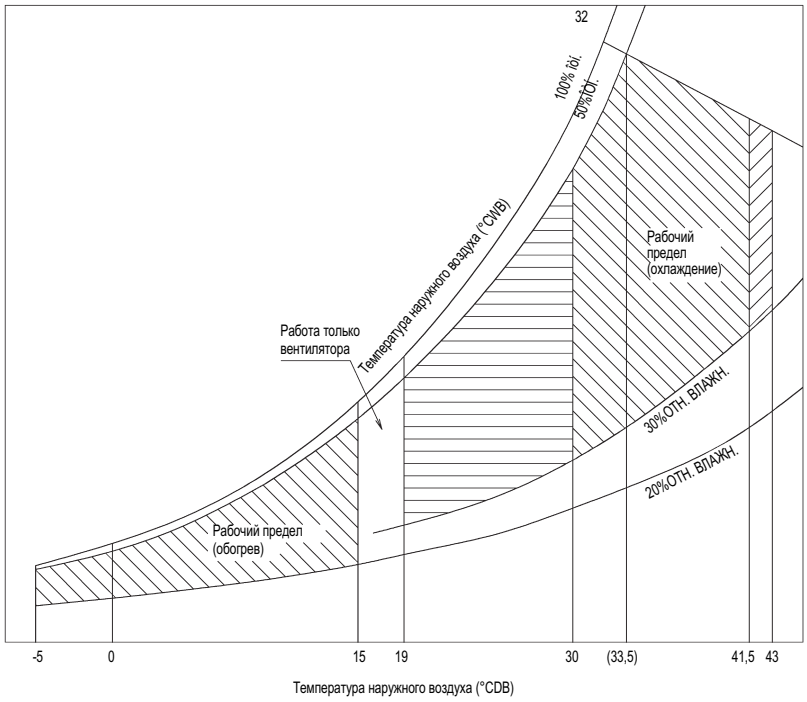

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации.
(Внутренние и наружные блоки)
- Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
- Перепад уровня: 0 м


2 : Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком большой мощности. Возможно ВЫКЛ термостата.

3 : Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком малой мощности.

4 Система не будет работать в режиме вентилятора, когда температура наружного ниже 5°C.

3D047750

FXMQ250MF

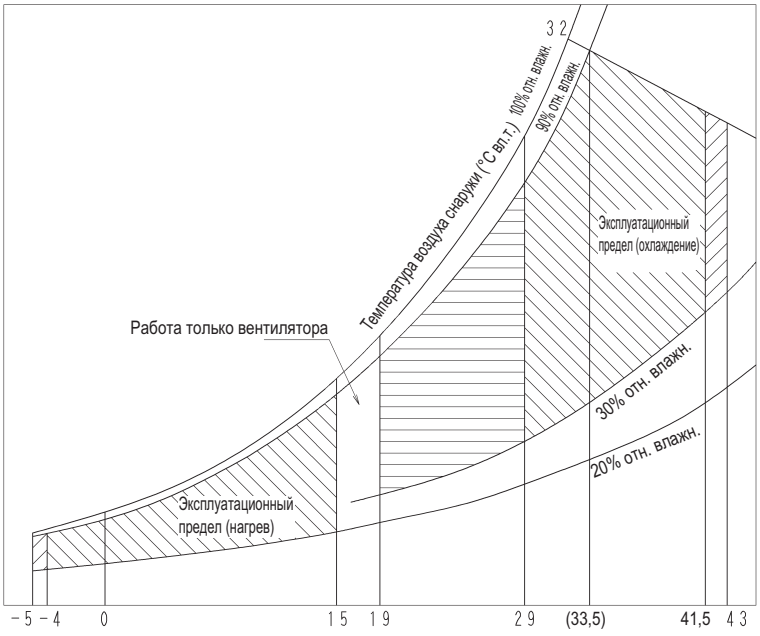

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти значения предусматривают следующие рабочие условия.
   Внутренние и внешние блоки:
   - Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
   - Разность уровней: 0 м
2. : Температура выпускаемого воздуха может не соответствовать заданной температуре при очень больших объемах обработки наружного воздуха. Можно выключить термостат.
3. : Температура выпускаемого воздуха может не соответствовать заданной температуре при слишком малых объемах обработки наружного воздуха.
4. Система не будет работать в режиме вентилятора, когда наружная температура воздуха составляет 5°C или ниже.

3D046313A

Данные продукты не входят в объем программы сертификации Eurovent

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU13-205 • 07/13 • Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет EEDRU12-205