

Кондиционирование воздуха
Технические данные

RXP-M



СОДЕРЖАНИЕ

RXP-M

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики	3
	Мощность и потребляемая мощность	3
	Технические параметры	6
	Электрические параметры	8
3	Электрические параметры	9
	Электрические данные	9
4	Таблицы производительности	10
	Таблицы холодо-/теплопроизводительности	10
5	Размерные чертежи	13
6	Центр тяжести	14
7	Схемы трубопроводов	16
8	Монтажные схемы	18
	Монтажные схемы - Одна фаза	18
9	Данные об уровне шума	20
	Спектр звукового давления	20
10	Рабочий диапазон	23

1 Характеристики

- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки для парных конфигураций



2 Технические характеристики

2-1 Мощность и потребляемая мощность				FTXP20M/ RXP20M	FTXP25M/ RXP25M	FTXP35M/ RXP35M	FTXP50M/ RXP50M	FTXP60M/ RXP60M	FTXP71M/ RXP71M	
Внутренний блок				FTXP20M5V1 B	FTXP25M5V1 B	FTXP35M5V1 B	FTXP50M2V1 B	FTXP60M2V1 B	FTXP71M2V1 B	
Наружный блок				RXP20M5V1B	RXP25M5V1B	RXP35M5V1B	RXP50M2V1B	RXP60M2V1B	RXP71M2V1B	
Холодопроизводи- тельность	Мин.		кВт	1,3			1,7		2,3	
			Бте/ч	4.400,0		4.435,8	5.800		7.848	
			ккал/ч	1.118,0		1.117,8	1.460		1.976	
	Ном.		кВт	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1	
			Бте/ч	6.800,0	8.500,0	11.942,5	17.060	20.472	24.225	
			ккал/ч	1.720,0	2.150,0	3.009,5	4.295	5.154	6.099	
	Макс.		кВт	2,6	3,0	4,0	6,0	7,0	7,3	
			Бте/ч	8.900,0	10.200,0	13.648,6	20.472	23.884	24.908	
			ккал/ч	2.236,0	2.580,0	3.439,4	5.154	6.013	6.271	
Теплопроизводи- тельность	Мин.		кВт	1,30			1,7		2,3	
			Бте/ч	4.400,0		4.435,8	5.800		7.848	
			ккал/ч	1.110,0		1.117,8	1.460		1.976	
	Ном.		кВт	2,50	3,00	4,00	6,0	7,0	8,2	
			Бте/ч	8.500,0	10.200,0	13.648,6	20.472	23.884	27.978	
			ккал/ч	2.150,0	2.580,0	3.439,4	5.154	6.013	7.044	
	Макс.		кВт	3,50	4,00	4,80	7,7	8,0	9,0	
			Бте/ч	11.900,0	13.600,0	16.378,3	26.272	27.296	30.708	
			ккал/ч	3.009,0	3.439,0	4.127,3	6.614	6.872	7.731	
Power input	Охлаждение	Мин.	кВт	0,31		0,29	0,320	0,332	0,449	
		Ном.	кВт	0,50	0,65	1,01	1,385	1,824	2,689	
		Макс.	кВт	0,72		1,30	1,826	2,980	3,274	
	Нагрев	Мин.	кВт	0,25		0,29	0,440	0,456	0,617	
		Ном.	кВт	0,52	0,69	1,00	1,579	1,928	2,571	
		Макс.	кВт	0,95		1,29	2,356	2,787	3,306	
Space cooling	Производительность	Ррасч.	кВт	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1	
		Класс энергоэффективности A++								
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
	Годовое потребление энергии			кВтч/г	103	126	186	240	308	401
	Условие A (35°C - 27/19)	Pdc	кВт	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		EERd		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
		Потребляемая мощность	кВт	0,50	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69	
	Условие B (30°C - 27/19)	Pdc	кВт	1,47	1,84	2,58	3,68	4,42	5,23	
		EERd		5,12	5,19	4,40	5,07	4,82	4,15	
		Потребляемая мощность	кВт	0,29	0,35	0,59	0,73	0,92	1,26	
	Условие C (25°C - 27/19)	Pdc	кВт	1,24	1,45	1,66	2,37	2,84	3,36	
		EERd		8,51	8,54	8,09	8,90	7,99	8,50	
		Потребляемая мощность	кВт	0,15	0,17	0,21	0,27	0,36	0,40	
	Условие D (20°C - 27/19)	Pdc	кВт	1,32	1,34	1,36	2,12	2,39	2,60	
		EERd		13,15	13,19	13,38	13,9	13,5	10,4	
		Потребляемая мощность	кВт	0,10			0,15	0,18	0,25	

2 Технические характеристики

2-1 Мощность и потребляемая мощность				FTXP20M/ RXP20M	FTXP25M/ RXP25M	FTXP35M/ RXP35M	FTXP50M/ RXP50M	FTXP60M/ RXP60M	FTXP71M/ RXP71M	
Отопление (Умеренный климат)	Производительность	Ррасч.	кВт	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	Класс энергоэффективности			A++			A+			
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01	
	SCOPnet/A			4,69	4,65	4,68	4,42	4,12	4,04	
	Pdh Теплопроизводительность при -10°	кВт	1,99	2,10	2,33	4,12	4,24	5,02		
	Годовое потребление энергии			кВтч/г	662	728	845	1.463	1.638	2.166
	Необходимая резервная производительность по отоплению при проектных условиях			кВт	0,21	0,30	0,47	0,48	0,56	1,18
	TOL	Tol (предельное значение рабочей температуры)	°C	-15						
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	2,05	2,07	2,09	4,20	4,22	4,24	
		COPd (заявленный COP)			2,24	2,26	2,28	2,06	1,81	1,96
	Потребляемая мощность	кВт	0,92			2,04	2,33	2,16		
	TBivalent	Tbiv (bivalent temperature)	°C	-7						
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,95	2,12	2,48	4,07	4,25	5,48	
		COPd (заявленный COP)			3,26	3,22	3,19	2,76	2,25	2,26
	Потребляемая мощность	кВт	0,60	0,66	0,78	1,47	1,89	2,42		
	Условие A (-7°C)	Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,95	2,12	2,48	4,07	4,25	5,48	
		COPd (заявленный COP)			3,26	3,22	3,19	2,76	2,25	2,26
		Потребляемая мощность	кВт	0,60	0,66	0,78	1,47	1,89	2,42	
	Условие B (2°C)	Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,18	1,29	1,51	2,48	2,58	3,34	
		COPd (заявленный COP)			4,65	4,60	4,59	4,40	4,34	4,01
		Потребляемая мощность	кВт	0,25	0,28	0,33	0,56	0,59	0,83	
	Условие C (7°C)	Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	0,91	0,93	0,97	1,59	1,66	2,15	
		COPd (заявленный COP)			5,86	5,79	5,84	5,68	5,29	5,50
		Потребляемая мощность	кВт	0,16			0,17	0,28	0,31	0,39
	Условие D (12°C)	Pdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,09	1,11	1,13	1,60	2,00	2,07	
COPd (заявленный COP)			7,50	7,35	7,38	7,11	6,41	7,00		
Потребляемая мощность		кВт	0,15			0,23	0,31	0,30		
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	2,93	3,01	5,42	6,3	8,0	11,8	
		Нагрев	A	2,50	3,16	5,03	7,1	8,5	11,3	
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)			0,25						
Отопление	Cdh (Снижение отопления)			0,25						
Функция охлаждения включена				Да						
Функция отопления включена				Да						
Комплект для умеренного климата включен				Да						
Комплект для холодного сезона включен				Нет			-			
Комплект для теплого сезона включен				Да						

2 Технические характеристики

2-1 Мощность и потребляемая мощность					FTXP20M/ RXP20M	FTXP25M/ RXP25M	FTXP35M/ RXP35M	FTXP50M/ RXP50M	FTXP60M/ RXP60M	FTXP71M/ RXP71M
Логотип экомаркировки					Нет			-		
Eurovent	Уровень звуковой мощности наруж.бл.	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	60		62	61	63	66
	Уровень звуковой мощности внутр.бл.	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	55		58	59	60	62
	Длина трубы	Охлаждение	Условия измерения	м	5,0					
Номинальная эффективность	EER				4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP				4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Annual energy consumption			кВтч	249	326	-	693 (0,000)	912 (0,000)	1.345 (0,000)
	Директива о маркировке классов энергоэффективности	Охлаждение			A			-		
		Нагрев			A			-		
Потребляемая мощность не в активном режиме	Термостат ВЫКЛ	PTO	Охлаждение	W	12			13		15
			Нагрев	W	12					14
	Crankcase heater mode	PCK		W	0,0					
	Оборудование ВЫКЛ	POFF		W	1,0					
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	W	1,0					
		Нагрев	PSB	W	1,0			-		
	Коэффициент мощности	Ном.	Охлаждение		%	74,3 (0,000)	94,0 (0,000)	81,9 (0,000)	95,6 (0,000)	99,1 (0,000)
Нагрев			%	90,5 (0,000)	94,8 (0,000)	86,0 (0,000)	96,7 (0,000)	99,2 (0,000)	98,9 (0,000)	

2 Технические характеристики

2-1 Мощность и потребляемая мощность				FTXP20M/ RXP20M	FTXP25M/ RXP25M	FTXP35M/ RXP35M	FTXP50M/ RXP50M	FTXP60M/ RXP60M	FTXP71M/ RXP71M
Отопление (Теплый климат)	Производительность	Ррасч.н.	кВт	1,18	1,29	1,51	2,48	2,58	3,34
	Класс энергоэффективности			A+++					
	SCOP			5,65	5,63	5,79	5,70	5,20	5,57
	SCOPnet			5,83	5,79	5,93	5,79	5,27	5,64
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	293	321	366	609	695	839
	Необходимая резервная производительность по отоплению при проектных условиях		кВт	0,00					
	TOL	Tol (предельное значение рабочей температуры)	°C	-15					
		Rdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	2,05	2,07	2,09	4,20	4,22	4,24
		COPd (заявленный COP)		2,24	2,26	2,28	2,06	1,81	1,96
		Потребляемая мощность	кВт	0,92			2,04	2,33	2,16
	TBivalent	Tbiv (температура для бивалентной системы)	°C	2					
		Rdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,18	1,29	1,51	2,48	2,58	3,34
		COPd (заявленный COP)		4,66	4,61	4,59	4,40	4,34	4,01
		Потребляемая мощность	кВт	0,25	0,28	0,33	0,56	0,59	0,83
	Условие B (2°C)	Rdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,18	1,29	1,51	2,48	2,58	3,34
		COPd (заявленный COP)		4,65	4,60	4,59	4,40	4,34	4,01
		Потребляемая мощность	кВт	0,25	0,28	0,33	0,56	0,59	0,83
	Условие C (7°C)	Rdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	0,91	0,93	0,97	1,59	1,66	2,15
		COPd (заявленный COP)		5,86	5,79	5,84	5,68	5,29	5,50
		Потребляемая мощность	кВт	0,16		0,17	0,28	0,31	0,39
	Условие D (12°C)	Rdh (заявленная теплопроизводительность)	кВт	1,09	1,11	1,13	1,60	2,00	2,07
		COPd (заявленный COP)		7,50	7,35	7,38	7,11	6,41	7,00
		Потребляемая мощность	кВт	0,15			0,23	0,31	0,30

Примечания

Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C с.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.

Электрические параметры см. в отдельных чертежах

2-2 Технические параметры		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Регулирование производительности	Способ	Переменная (инвертор)					
Корпус	Цвет	Слоновая кость_					

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M	
Размеры	Блок	Высота	мм	550			734			
		Ширина	мм	658			870			
		Глубина	мм	275			373			
	Упакованный блок	Высота	мм	630			820			
		Ширина	мм	790			1.050			
		Глубина	мм	400			480			
Вес	Блок		кг	26		28	46,0	50,0		
	Упакованный блок		кг	28		30	50,0	54,0		
Упаковка	Вес		кг	2			4,0			
Теплообменник	Длина		мм	670		647	943	920		
	Ряды	Количество		1		2	1	2		
	Шаг ребер		мм	1,40						
	Ступени	Количество		24			32			
	Passes	Quantity		1,6		3,1	2,0			
	Тип трубы			7Hi-XD						
	Материал трубы			Медь			-			
	Ребро	Тип		Вафельное ребро (PE)						
	Компрессор	Model			1YC25KXD#D			2YC40JXD#C		
Объем масла		см	375			650				
Тип			Герметичный компрессор ротационного типа							
Выход		W	870			1.300				
Тип масла			FW68DA							
Вентилятор	Тип			Осевой вентилятор_			Осевой вентилятор			
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	27,6		28,2	-		
				куб. фт/мин	975		996	-		
			Ном.	м /мин	-			41,0	45,5	
		куб. фт/мин		-			1.447	1.608		
		Нагрев	Выс.	м /мин	27,1	28,0	26,8	-		
				куб. фт/мин	957	990	946	-		
	Ном.		м /мин	-			43,2	45,3	46,5	
		куб. фт/мин	-			1.527	1.600	1.643		
Мотор вентилятора	Model			ZWA138S28A			D55F-31			
	Степень изоляции			Класс "Е"			-			
	Мощность		W	21			55			
	Скорость	Охлаждение	Выс.	об/мин	840			740	760	
			Ном.	об/мин	-			710	740	
			Низк.	об/мин	700			680	740	
		Нагрев	Выс.	об/мин	870	900	840	710	740	760
			Ном.	об/мин	-			710	740	760
Низк.			об/мин	720			630	660		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБ(А)	60		62	61	63	66	
	Нагрев		дБ(А)	61		62	61	63	65	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	46		48	-			
		Ном.	дБ(А)	-			47	49	52	
	Нагрев	Выс.	дБ(А)	47		48	-			
		Ном.	дБ(А)	-			49		52	
Хладагент	Type			R-32						
	Заправка		кг	0,55		0,70	0,90	1,15		
			TCO _{2eq}	0,37		0,48	0,61	0,78		
	GWP			675,0						

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Подсоединения труб	Жидкость	НД		мм	6.35			6.4	
	Газ	НД		мм	9,5			12,7	
	Дренаж	НД		мм	18			16	
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	15			30	
	Additional refrigerant charge			kg/m	0.02 (для длины труб свыше 10 м)				
	Перепад уровней	IU - OU	Макс.	м	12			20	
	Теплоизоляция				-			Трубопроводы для жидкости и газа	

Стандартные аксессуары : Сливная пробка; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Табличка с данными о заправке хладагентом; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Общие меры предосторожности; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сливная крышка (1); Количество : 6;

Стандартные аксессуары : Сливная крышка (2); Количество : 3;

2-3 Электрические параметры				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Power supply	Фаза			1~					
	Частота		Гц	50					
	Voltage		V	220-240					
Проводные соединения	Для электропитания		Quantity	3					
			Remark	Вкл. заземляющий провод					
	For connection with indoor		Количество	4					
			Remark	Вкл. заземляющий провод					

Примечания

Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах

Электрические параметры см. в отдельных чертежах

Содержит фторированные парниковые газы

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

FTXP20-35M / RXP20-35M

Ограничения на сочетание блоков		Электропитание						COMP	OFM		IFM		Обозначения
Внутренний агрегат	Наружный агрегат	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	кВт	FLA	кВт	FLA	① Гц ② Напряжение ③ Диапазон изменения напряжения MCA Минимальный ток в цепи [А] MFA Максимальный ток плавкого предохранителя [А] RLA Номинальный ток нагрузки [А] COMP Компрессор OFM Мотор наружного вентилятора IFM Электродвигатель внутреннего вентилятора FLA Ток при полной нагрузке [А] кВт Номинальная выходная мощность мотора вентилятора [кВт] RHz Номинальная рабочая частота [Гц]
FTXP20M5V1B	RXP20M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	32,0	2,4 2,3 2,2	0,024	0,17	0,024	0,34	
FTXP25M5V1B	RXP25M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	44,0	2,9 2,7 2,6	0,024	0,17	0,024	0,34	
FTXP35M5V1B	RXP35M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	70,0	4,7	0,021	0,16	0,037	0,45	
ATXP20M5V1B	ARXP20M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	32,0	2,4 2,3 2,2	0,024	0,17	0,024	0,34	
ATXP25M5V1B	ARXP25M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	44,0	2,9 2,7 2,6	0,024	0,17	0,024	0,34	
ATXP35M5V1B	ARXP35M5V1B	50 50 50	220 230 240	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	10,4	16	70,0	4,7	0,021	0,16	0,037	0,45	

Примечания

1. RLA основаны на следующих условиях.
Температура в помещении 27°C DB / 19°C WB
Температура снаружи 35°C DB
2. Сечение проводника следует выбирать по MCA.
3. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
4. Используйте выключатель-автомат вместо плавкого предохранителя.

3D121482

FTXP50-71M / RXP50-71M

Ограничения на сочетание блоков		Электропитание					COMP		OFM		IFM	
Наружный агрегат	Внутренний агрегат	Гц	Напряжение	Диапазон изменения напряжения	MCA	MFA	RHz	RLA	кВт	FLA	кВт	FLA
RXP50M2V1B	FTXP50M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,5	16	54	6,5	0,056	0,37	0,045	0,43
		50	230					6,3				
		50	240					6,1				
RXP60M2V1B	FTXP60M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,7	16	66	8,1	0,056	0,37	0,049	0,46
		50	230					8,0				
		50	240					7,9				
RXP71M2V1B	FTXP71M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,7	16	84	11,9	0,056	0,37	0,049	0,46
		50	230					11,8				
		50	240					11,7				

Примечания

- 1) RLA основаны на следующих условиях.
Температура снаружи 35°C DB
Температура в помещении 27°C DB / 19°C WB
- 2) Сечение проводника следует выбирать по MCA.
- 3) Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
- 4) Используйте выключатель-автомат вместо плавкого предохранителя.

Обозначения

- MCA: Минимальный ток в цепи [А]
MFA: Максимальный ток плавкого предохранителя [А]
RLA: Номинальный ток нагрузки [А]
OFM: Мотор наружного вентилятора
IFM: Электродвигатель внутреннего вентилятора
FLA: Ток при полной нагрузке [А]
kW: Номинальная выходная мощность мотора вентилятора [кВт]
RHz: Номинальная рабочая частота [Гц]

3D120329

4 Таблицы производительности

4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FTXP20M / RXP20M

Охлаждение

50 Гц

230 В

AFR	9,5
BF	0,11

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	2,05	1,80	0,39	1,96	1,76	0,42	1,86	1,72	0,46	1,83	1,70	0,48	1,77	1,67	0,50	1,68	1,63	0,53
16,0	22	2,14	1,77	0,39	2,05	1,73	0,43	1,95	1,69	0,46	1,92	1,68	0,48	1,86	1,65	0,50	1,77	1,61	0,54
18,0	25	2,23	1,89	0,39	2,14	1,86	0,43	2,05	1,82	0,46	2,01	1,81	0,48	1,95	1,78	0,50	1,86	1,75	0,54
19,0	27	2,28	2,03	0,39	2,19	2,00	0,43	2,09	1,96	0,47	2,06	1,95	0,48	2,00	1,93	0,50	1,91	1,89	0,54
22,0	30	2,42	1,97	0,39	2,32	1,94	0,43	2,23	1,91	0,47	2,19	1,90	0,48	2,14	1,88	0,51	2,05	1,85	0,54
24,0	32	2,51	1,93	0,40	2,42	1,91	0,43	2,32	1,88	0,47	2,29	1,87	0,49	2,23	1,85	0,51	2,14	1,82	0,55

Нагрев

50 Гц

230 В

AFR	10,4
-----	------

Обозначения

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]

BF: Коэффициент байпасирования

EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)

EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)

TC: Общая мощность [кВт]

SHC: Производительность по явному теплу [кВт]

PI: Потребляемая мощность [кВт]

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB	°C	-15		-10		-5		0		6		10	
°C	°C	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0	20	1,19	0,34	1,43	0,35	1,67	0,37	1,92	0,49	2,59	0,51	2,81	0,53
20,0	22	1,12	0,35	1,36	0,36	1,60	0,38	1,84	0,50	2,50	0,52	2,73	0,54
22,0	25	1,09	0,35	1,33	0,37	1,57	0,38	1,81	0,50	2,47	0,53	2,69	0,55
24,0	27	1,06	0,35	1,30	0,37	1,54	0,39	1,78	0,51	2,43	0,53	2,66	0,55
25,0	30	1,04	0,36	1,28	0,37	1,52	0,39	1,76	0,51	2,41	0,54	2,64	0,55
27,0	32	1,01	0,36	1,25	0,38	1,49	0,39	1,74	0,51	2,38	0,54	2,61	0,56

Примечания

- Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
- Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
- Значения производительности основаны на следующих условиях:
Corresponding refrigerant piping length: -5· m-
Разность уровней: 0 м
- Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D122037

FTXP25M / RXP25M

Охлаждение

50 Гц

220-240 В

AFR	9,5
BF	0,11

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	2,05	1,80	0,39	1,96	1,76	0,42	1,86	1,72	0,46	1,83	1,70	0,48	1,77	1,67	0,50	1,68	1,63	0,53
16,0	22	2,14	1,77	0,39	2,05	1,73	0,43	1,95	1,69	0,46	1,92	1,68	0,48	1,86	1,65	0,50	1,77	1,61	0,54
18,0	25	2,23	1,89	0,39	2,14	1,86	0,43	2,05	1,82	0,46	2,01	1,81	0,48	1,95	1,78	0,50	1,86	1,75	0,54
19,0	27	2,28	2,03	0,39	2,19	2,00	0,43	2,09	1,96	0,47	2,06	1,95	0,48	2,00	1,93	0,50	1,91	1,89	0,54
22,0	30	2,42	1,97	0,39	2,32	1,94	0,43	2,23	1,91	0,47	2,19	1,90	0,48	2,14	1,88	0,51	2,05	1,85	0,54
24,0	32	2,51	1,93	0,40	2,42	1,91	0,43	2,32	1,88	0,47	2,29	1,87	0,49	2,23	1,85	0,51	2,14	1,82	0,55

Нагрев

50 Гц

220-240 В

AFR	10,4
-----	------

Обознач

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]

BF: Коэффициент байпасирования

EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)

EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)

TC: Общая мощность [кВт]

SHC: Производительность по явному теплу [кВт]

PI: Потребляемая мощность [кВт]

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB	°C	-15		-10		-5		0		6		10	
°C	°C	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0	20	1,19	0,34	1,43	0,35	1,67	0,37	1,92	0,49	2,59	0,51	2,81	0,53
20,0	22	1,12	0,35	1,36	0,36	1,60	0,38	1,84	0,50	2,50	0,52	2,73	0,54
22,0	25	1,09	0,35	1,33	0,37	1,57	0,38	1,81	0,50	2,47	0,53	2,69	0,55
24,0	27	1,06	0,35	1,30	0,37	1,54	0,39	1,78	0,51	2,43	0,53	2,66	0,55
25,0	30	1,04	0,36	1,28	0,37	1,52	0,39	1,76	0,51	2,41	0,54	2,64	0,55
27,0	32	1,01	0,36	1,25	0,38	1,49	0,39	1,74	0,51	2,38	0,54	2,61	0,56

Примечания

- Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
- Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
- Значения производительности основаны на следующих условиях:
Corresponding refrigerant piping length: -5· m-
Разность уровней: 0 м
- Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D121478

4 Таблицы производительности

4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FTXP35M / RXP35M

Охлаждение

50 Гц

230 В

AFR	11,5
BF	0,23

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	3,59	2,69	0,77	3,42	2,61	0,85	3,26	2,53	0,91	3,19	2,50	0,94	3,10	2,45	0,99	2,93	2,37	1,06
16,0	22	3,75	2,65	0,78	3,58	2,57	0,85	3,42	2,49	0,92	3,36	2,47	0,95	3,26	2,42	0,99	3,10	2,35	1,07
18,0	25	3,91	2,78	0,78	3,75	2,71	0,86	3,58	2,64	0,92	3,52	2,61	0,95	3,42	2,57	1,00	3,26	2,50	1,07
19,0	27	3,99	2,93	0,78	3,83	2,86	0,86	3,66	2,80	0,92	3,60	2,77	0,95	3,50	2,73	1,00	3,34	2,67	1,08
22,0	30	4,23	2,83	0,79	4,07	2,77	0,87	3,90	2,71	0,93	3,84	2,69	0,96	3,74	2,65	1,01	3,58	2,59	1,08
24,0	32	4,39	2,76	0,80	4,23	2,70	0,87	4,07	2,65	0,94	4,00	2,63	0,97	3,90	2,59	1,01	3,74	2,54	1,09

Нагрев

50 Гц

230 В

AFR	11,5
-----	------

Обозначения

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]
 BF: Коэффициент байпасирования
 EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)
 EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)
 TC: Общая мощность [кВт]
 SHC: Производительность по явному теплу [кВт]
 PI: Потребляемая мощность [кВт]

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB		-15		-10		-5		0		6		10	
°C		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0		1,90	0,64	2,29	0,67	2,67	0,71	3,07	0,92	4,14	0,97	4,50	1,01
20,0		1,79	0,66	2,17	0,69	2,56	0,72	2,95	0,95	4,00	1,00	4,36	1,03
22,0		1,74	0,67	2,12	0,70	2,51	0,73	2,90	0,95	3,94	1,00	4,31	1,04
24,0		1,69	0,67	2,08	0,71	2,46	0,74	2,85	0,96	3,89	1,01	4,25	1,05
25,0		1,67	0,68	2,05	0,71	2,44	0,74	2,83	0,97	3,86	1,02	4,22	1,05
27,0		1,62	0,68	2,01	0,72	2,39	0,75	2,78	0,98	3,81	1,03	4,17	1,06

Примечания

- Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
- Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
- Значения производительности основаны на следующих условиях:
Corresponding refrigerant piping length: 5 м
Разность уровней: 0 м
- Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D122036

FTXP50M / RXP50M

Охлаждение

50 Гц

230 В

AFR	16,3
BF	0,27

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	5,12	3,71	1,06	4,89	3,59	1,17	4,66	3,47	1,27	4,56	3,42	1,31	4,42	3,35	1,37	4,19	3,24	1,46
16,0	22	5,35	3,64	1,07	5,12	3,53	1,17	4,89	3,42	1,27	4,79	3,38	1,32	4,65	3,31	1,38	4,42	3,20	1,47
18,0	25	5,58	3,80	1,07	5,35	3,70	1,18	5,12	3,59	1,28	5,02	3,55	1,32	4,88	3,49	1,38	4,65	3,39	1,48
19,0	27	5,70	3,99	1,08	5,47	3,89	1,18	5,23	3,79	1,28	5,14	3,75	1,33	5,00	3,70	1,39	4,77	3,60	1,48
22,0	30	6,04	3,85	1,09	5,81	3,76	1,19	5,58	3,67	1,29	5,49	3,63	1,33	5,35	3,58	1,39	5,11	3,50	1,49
24,0	32	6,27	3,74	1,09	6,04	3,66	1,20	5,81	3,58	1,30	5,72	3,55	1,34	5,58	3,50	1,39	5,34	3,42	1,50

Нагрев

50 Гц

230 В

AFR	17,3
-----	------

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB		-15		-10		-5		0		6		10	
°C		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0		2,86	1,02	3,43	1,07	4,01	1,12	4,58	1,47	6,21	1,54	6,75	1,60
20,0		2,68	1,04	3,26	1,10	3,83	1,15	4,41	1,50	6,00	1,58	6,54	1,63
22,0		2,61	1,06	3,19	1,11	3,76	1,16	4,34	1,52	5,92	1,59	6,46	1,65
24,0		2,54	1,07	3,12	1,12	3,69	1,17	4,27	1,53	5,83	1,61	6,38	1,66
25,0		2,51	1,07	3,08	1,13	3,66	1,18	4,23	1,54	5,79	1,61	6,33	1,67
27,0		2,43	1,08	3,01	1,14	3,59	1,19	4,17	1,55	5,71	1,63	6,25	1,68

Обозначения

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]
 BF: Коэффициент байпасирования
 EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)
 EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)
 TC: Общая мощность [кВт]
 SHC: Производительность по явному теплу [кВт]
 PI: Потребляемая мощность [кВт]

Примечания

- Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
- Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
- Значения производительности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина трубы для хладагента: 5 м
Разность уровней: 0 м
- Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D120340

4 Таблицы производительности

4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

FTXP60M / RXP60M

Охлаждение

50 Гц

230 В

AFR	16,8
BF	0,27

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	6,15	4,35	1,40	5,87	4,20	1,53	5,59	4,05	1,67	5,48	4,00	1,72	5,31	3,91	1,81	5,03	3,77	1,95
16,0	22	6,42	4,27	1,41	6,14	4,13	1,55	5,86	4,00	1,68	5,75	3,94	1,73	5,59	3,86	1,81	5,31	3,73	1,95
18,0	25	6,70	4,44	1,42	6,42	4,31	1,56	6,14	4,18	1,69	6,03	4,13	1,75	5,86	4,05	1,82	5,58	3,93	1,96
19,0	27	6,84	4,65	1,42	6,56	4,52	1,56	6,28	4,40	1,69	6,17	4,35	1,75	6,00	4,28	1,82	5,72	4,16	1,97
22,0	30	7,25	4,47	1,43	6,97	4,36	1,57	6,69	4,25	1,70	6,58	4,21	1,76	6,41	4,14	1,83	6,14	4,04	1,98
24,0	32	7,53	4,34	1,45	7,25	4,24	1,58	6,97	4,14	1,71	6,86	4,10	1,77	6,69	4,04	1,85	6,41	3,94	1,98

Нагрев

50 Гц

230 В

AFR	17,9
-----	------

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB		-15		-10		-5		0		6		10	
°C		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0		3,33	1,24	4,01	1,31	4,68	1,37	5,35	1,79	7,24	1,89	7,87	1,95
20,0		3,13	1,28	3,80	1,34	4,47	1,40	5,14	1,83	7,00	1,93	7,63	1,99
22,0		3,05	1,29	3,72	1,35	4,39	1,42	5,06	1,85	6,90	1,95	7,54	2,01
24,0		2,96	1,30	3,64	1,37	4,31	1,43	4,98	1,87	6,81	1,96	7,44	2,03
25,0		2,92	1,31	3,59	1,37	4,27	1,44	4,94	1,88	6,76	1,97	7,39	2,04
27,0		2,84	1,32	3,51	1,39	4,18	1,45	4,85	1,89	6,66	1,99	7,29	2,05

Обозначения

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]

BF: Коэффициент байпасирования

EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)

EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)

TC: Общая мощность [кВт]

SHC: Производительность по явному теплу [кВт]

PI: Потребляемая мощность [кВт]

Примечания

1. Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
2. Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
3. Значения производительности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина трубы для хладагента: 5 м
Разность уровней: 0 м
4. Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D120341

FTXP71M / RXP71M

Охлаждение

50 Гц

230 В

AFR	16,8
BF	0,27

Температура в помещении		Температура снаружи [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	7,28	5,14	2,07	6,95	4,97	2,26	6,61	4,79	2,46	6,48	4,73	2,54	6,28	4,62	2,67	5,95	4,46	2,87
16,0	22	7,60	5,05	2,08	7,27	4,88	2,28	6,93	4,73	2,48	6,80	4,66	2,56	6,61	4,56	2,67	6,28	4,41	2,87
18,0	25	7,93	5,25	2,10	7,60	5,10	2,30	7,27	4,94	2,49	7,14	4,88	2,57	6,93	4,79	2,69	6,60	4,65	2,89
19,0	27	8,09	5,50	2,10	7,76	5,34	2,30	7,43	5,20	2,49	7,30	5,14	2,57	7,10	5,06	2,69	6,77	4,92	2,90
22,0	30	8,58	5,28	2,12	8,25	5,15	2,31	7,92	5,02	2,51	7,79	4,98	2,59	7,58	4,89	2,71	7,27	4,78	2,92
24,0	32	8,91	5,13	2,13	8,58	5,01	2,33	8,25	4,89	2,53	8,12	4,85	2,61	7,92	4,78	2,72	7,58	4,66	2,92

Нагрев

50 Гц

230 В

AFR	17,9
-----	------

Температура в помещении		Температура снаружи [°C WB]											
EDB		-15		-10		-5		0		6		10	
°C		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0		3,90	1,65	4,70	1,74	5,48	1,82	6,26	2,38	8,48	2,52	9,22	2,60
20,0		3,67	1,70	4,45	1,78	5,24	1,86	6,03	2,44	8,20	2,57	8,94	2,65
22,0		3,57	1,72	4,36	1,80	5,14	1,89	5,92	2,46	8,08	2,60	8,83	2,68
24,0		3,47	1,73	4,26	1,82	5,05	1,90	5,83	2,49	7,98	2,61	8,72	2,70
25,0		3,42	1,74	4,21	1,82	5,00	1,92	5,79	2,50	7,92	2,62	8,66	2,72
27,0		3,33	1,76	4,11	1,85	4,90	1,93	5,69	2,52	7,80	2,65	8,54	2,73

Обозначения

AFR: Скорость воздушного потока [м³/мин]

BF: Коэффициент байпасирования

EWB: Температура по влажному термометру на входе (°C вл.т.)

EDB: Температура по сухому термометру на входе (°C сух.т.)

TC: Общая мощность [кВт]

SHC: Производительность по явному теплу [кВт]

PI: Потребляемая мощность [кВт]

Примечания


1. Указанные значения соответствуют "чистой" производительности, т.е. учитывают нагревание от двигателя внутреннего вентилятора.
2. Ячейки с полужирным шрифтом соответствуют стандартным условиям.
Номинальная рабочая частота [Гц]
3. Значения производительности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина трубы для хладагента: 5 м
Разность уровней: 0 м
4. Скорость воздушного потока и коэффициент байпасирования указаны в таблице.

3D120342


5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи


RXP20-35M

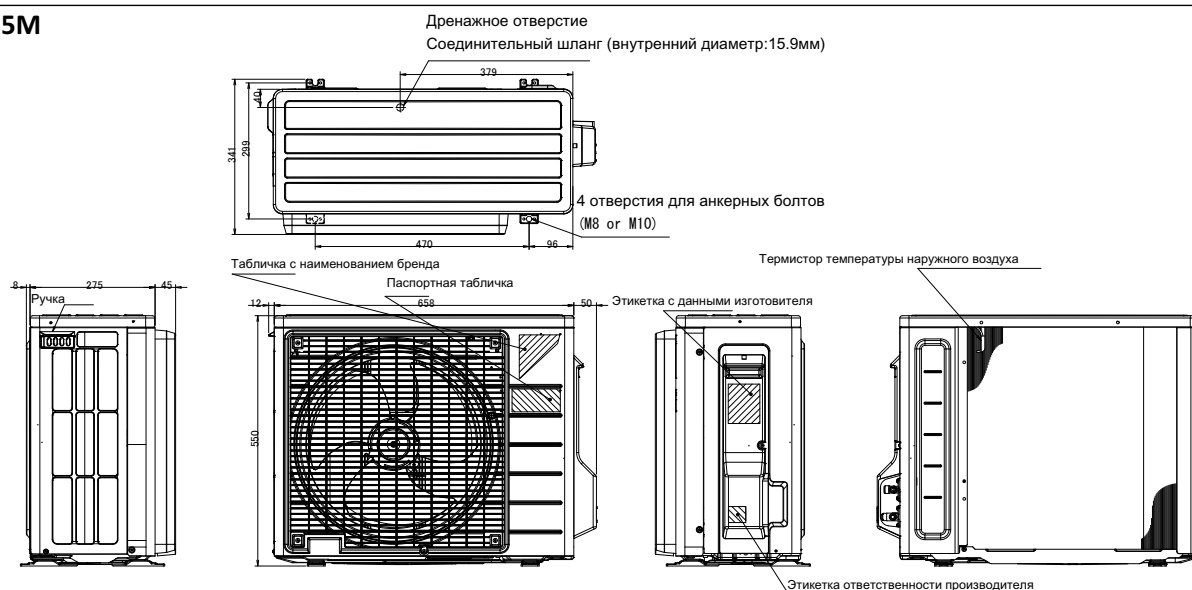

В случае снятия заглушки запорного вентиля.

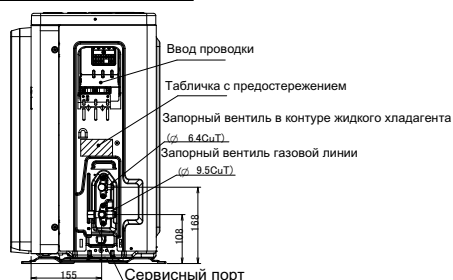


Минимальное пространство для прохождения воздуха
Высота стены на стороне выпуска воздуха < 1200 мм

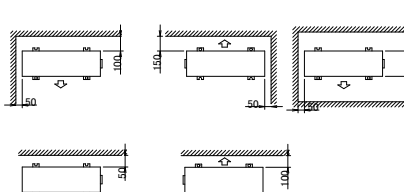


2D113526

RXP50-71M

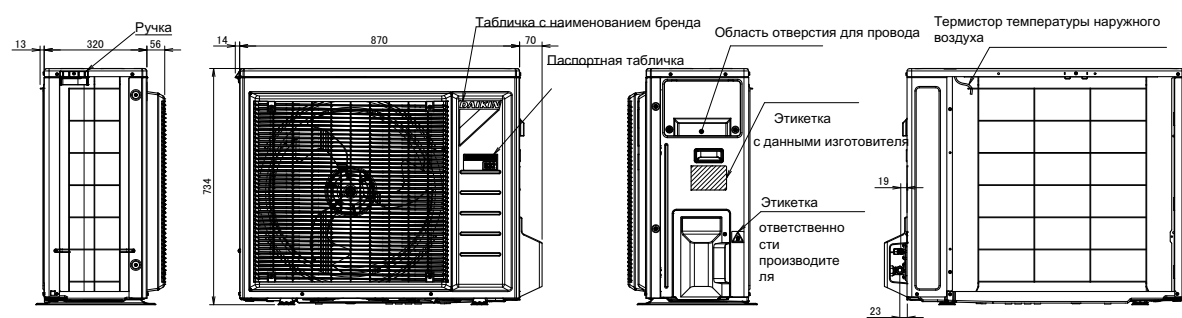


4 отверстия для анкерных болтов
M8 или M10

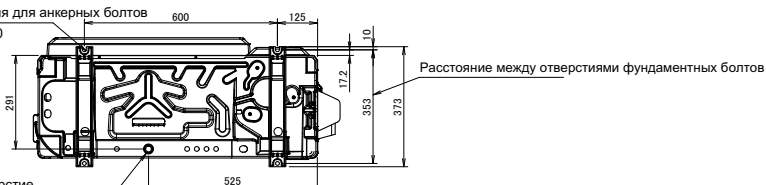


Дренажное отверстие
Соединительный шланг (внутренний диаметр: 15.9 мм)

Минимальное пространство для прохождения воздуха
Высота стены на стороне выпуска воздуха < 1200 мм

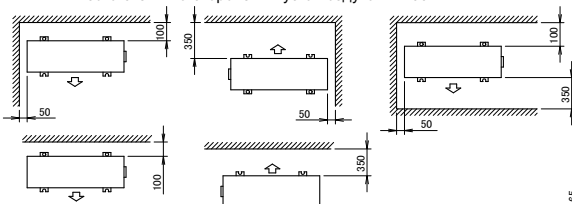

В случае снятия заглушки запорного вентиля.


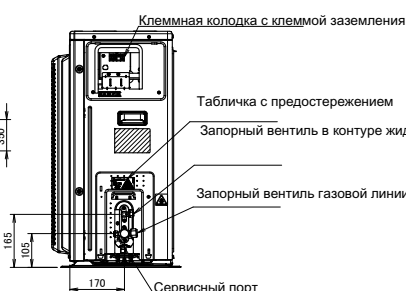


3D114108

6 Центр тяжести



6 - 1 Центр тяжести

RXP20-25M

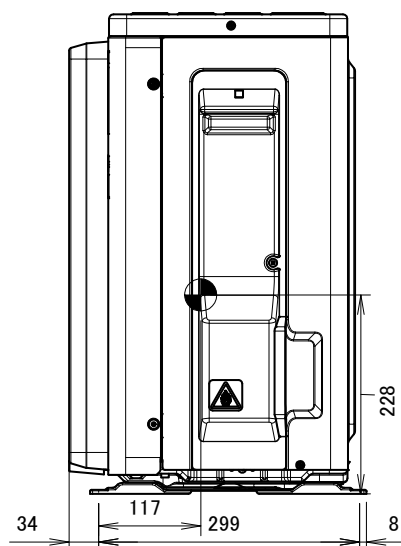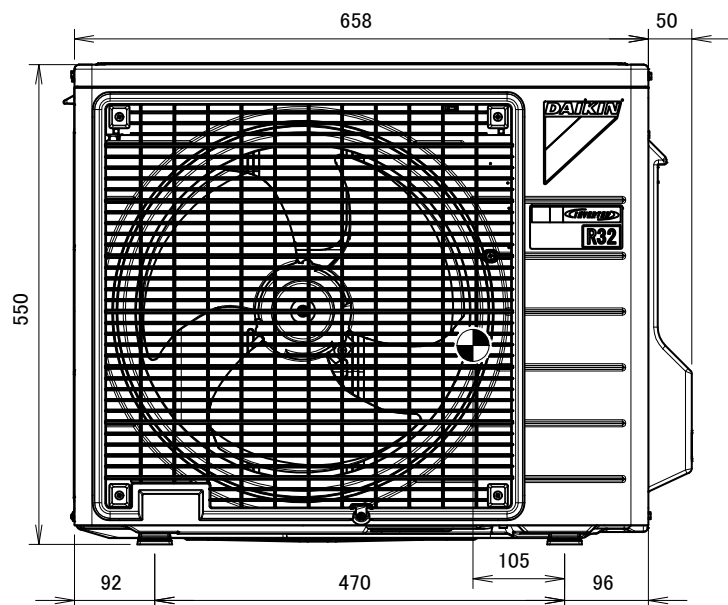

4D116239

RXP35M

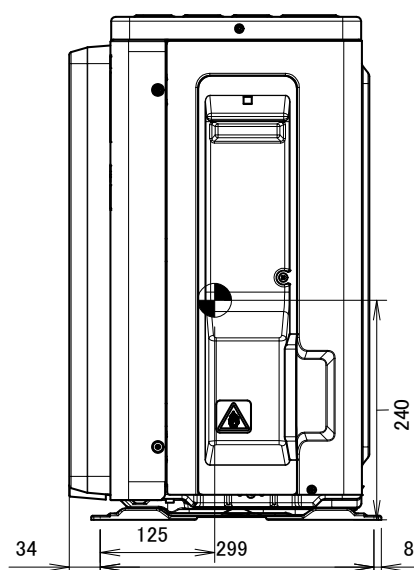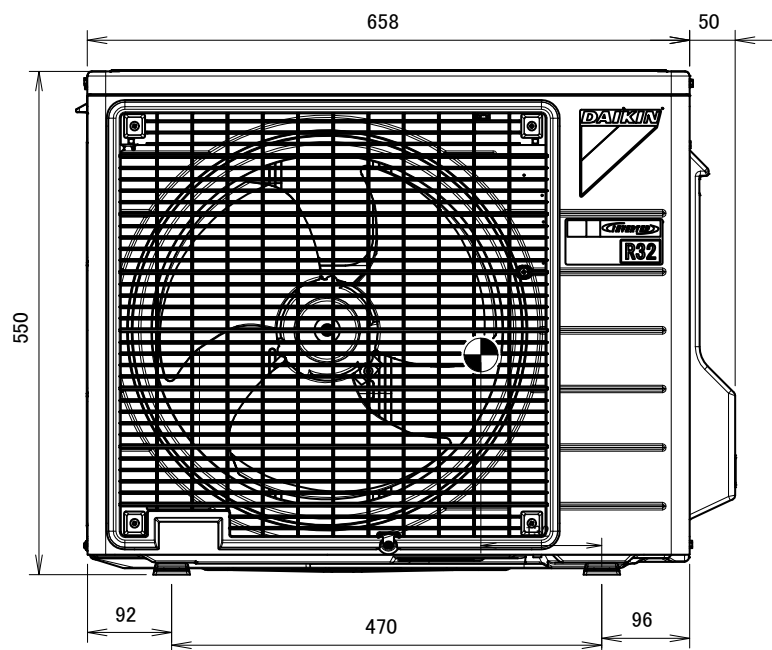


4D116242

6 Центр тяжести


6 - 1 Центр тяжести

RXP50M

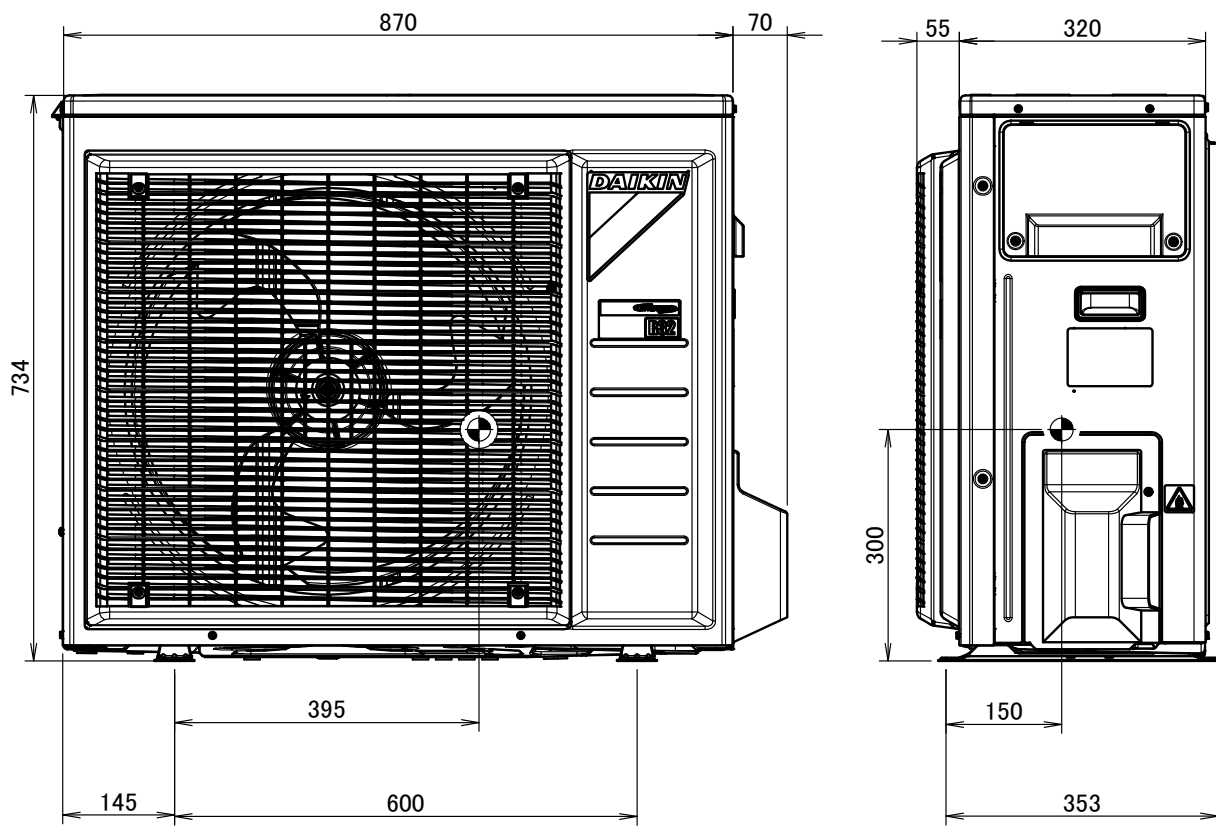

4D114820

RXP60-71M

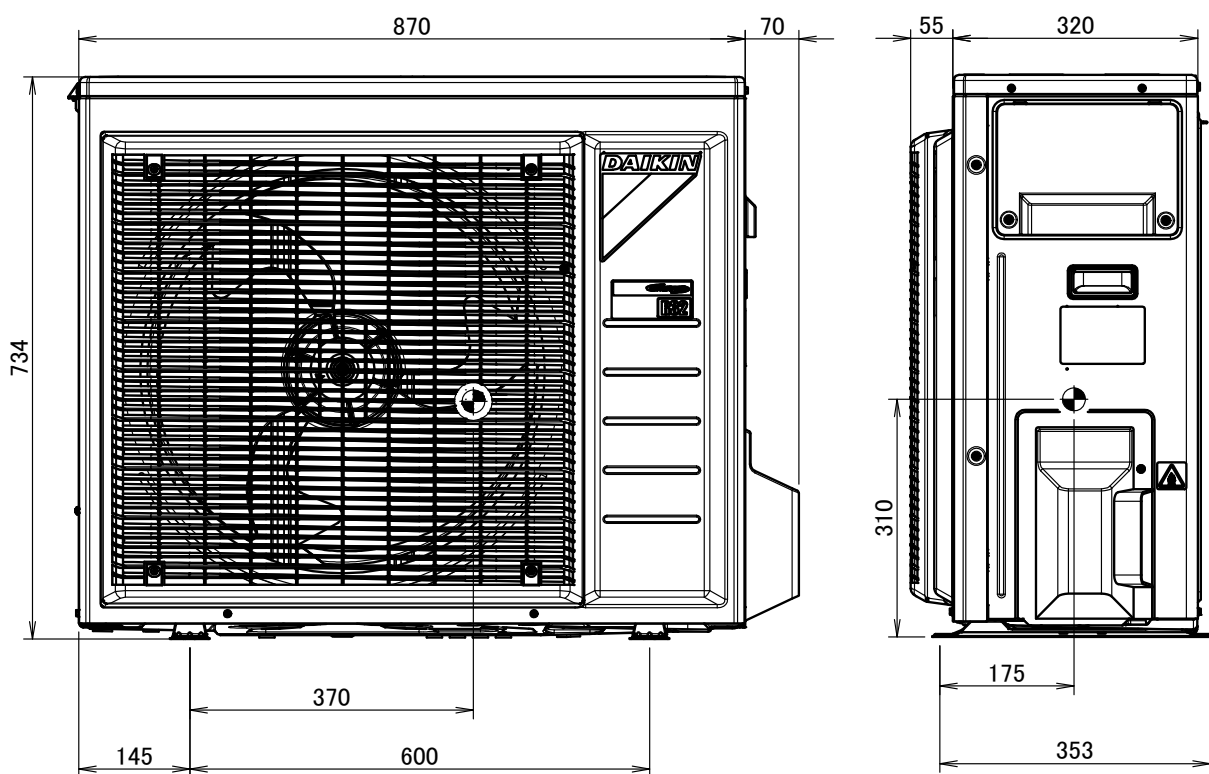


4D114824

7 Схемы трубопроводов

7 - 1 Схемы трубопроводов

RXP20-35M


Наружный агрегат

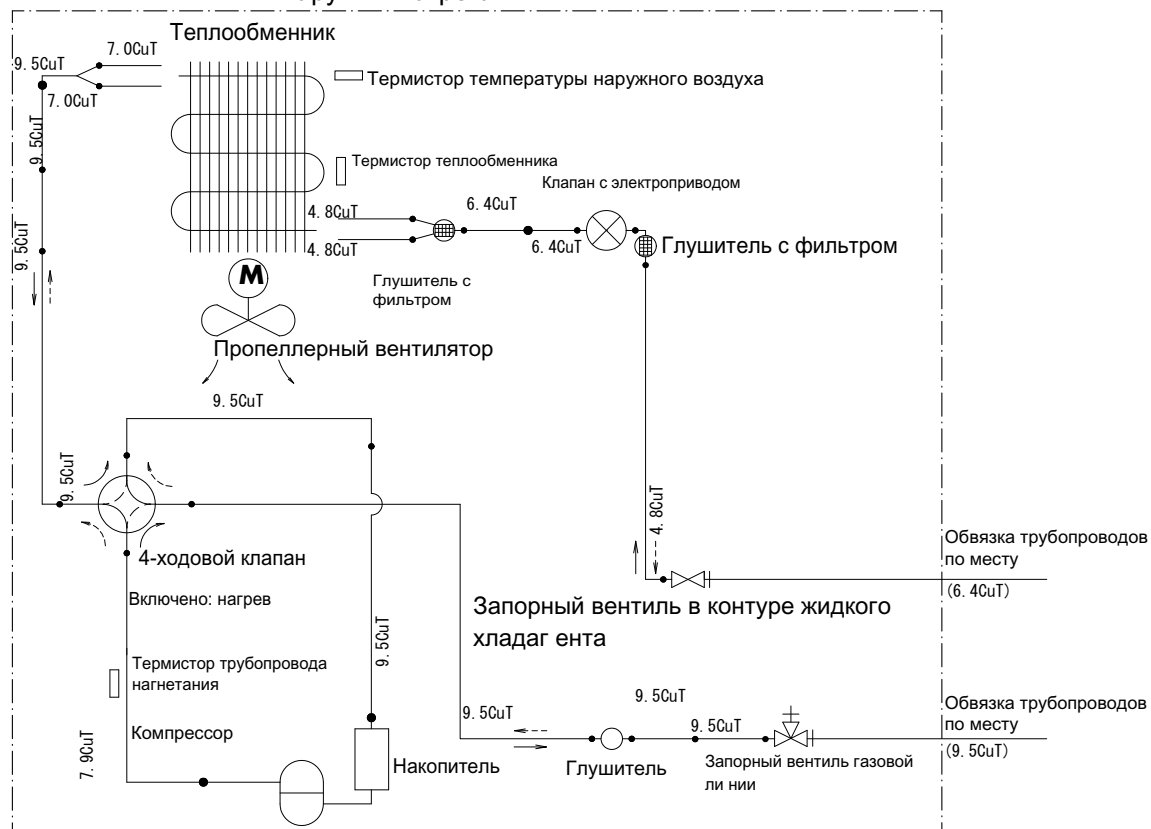

3D113313


RXP50M

Наружный агрегат

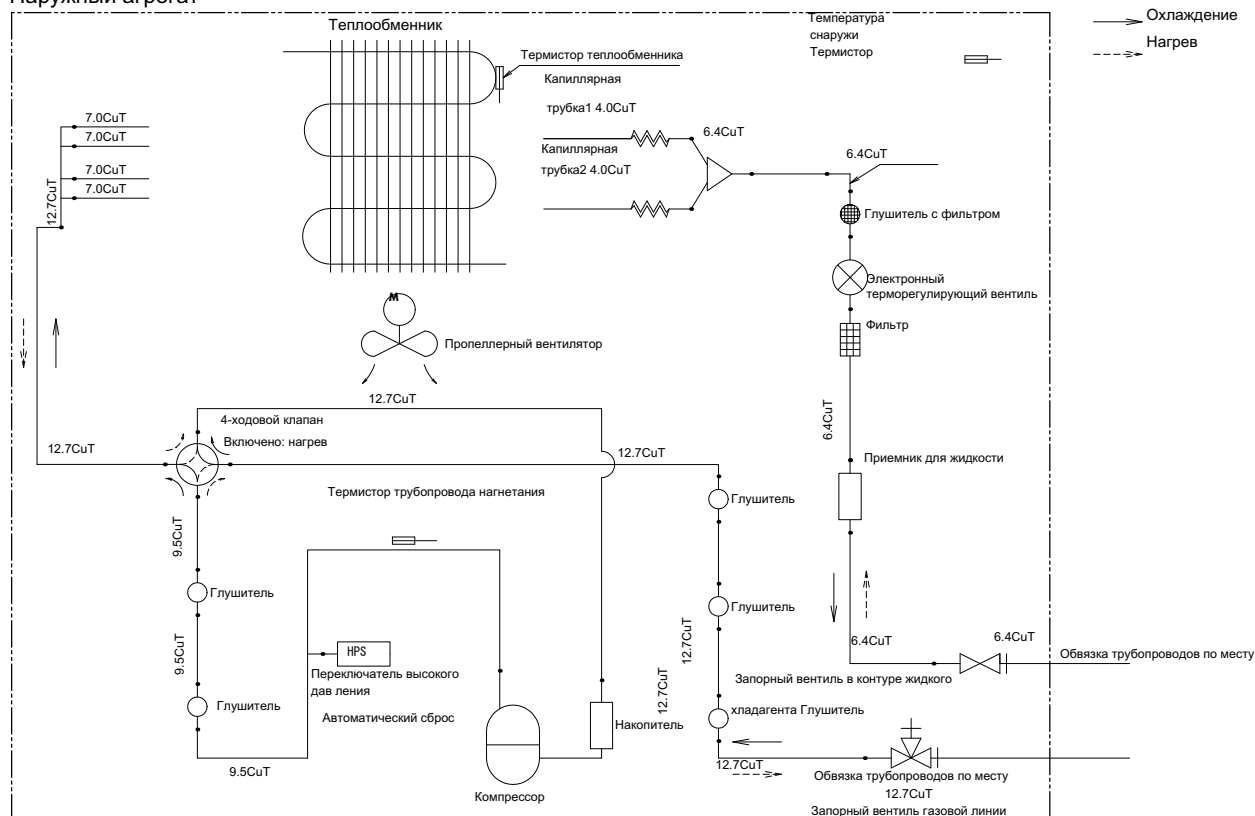

3D114451

Наружный агрегат

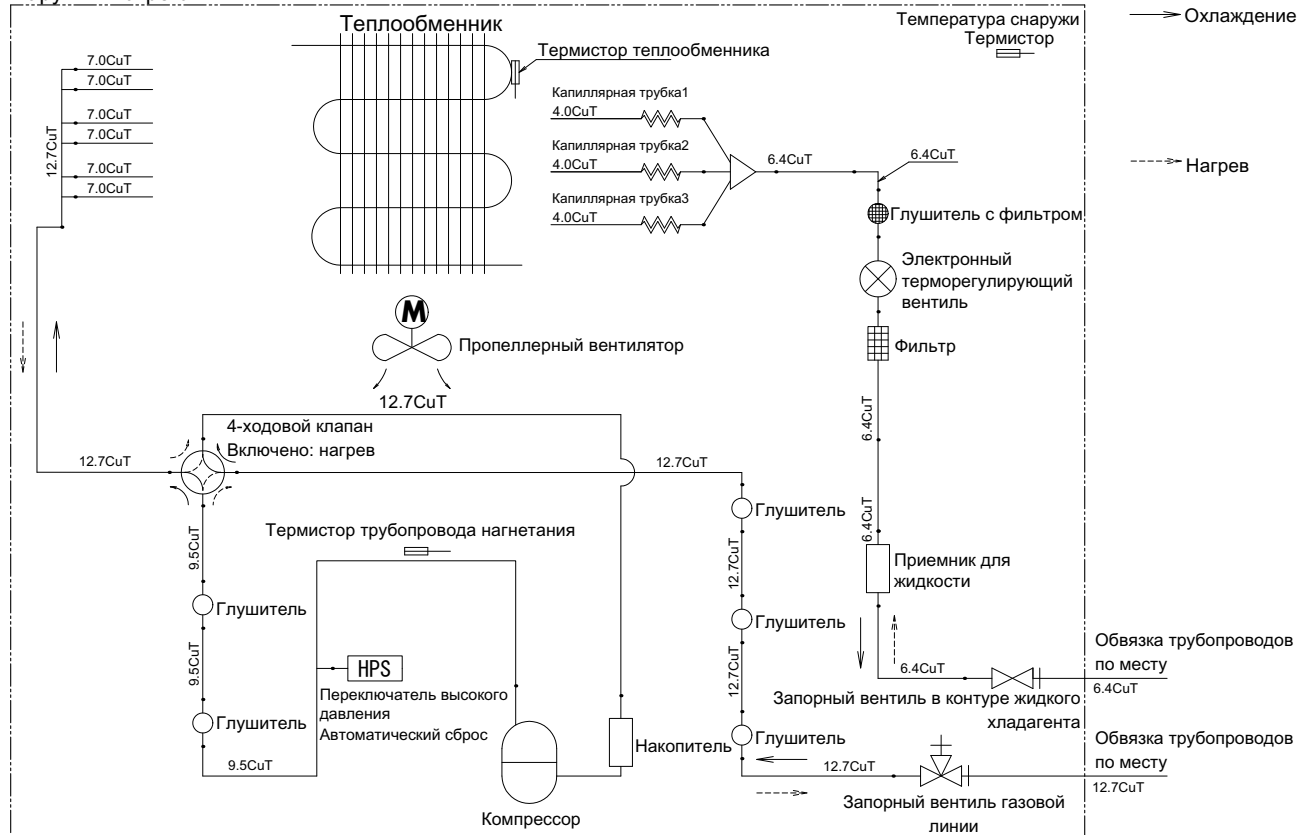

3D114450


8 Монтажные схемы

8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

RXP50-71M

Схема соединений

Требования к электропитанию указаны в паспортной табличке.

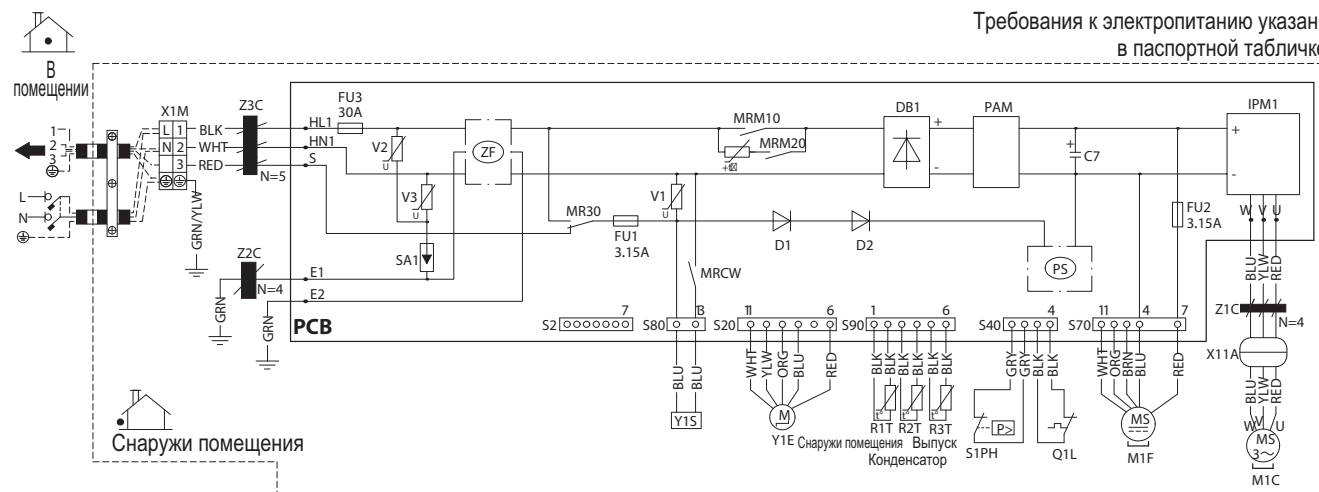

C7	Конденсатор
D1, D2	Диод
DB1	Диодный мост
E1, E2, HL1, HN1, S, U, V, W	Соединение
FU1, FU2, FU3	Предохранитель
IPM1	Интеллектуальный модуль питания
L	Фаза
M1C	Двигатель компрессора
M1F	Двигатель вентилятора
MR30, MRCW, MRM10, MRM20	Магнитное реле
N	Нейтраль
N=4, N=5	Количество проходов
PAM	Амплитудно-импульсная модуляция
PCB	Печатная плата
PS	Импульсный источник питания
Q1L	Устройство защиты от перегрузки
R1T, R2T, R3T	Термистор
S1PH	Переключатель высокого давления
S2, S20, S40, S70, S80, S90	Вывод-соединитель
SA1	Разрядник
V1, V2, V3	Варистор
X11A	Соединитель
X1M	Колодка зажимов
Y1E	Катушка электронного расширительного клапана
Y1S	Катушка обратного электромагнитного клапана
Z1C, Z2C, Z3C	Ферритовый сердечник
ZF	Шумовой фильтр

⊕ : Заземление
 ⊥ : Защитное заземление
 : Подключение на месте

ЦВЕТА ПРОВОДОВ

BLK : Черный
 BLU : Синий
 BRN : Коричневый
 GRN : Зеленый
 GRY : Серый
 ORG : Оранжевый
 RED : Красный
 WHT : Белый
 YLW : Желтый

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Размер: 105 x 185
2. См. технические характеристики приобретенного AS(Y)303002, если не указано иное.

3D114452A

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

RXP20M

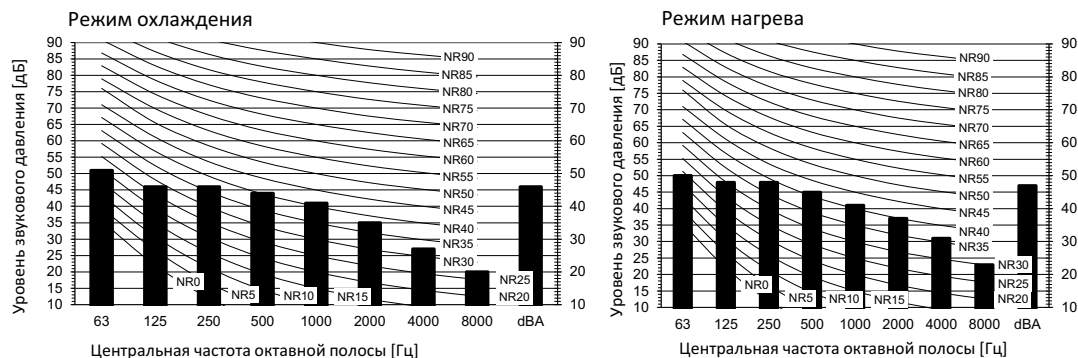


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Высокая скорость вентилятора

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B
dBA	46

Нагрев Общее значение, дБ


A	B
dBA	47

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D092072D

RXP25M

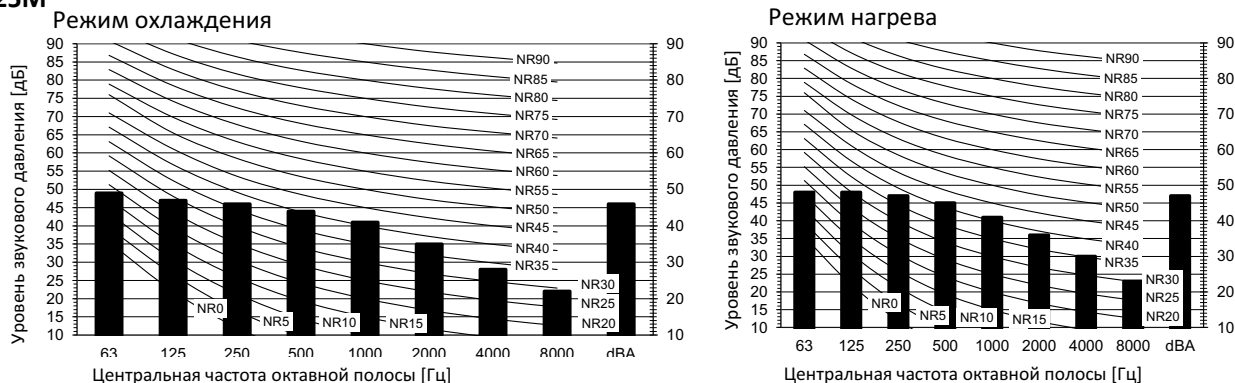


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Высокая скорость вентилятора

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B
dBA	46

Нагрев Общее значение, дБ

A	B
dBA	47

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D092073D

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

RXP35M

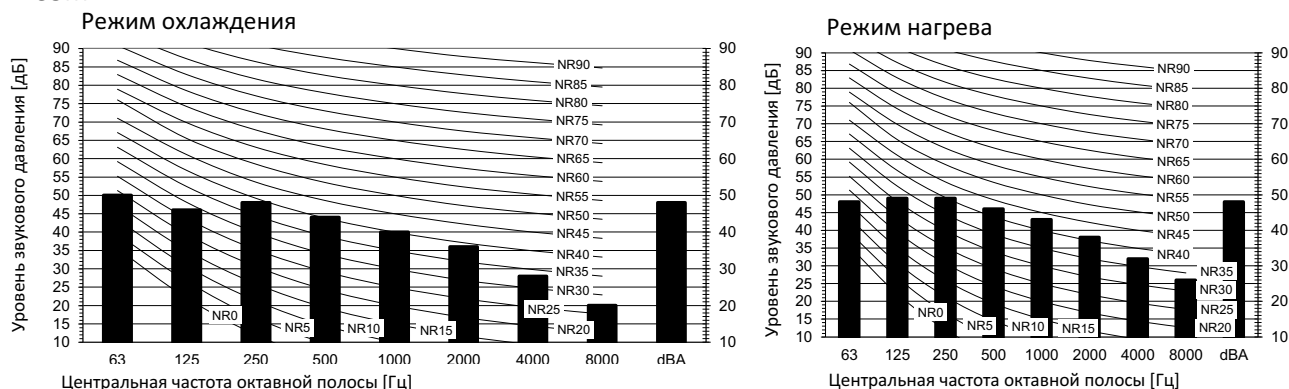


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Высокая скорость вентилятора

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B
dBA	48

Нагрев Общее значение, дБ


A	B
dBA	48

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D092074D

RXP50M

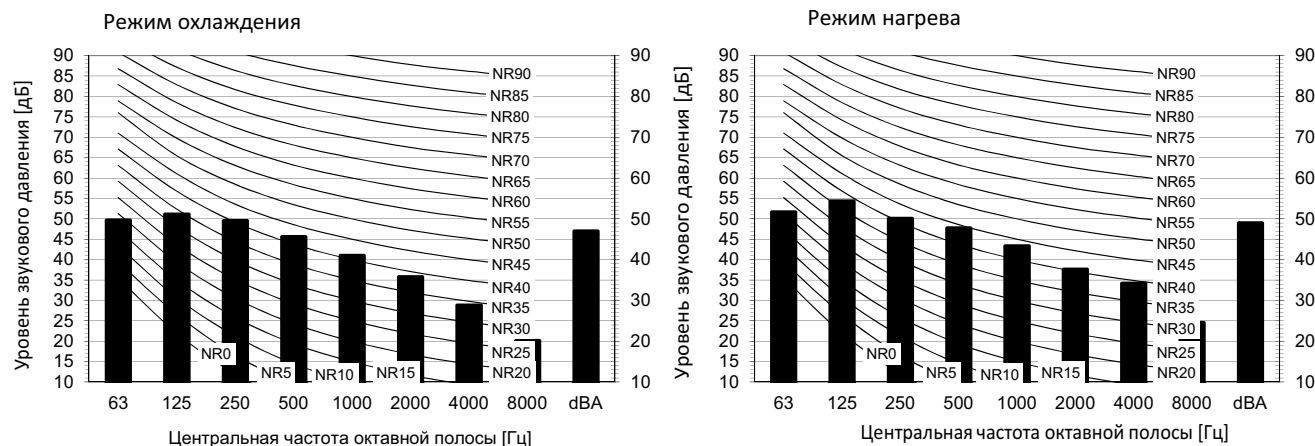


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Высокая скорость вентилятора

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B
dBA	47

Нагрев Общее значение, дБ

A	B
dBA	49

Примеч


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D115238

9 Данные об уровне шума


9 - 1 Спектр звукового давления

RXP60M

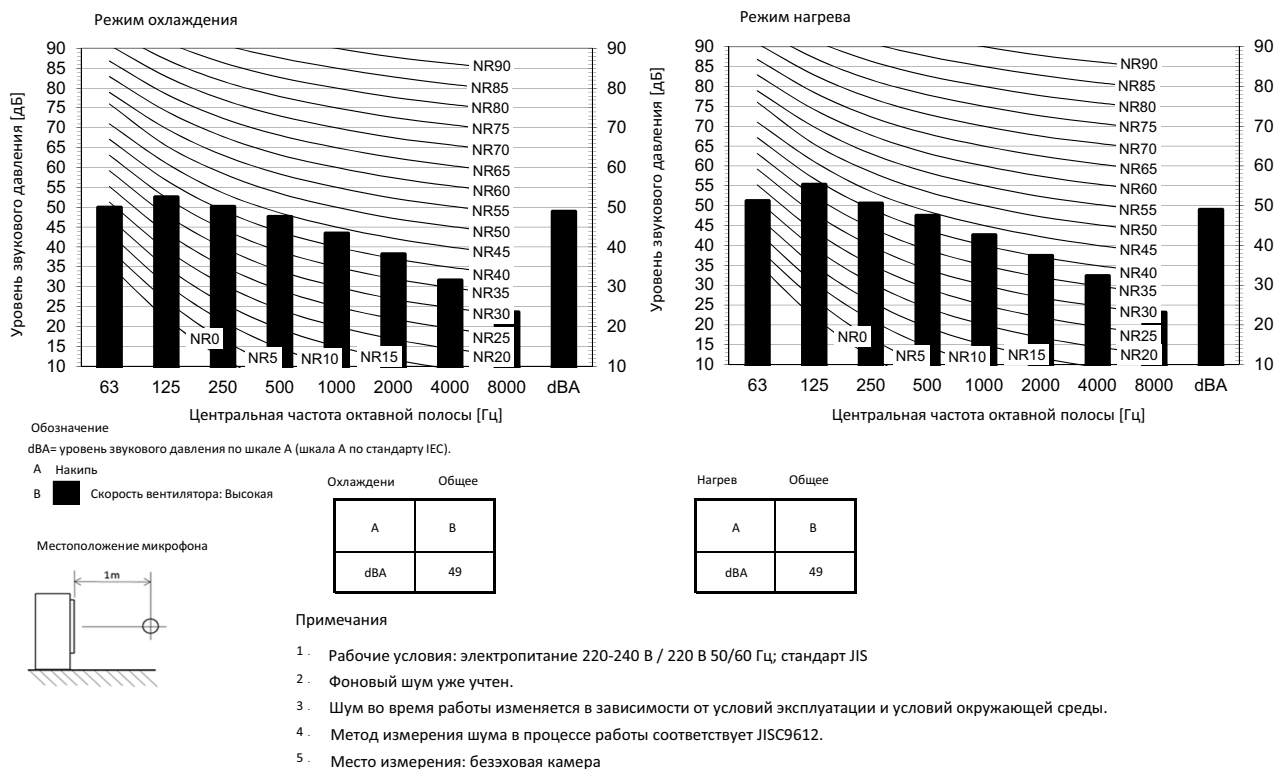

3D115239

RXP71M

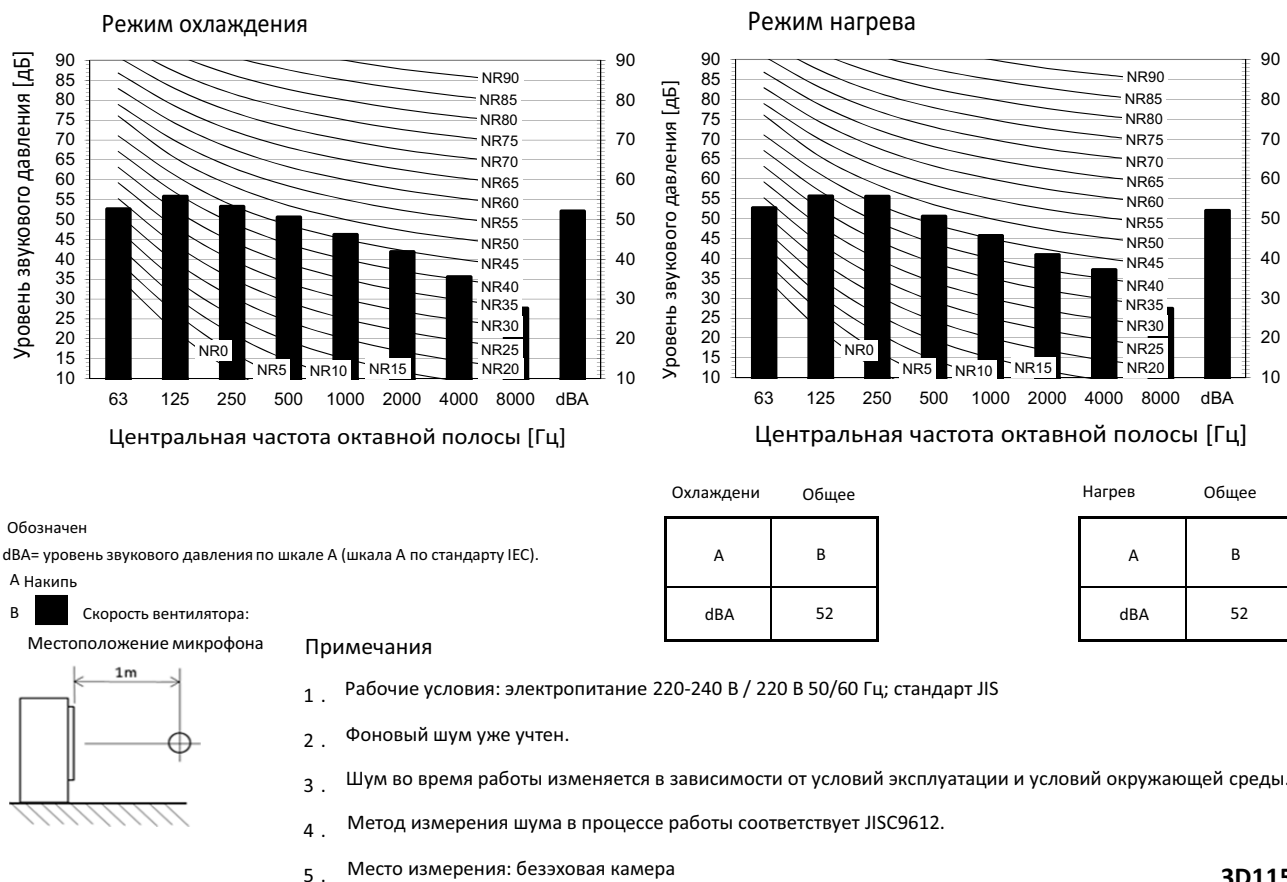


3D115240

10 Рабочий диапазон


10 - 1 Рабочий диапазон

RXP-M

Охлаждение

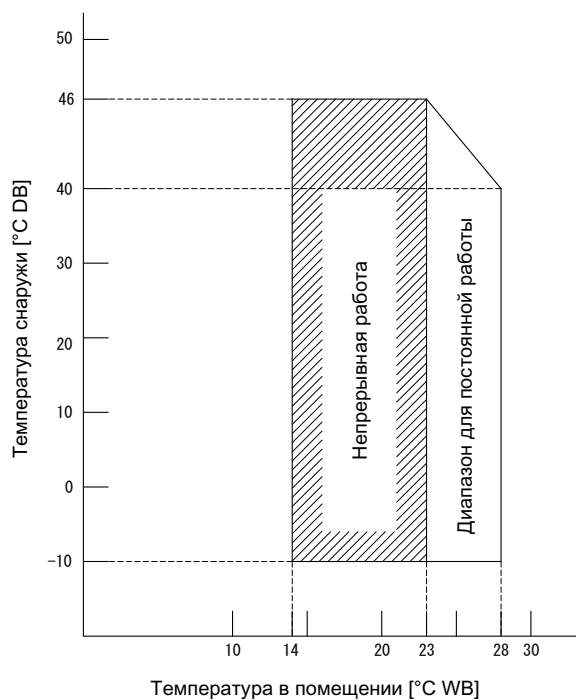

Нагрев

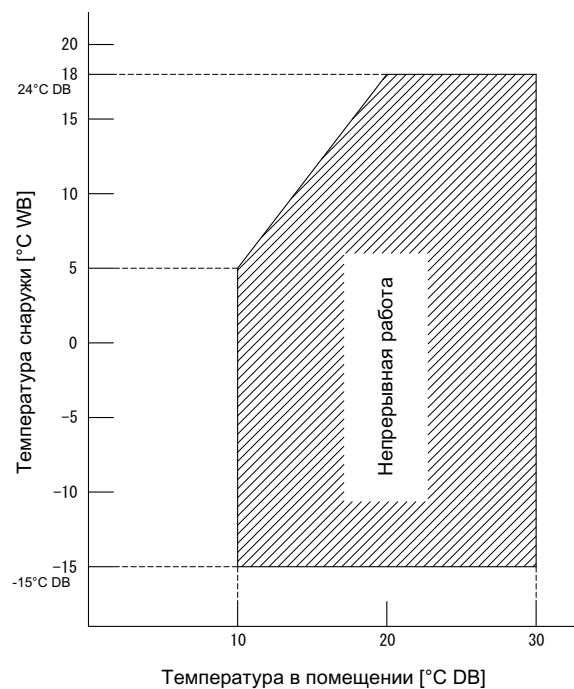

Примечания

1. graphs основаны на следующих условиях.

Соответствующая длина трубы для хладагента: 5 м

Разность уровней: 0 м

Расход воздуха Высокая

3D100846D

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU19

03/19



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.